

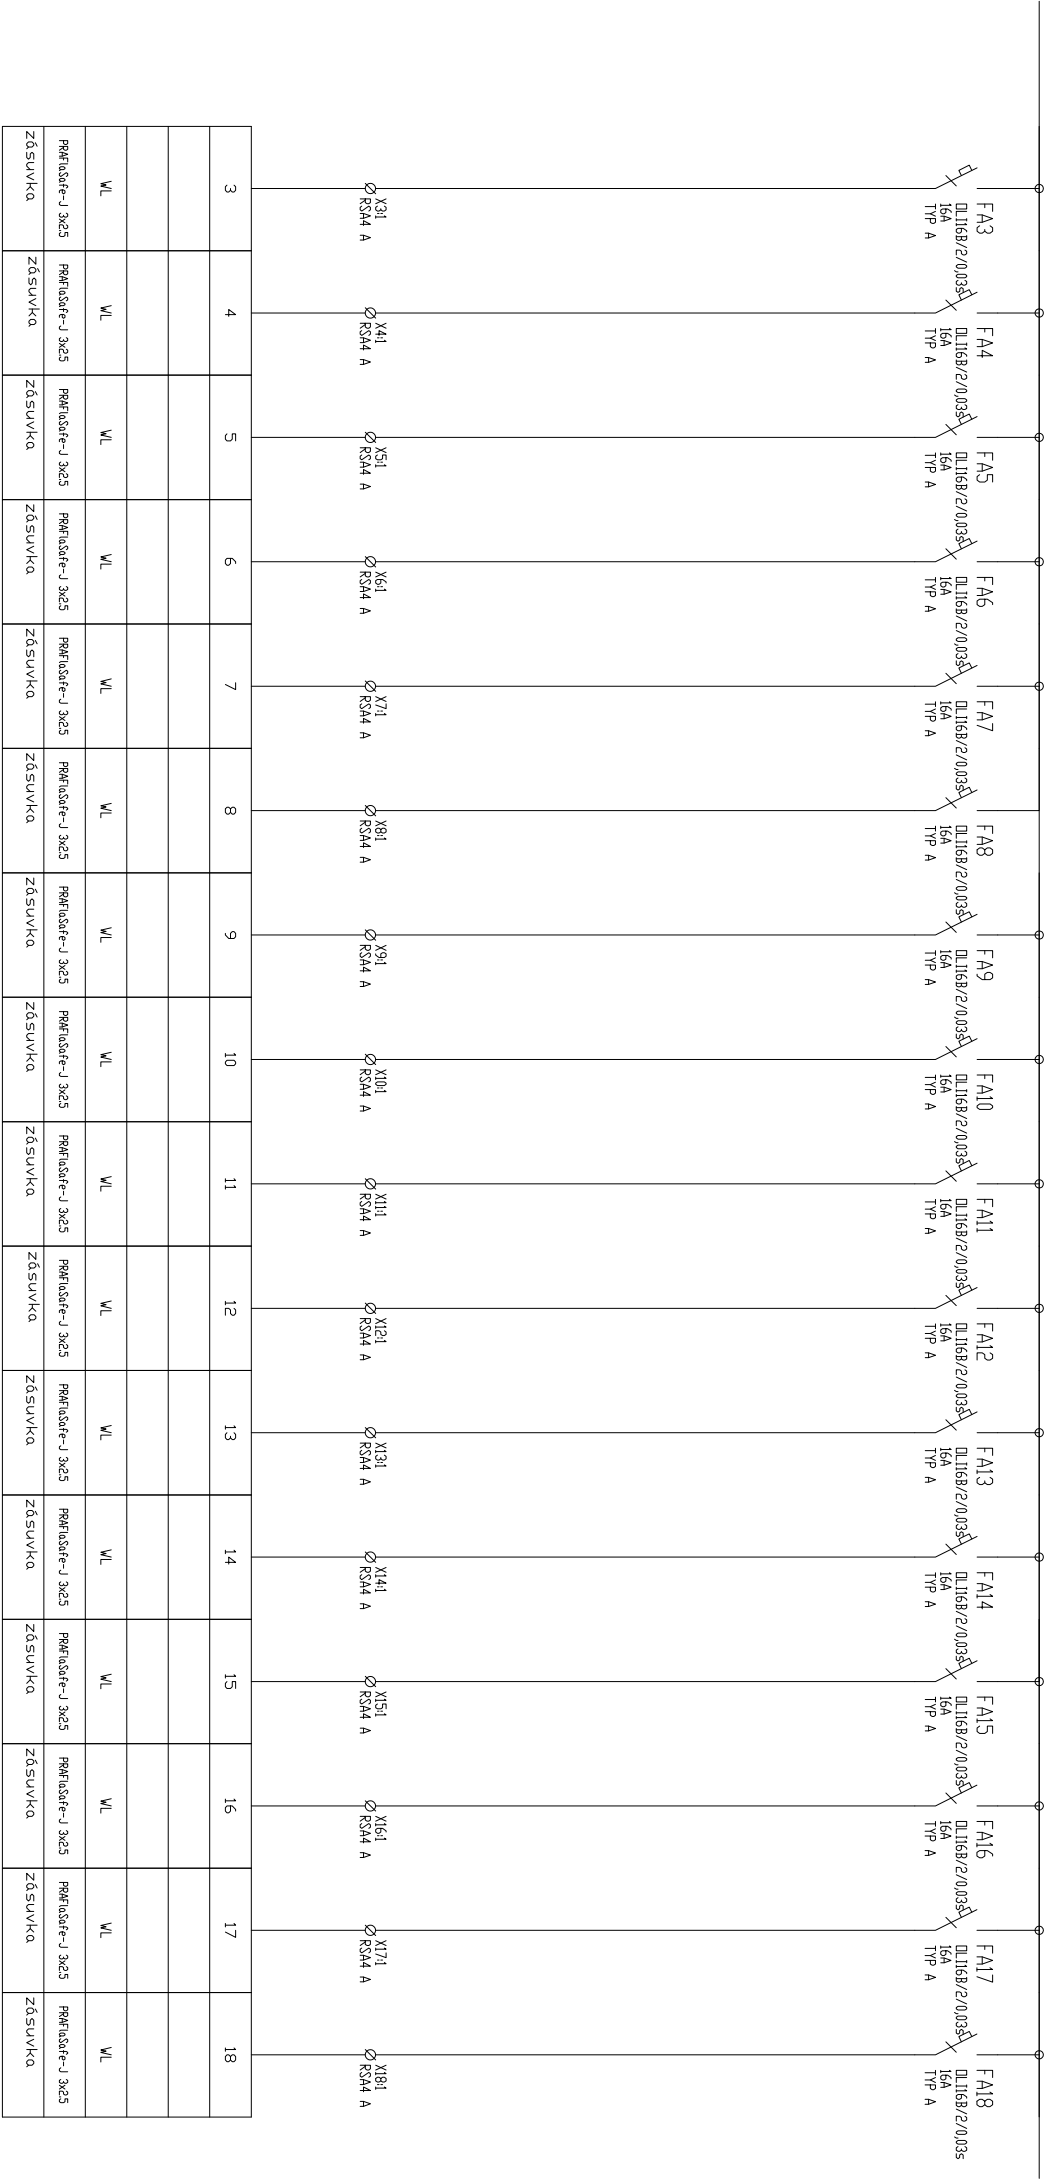


INVESTOR:		NEMOCNICE TRINEC, p.o. KAŠTANOVÁ 268, DOLNÍ LÚŽNÁ TRINEC 739 61		GENERÁLNÍ PROJEKTANT:			
MÍSTO STAVBY:	k.ú.: DOLNÍ LÚŽNÁ parc.č.: 562/9, 566/1						
PROJEKTANT PROFESE:	ING. JOSEF NEZVAL KONTAKT: +420 605310610	VÝRŠK. ČÍSLO:		1   2   3   4			
VYPRACOVAL	ING. JOSEF NEZVAL			5   6   7   8			
				9   10   11   12		NEMOCNICE TRINEC	
STAVBA	NEMOCNICE TRINEC , p.o. REHABILITACE přístavba a stavební úpravy			STUPEŇ PROJEKTU: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)			
		ZAK. ČÍSLO :		EM. 2020 - 196			
		DATUM:		02/2021			
D1.01/4.4 SILNOPROUDÁ ELEKTRONIKA							
OBJEKT		SO 01 • pavilon T - REHABILITACE				Č. VÝKRESU: D1. 01/4.4	
NÁZEV VÝKRESU		ROZVADĚČ RMS0.1				MĚŘÍTKO : 1: - 14	




MDO 2L1,2L2,2L3






DO 1L1,1L2,1L3

MDO 2L1,2L2,2L3



ODDĚLENÍ DO A MDO

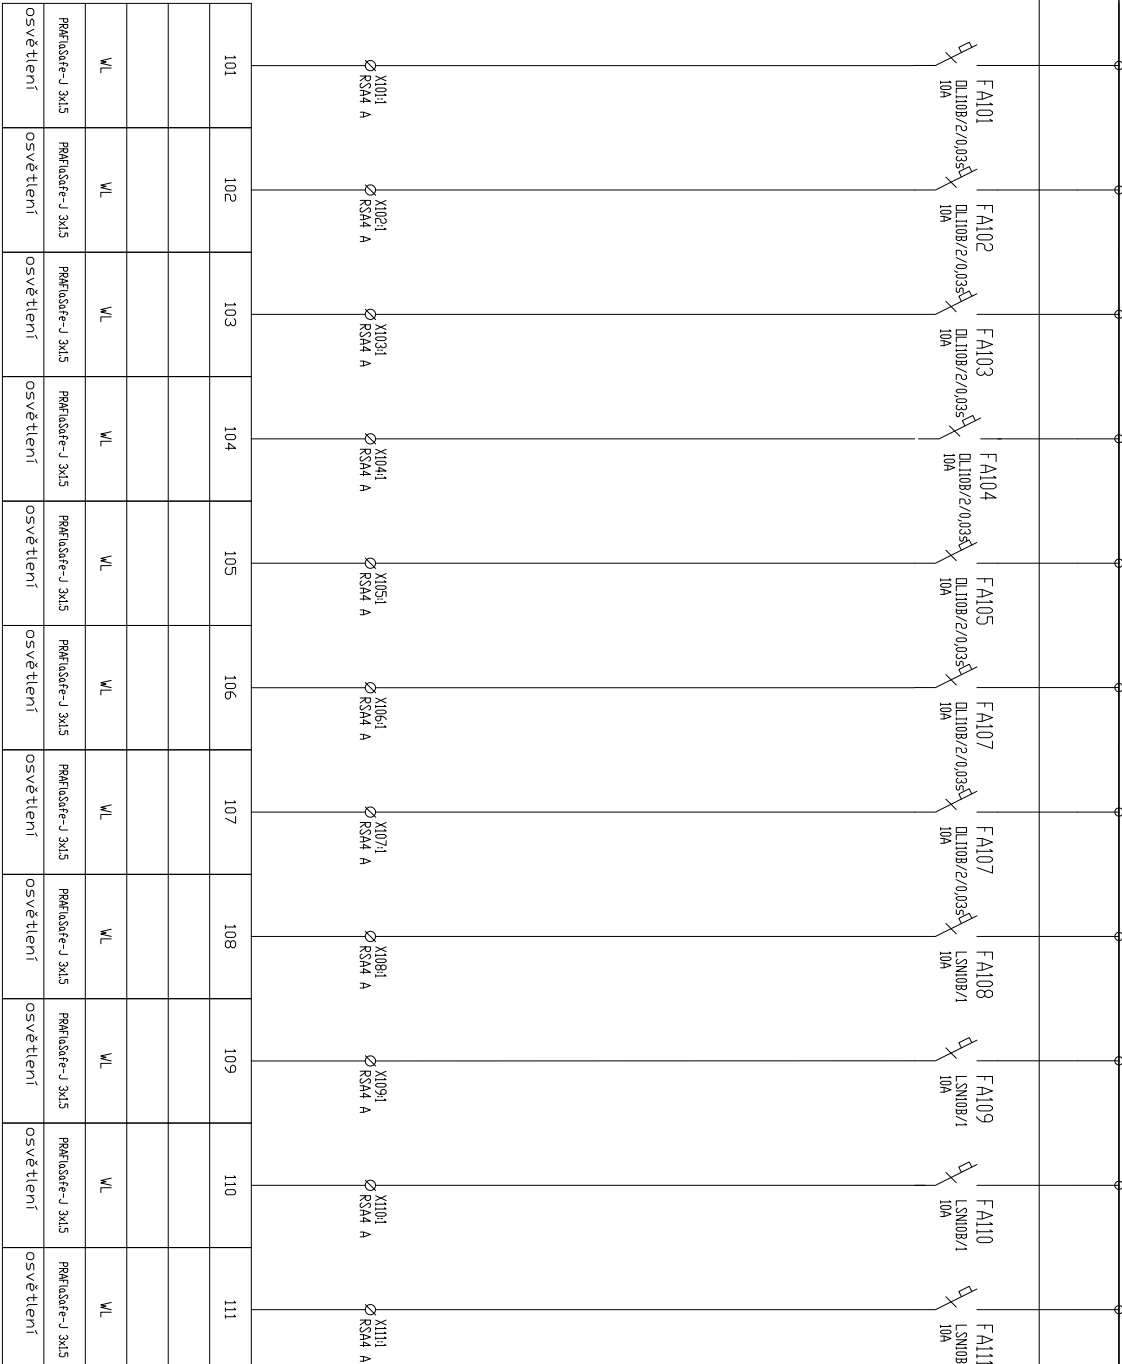



ROZVADEČ:  
OCELOPLECHOVÝ ROZVADEČ VESTAVNÝ DO STĚNY  
DVEŘE V PROVEDENÍ E130 Sm DP1

ROZMĚRY ROZVADEČE:  
V2000x25600xh300  
min. IP43/20

KRYTÍ:  
3 + N + PE, 50Hz, 400/230V AC, TN-S

SOUSTAVA:  
PRÍVODY:  
VRCHEM

VÝVODY:  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.2

OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ  
ZAKLADNÍ:  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

ZVÝŠENÁ:  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
A DOPLNJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM