


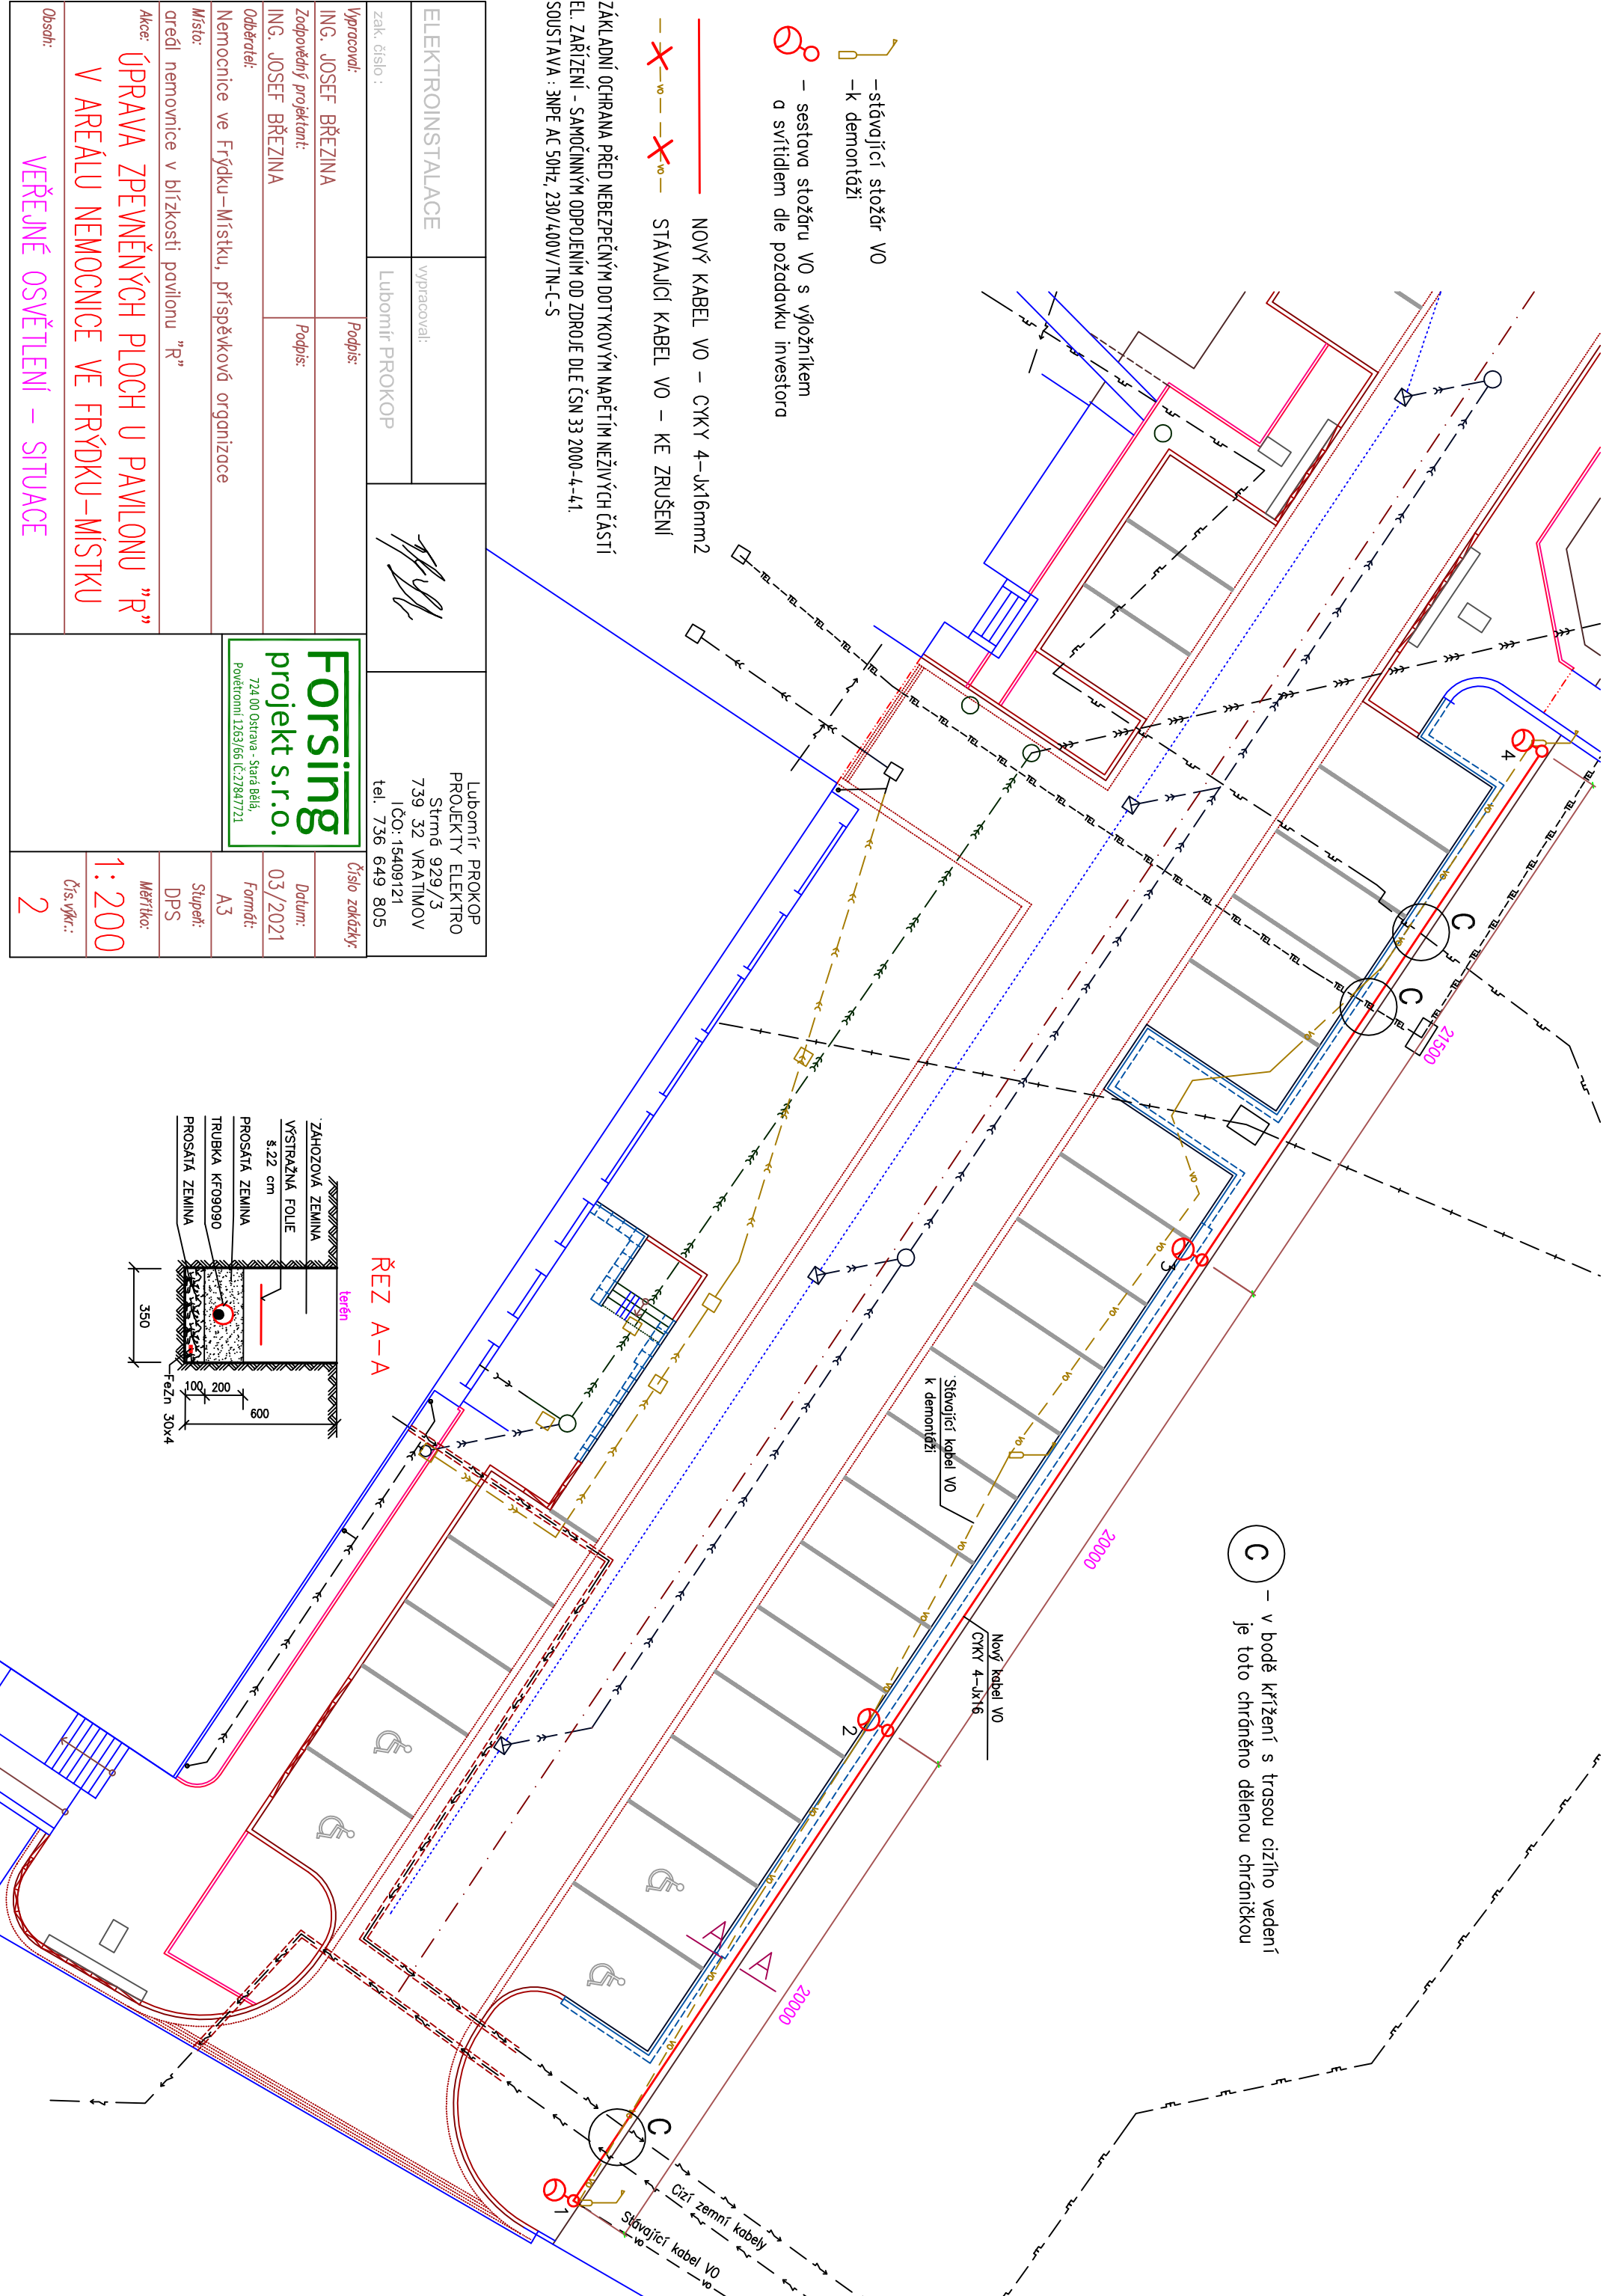
- stávající stožár VO
- k demontáži
- sestava stožáru VO s výložníkem  
a svítilnem dle požadavku investora

NOVÝ KABEL VO – CYKY 4–Jx16mm<sup>2</sup>

STÁVAJÍCÍ KABEL VO – KE ZRUŠENÍ

ZÁKLADNÍ OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ  
EL. ZARÍZENÍ – SAMOČINNÝM ODPJOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41.  
SOUSTAVA : 3NPE AC 50Hz, 230/400V/TN-C-S

ELEKTROINSTALACE		vypíracoval:			Lubomír PROKOP PROJEKTY ELEKTRO Strmá 929/3 739 32 VRATIMOV IČO: 15409121 tel. 736 649 805
zak. číslo :		Lubomír PROKOP			
Vypíracoval:		Podpis:		<div><div>Forsing</div><div>projekt s.r.o.</div><div>724 00 Ostrava - Stará Bělá, Povětrní 1263/66 IČ:27847721</div></div>	Číslo zakázky
ING. JOSEF BŘEZINA		Podpis:			
Zadavatel:		Podpis:			
ING. JOSEF BŘEZINA		Podpis:		<div><div>Forsing</div><div>projekt s.r.o.</div><div>724 00 Ostrava - Stará Bělá, Povětrní 1263/66 IČ:27847721</div></div>	Datum: 03./2021
Odběratel:		Podpis:			
Nemocnice ve Frýdku–Místku, příspěvková organizace		Podpis:			
Místo:		Podpis:		<div><div>Forsing</div><div>projekt s.r.o.</div><div>724 00 Ostrava - Stará Bělá, Povětrní 1263/66 IČ:27847721</div></div>	Formát: A3
areál nemocnice v blízkosti pavilonu "R"		Podpis:			
Akce:		Podpis:			
ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH U PAVILONU "R"		Podpis:		<div><div>Forsing</div><div>projekt s.r.o.</div><div>724 00 Ostrava - Stará Bělá, Povětrní 1263/66 IČ:27847721</div></div>	Stupeň: DPS
V AREÁLU NEMOCNICE VE FRÝDKU–MÍSTKU		Podpis:			
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – SITUACE		Podpis:			
Obsah:		Podpis:		<div><div>Forsing</div><div>projekt s.r.o.</div><div>724 00 Ostrava - Stará Bělá, Povětrní 1263/66 IČ:27847721</div></div>	Měřítko: 1: 200
ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH U PAVILONU "R"		Podpis:			
V AREÁLU NEMOCNICE VE FRÝDKU–MÍSTKU		Podpis:			
Obsah:		Podpis:		<div><div>Forsing</div><div>projekt s.r.o.</div><div>724 00 Ostrava - Stará Bělá, Povětrní 1263/66 IČ:27847721</div></div>	Čís. výk.: 2
ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH U PAVILONU "R"		Podpis:			
V AREÁLU NEMOCNICE VE FRÝDKU–MÍSTKU		Podpis:			



C – v bodě křížení s trasou cizího vedení  
je toto chráněno dělenou chráničkou

ŘEZ A–A

