



NsP KARVINÁ -RÁJ  
INSTALACE NOVÉHO NÁHRADNÍHO ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE

PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ - PROJEKTOVANÝ STAV

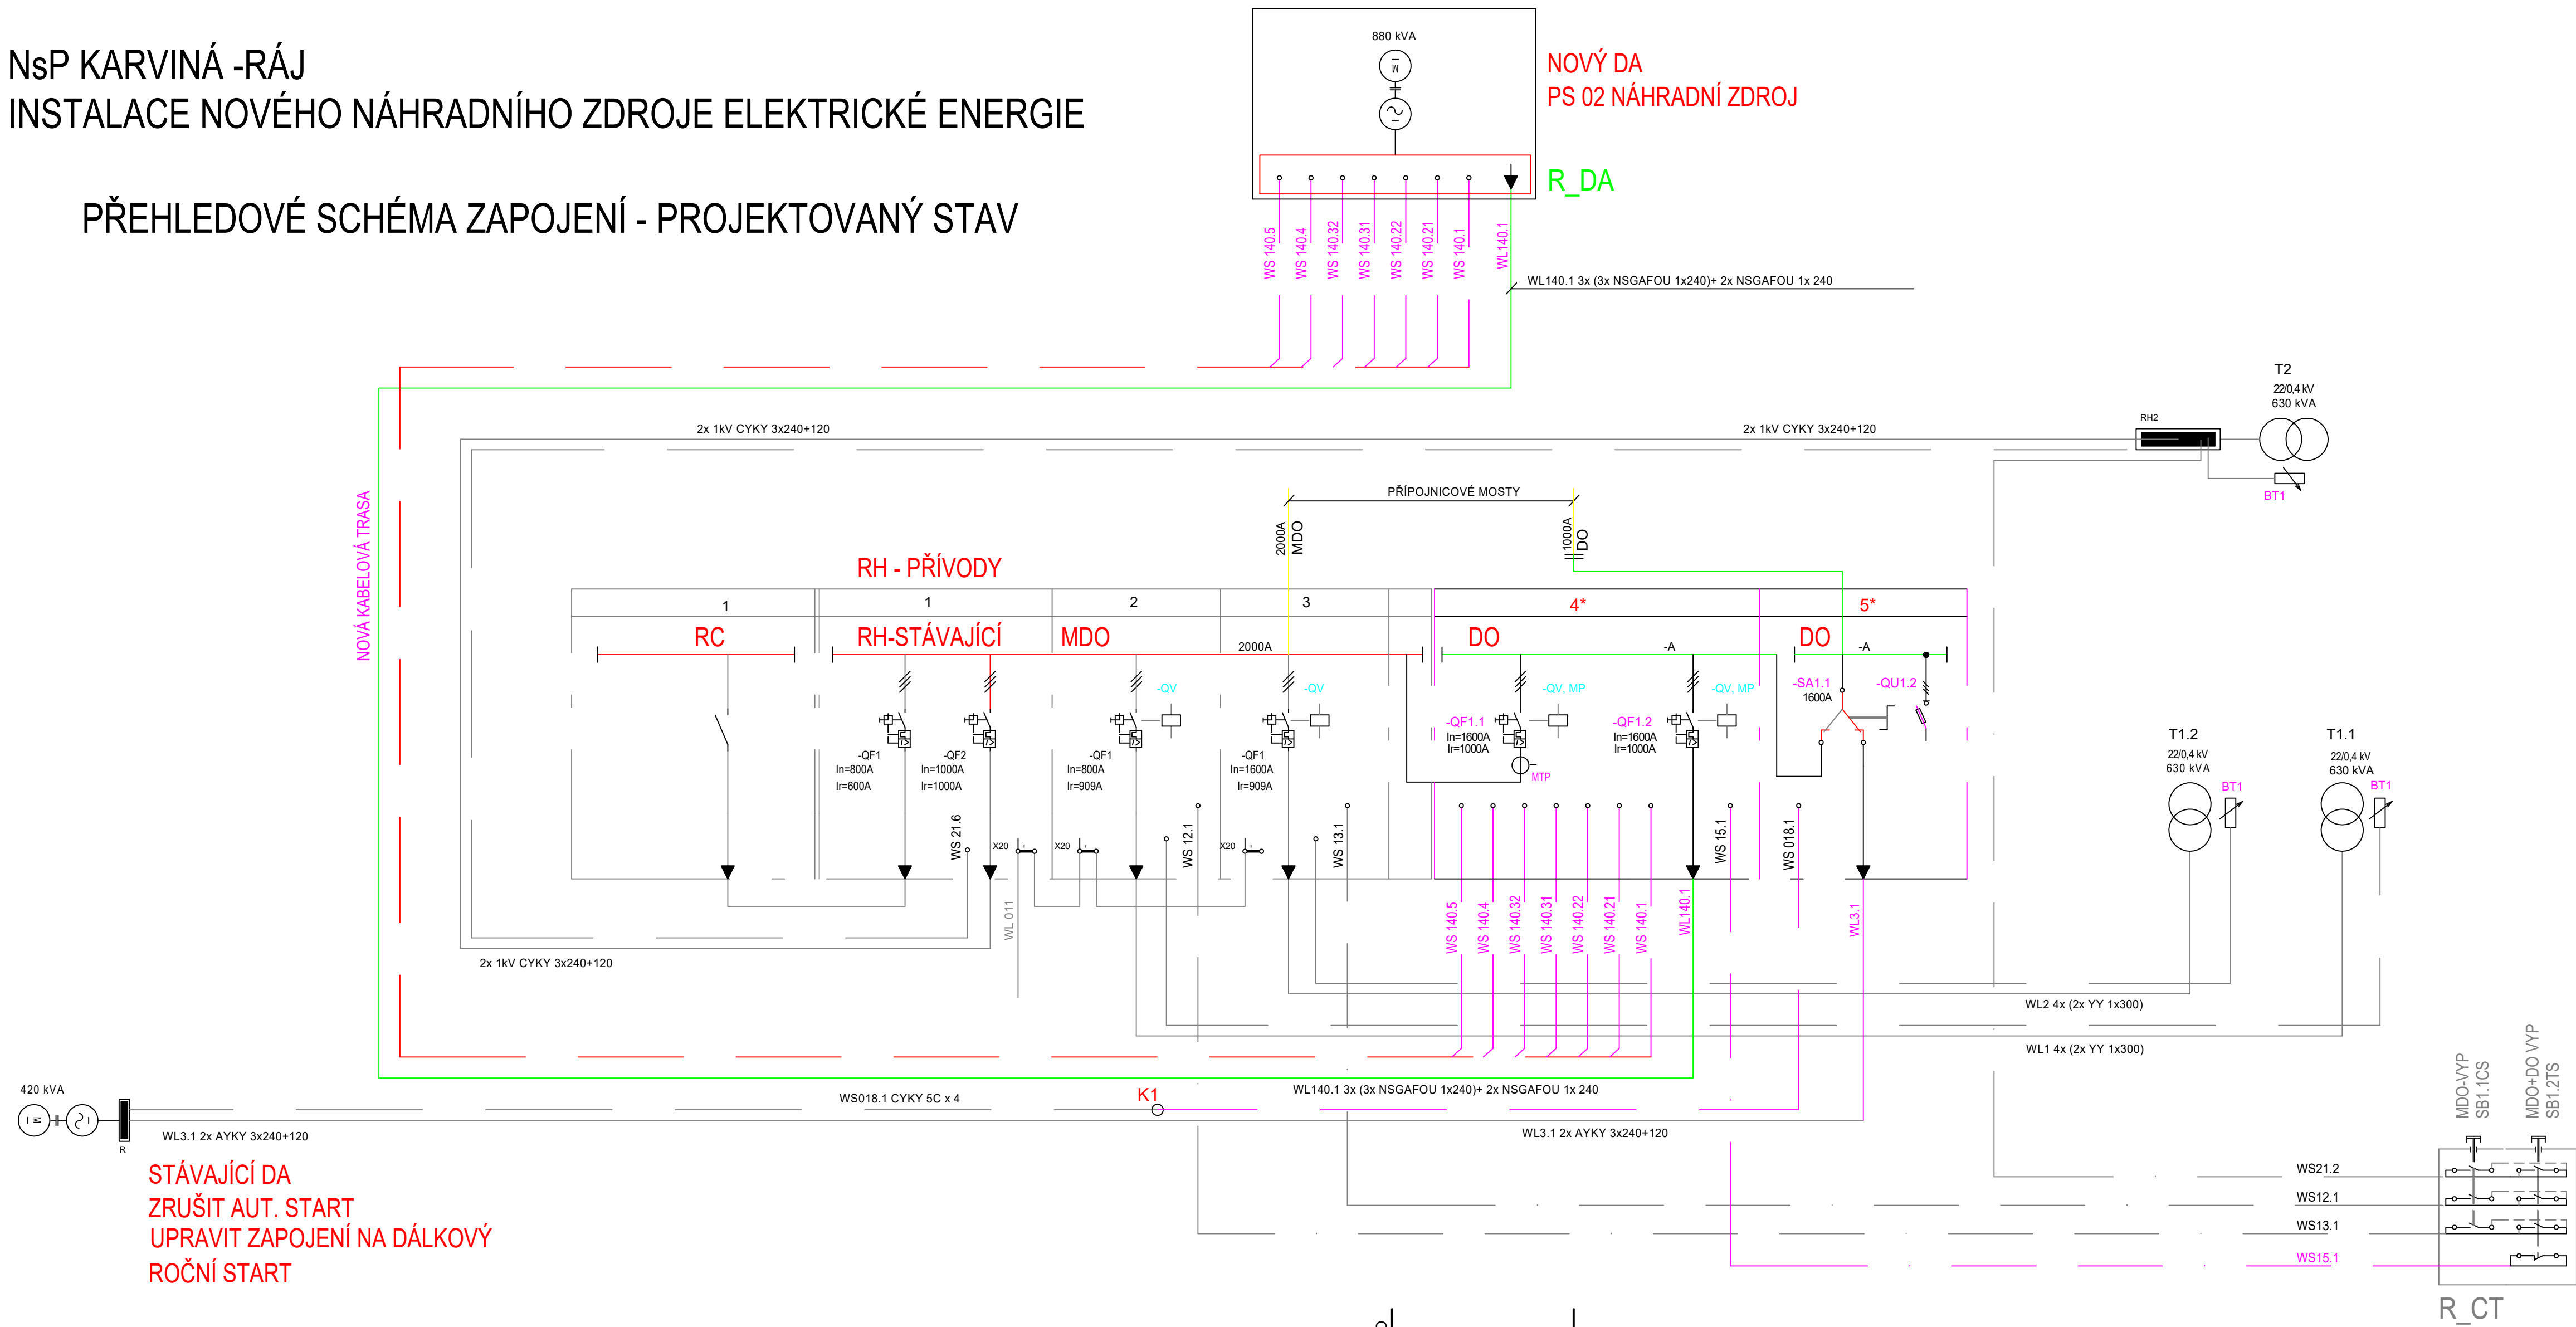

STÁVAJÍCÍ DA  
ZRUŠIT AUT. START  
UPRAVIT ZAPOJENÍ NA DÁLKOVÝ  
ROČNÍ START

DOPLNIT  
POLE 13A A 13B



ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3PEN AC 50Hz 400V/TN-C  
3NPE AC 50Hz 400V/TN-S

OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3:  
OCHRANNÁ OPATŘENÍ ZÁKLADNÍ PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ:  
- IZOLACÍ, KRYTY A PŘEPÁŽKAMI  
OCHRANNÁ OPATŘENÍ PŘI PORUŠE PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:  
- NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
- DOPLNĚNÁ - UZEMNĚNÍM  
- DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM  
- PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

VNĚJŠÍ VLIVY DLE 33 2000-5-51 ed.3:  
VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

LEGENDA:  
PROJEKTOVANÉ KABELY:

ČÍSLO KABELU	TYP KABELU	FUNKCE KABELU
WL 140.1	3x (3x NSGAFOU 1x 240)+2x NSGAFOU 1x 240	SILOVÉ KABELY
WS 140.1	CYKY-J 5x 2,5	VLASTNÍ SPOTŘEBA
WS 140.21	CYKY-J 7x 1,5	JISTIČ QF 1.1 -ZAP/VYP
WS 140.22	CYKY-J 7x 1,5	JISTIČ QF 1.2 -ZAP/VYP
WS 140.31	JYTY 7x 1	ZPĚTNÉ HLÁŠENÍ JISTIČE QF 1.1
WS 140.32	JYTY 7x 1	ZPĚTNÉ HLÁŠENÍ JISTIČE QF 1.2
WS 140.4	CYKY-J 5x 1,5	ZTRÁTA NAPĚTÍ
WS 140.5	CYKY-J 5x 4	MĚŘENÍ PROUDU

LEGENDA:  
STÁVAJÍCÍ KABELY - MONTÁŽ BEZ MATERIÁLU

ČÍSLO KABELU	TYP KABELU	FUNKCE KABELU
WL 3.1	2x AYKY 3x 240+ 120	PŘÍVOD STÁV. DA 400 kVA
WS 018.1	CYKY-J 5x 4	STÁV. DA - K1
WS 018.1*	CYKY-J 5x 4	K1 - RH1-POLE5*
		RUČNÍ DÁLKOVÝ START DA 400 kVA
WS 15.1	TYP IV- O 3x 1,5	NOUZOVÉ VYP. DO

ROZ...	...	...
RO1...	...	...
REVIZE / DATUM	POPIS	VYPRACOVAL

ZPRACOVAL	Ing. Josef Hubáček	ZPRACOVATEL	GENERÁLNÍ PROJEKTANT
KONTROLOVAL	Ing. Bohuslav Šulák		EP Rožnov, a.s. Božany Němcové 1720 CZ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm tel.: 571 664 111, fax: 571 664 400 e-mail: ep@eproznov.cz
SCHVÁLIL (HP)	Ing. Miroslav Běhal		
INVESTOR	Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace		
MÍSTO STAVBY	Karviná	ČÍSLO ZAKÁZKY	K20282016
STAVBA	Instalace náhradního zdroje elektrické energie		
OBJEKT	D.2 PS 02 Náhradní zdroj		
OBJEKT			
NÁZEV VÝKRESU	DATUM 06/2021	MĚŘÍTKO	KOPIE
PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ NOVÝ STAV	POČET A4 8	-	
STUPEŇ DPS	OZNAČENÍ VÝKRESU 20282E62-04		