



R02/...	...	...
R01/...	...	...
REVIZE / DATUM	POPIS	VYPRACOVAL


ZPRACOVAL	Ing. Bohuslav Šulák	ZPRACOVATEL	GENERÁLNÍ PROJEKTANT  <b>EP Rožnov, a.s.</b> Boženy Němcové 1720 CZ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm tel.: 571 664 111, fax: 571 664 400 e-mail: ep@eproznov.cz	
KONTROLOVAL	Ing. Bohuslav Šulák			
SCHVÁLIL (HIP)	Ing. Miroslav Běhal			
INVESTOR	Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace			
MÍSTO STAVBY	Karviná	ČÍSLO ZAKÁZKY	K20282016	
STAVBA Instalace náhradního zdroje elektrické energie				
OBJEKT D.2 PS 02 Náhradní zdroj				
OBJEKT				
NÁZEV VÝKRESU		DATUM	MĚŘÍTKO	KOPIE
Rozvaděč RH - výměna pole č. 4. a 5.		POČET A4	-	
		STUPEŇ <b>DPS</b>	OZNAČENÍ VÝKRESU <b>20282E62-05</b>	


POHLED NA ROZVADĚČ RH - POLE č.4. A č.5.





BEZPEČNOSTNÍ TABULKY :


POZOR ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ!  
NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI!


Vypracoval: Ing. Šulák	AKCE: Instalace nového náhradního zdroje elektrické energie		Investor: Nemocnice s poliklinikou Karviná, p.o.	Zak.číslo: K20282016	A.K.:	Listů: 8
Kontroloval: Ing. Šulák			Obsah: Rozvaděč RH - výměna pole č. 4. a 5.	Změna/Datum:	V.č.:	List:
Datum : 06/2021				D.2 PS 02 Náhradní zdroj	Měřítka: -	20282E62-05

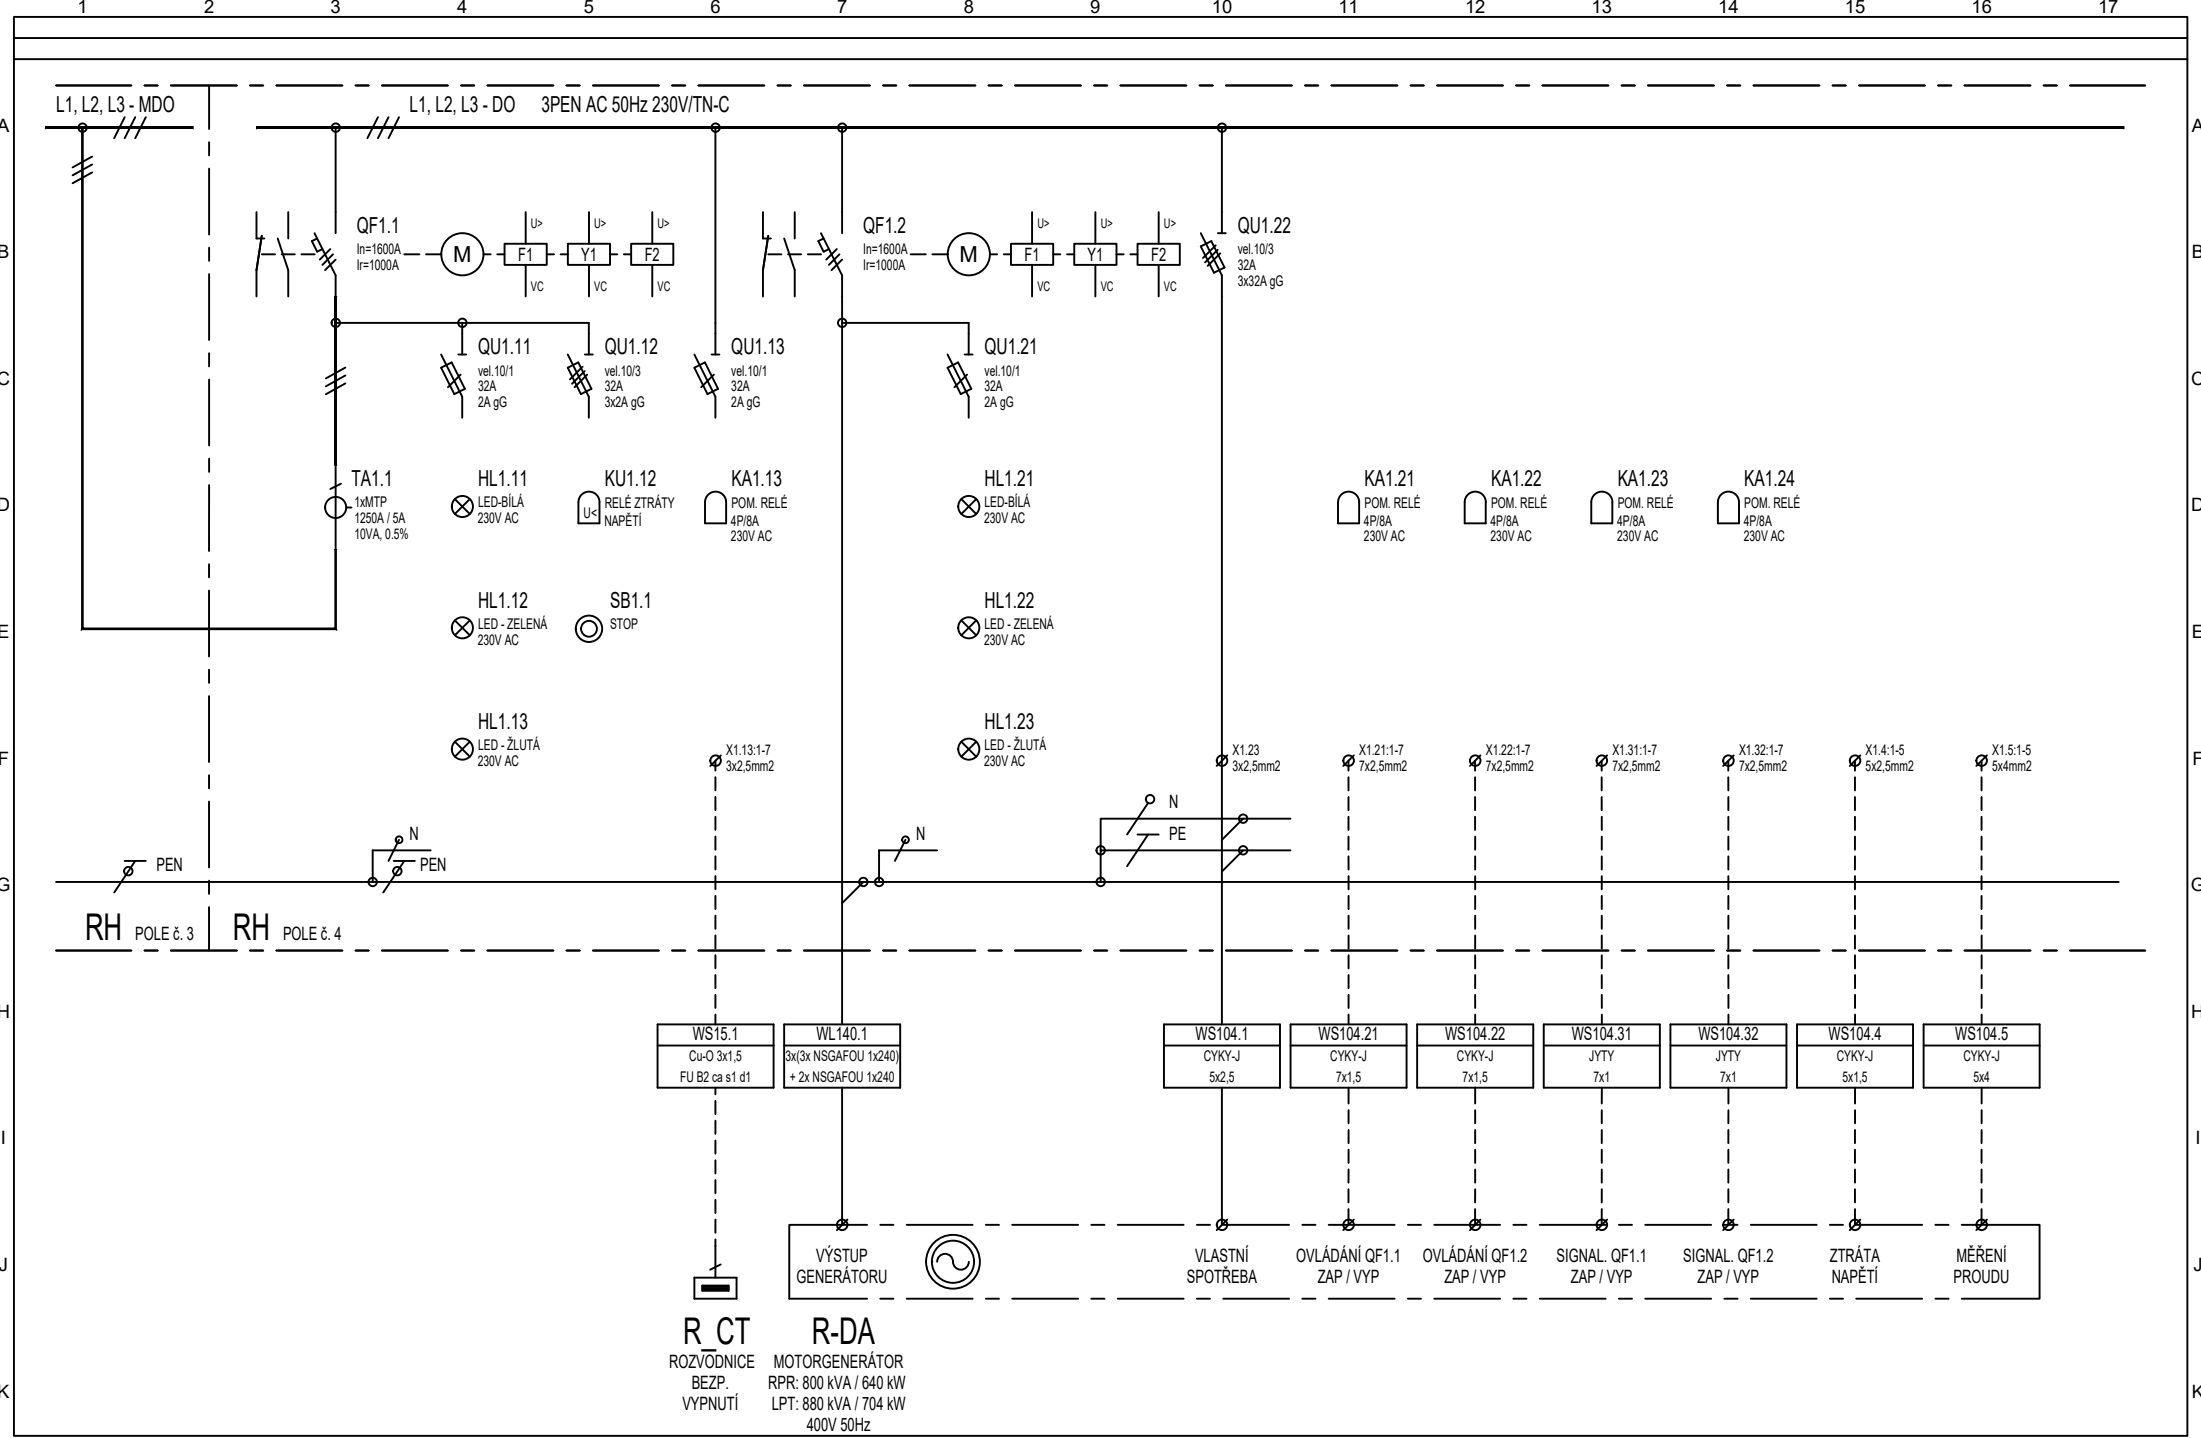









1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Vypracoval: Ing. Šulák		AKCE: Instalace nového náhradního zdroje elektrické energie  D.2 PS 02 Náhradní zdroj				Investor: Nemocnice s poliklinikou Karviná, p.o.		Zak.číslo: K20282016		A.K.: 8						
Kontroloval: Ing. Šulák						Obsah: Rozvaděč RH - výměna pole č. 4. a 5.		Změna/Datum: 20282E62-05		List: 5						
Datum : 06/2021								Měřítko: -								




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Vypracoval: Ing. Šulák		AKCE: Instalace nového náhradního zdroje elektrické energie				Investor: Nemocnice s poliklinikou Karviná, p.o.		Zak. číslo: K20282016		A.K.:		Listů: 8				
Kontroloval: Ing. Šulák						Obsah:		Změna/Datum:		V.č.:		List:				
Datum : 06/2021						Rozvaděč RH - výměna pole č. 4. a 5.		Měřítko: -		20282E62-05		6				

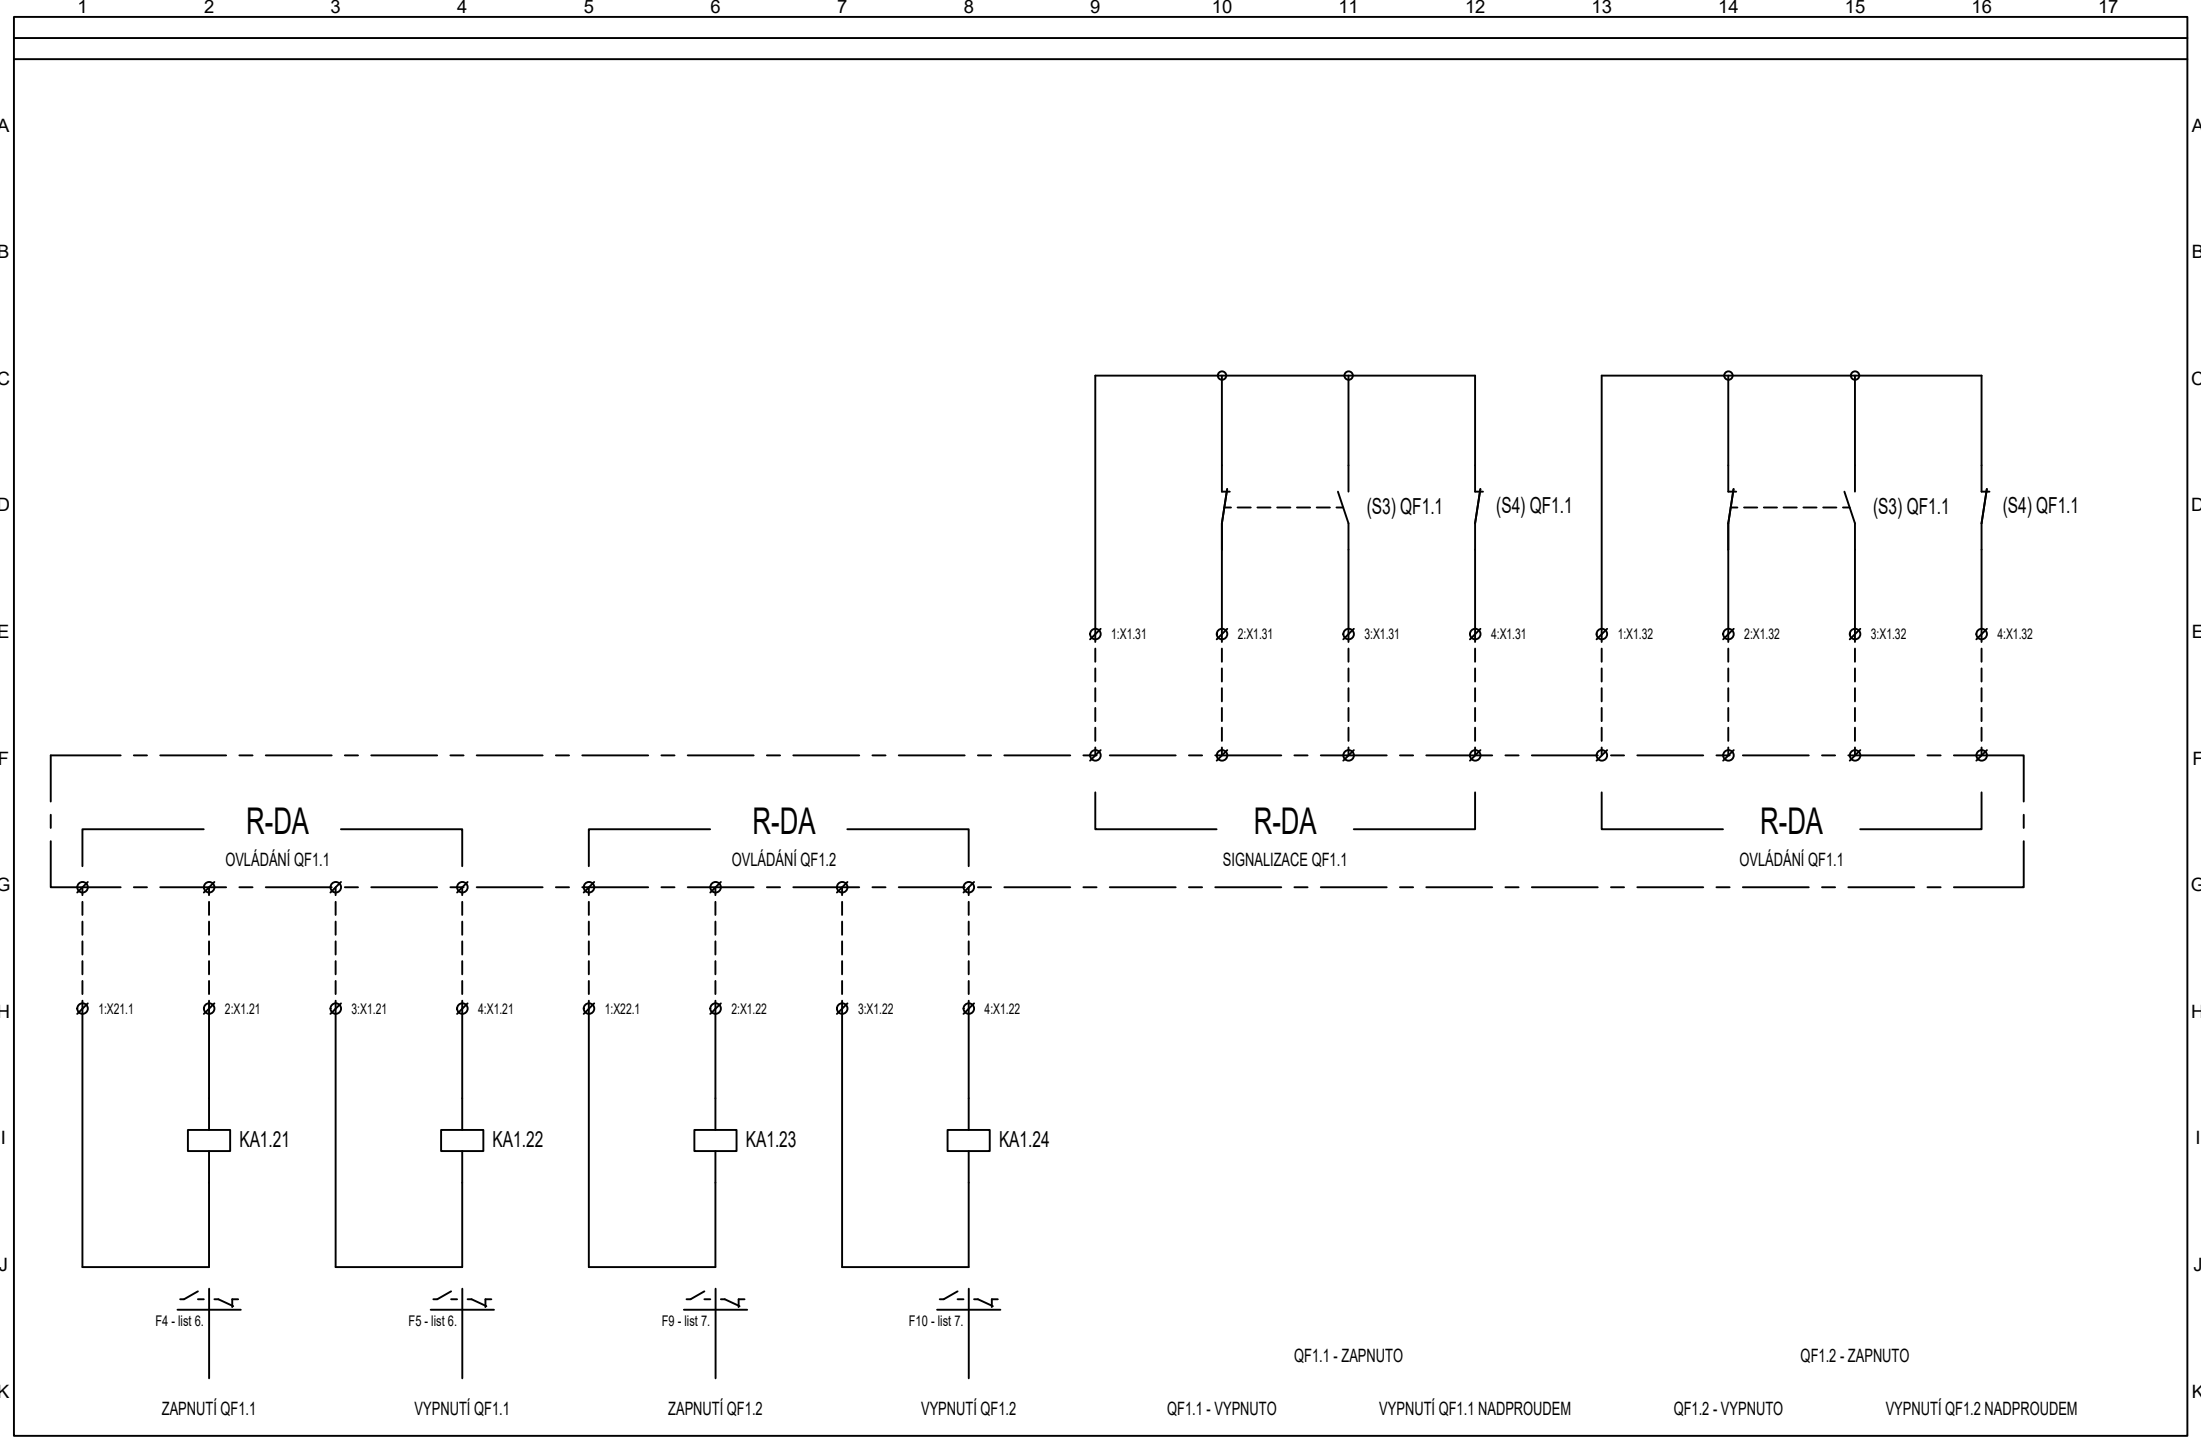

Vypracoval: Ing. Šulák	AKCE: Instalace nového náhradního zdroje elektrické energie		Investor: Nemocnice s poliklinikou Karviná, p.o.	Zak.číslo: K20282016	A.K.:	Listů: 8
Kontroloval: Ing. Šulák			Obsah:	Změna/Datum:	V.č.:	List:
Datum : 06/2021			D.2 PS 02 Náhradní zdroj	Rozvaděč RH - výměna pole č. 4. a 5.	Měřítko: -	20282E62-05



Vypracoval:	Ing. Šulák	AKCE: Instalace nového náhradního zdroje elektrické energie		Investor:	Nemocnice s poliklinikou Karviná, p.o.	Zak.číslo:	K20282016	A.K.:		Listů:	8
Kontroloval:	Ing. Šulák			Obsah:		Změna/Datum:		V.č.:		List:	
Datum :	06/2021			D.2 PS 02 Náhradní zdroj	Rozvaděč RH - výměna pole č. 4. a 5.	Měřítka:	-	20282E62-05		8	