





ROZVADĚČE 0,4 kV RH ROZŠÍŘENÍ O POLE 13A,B

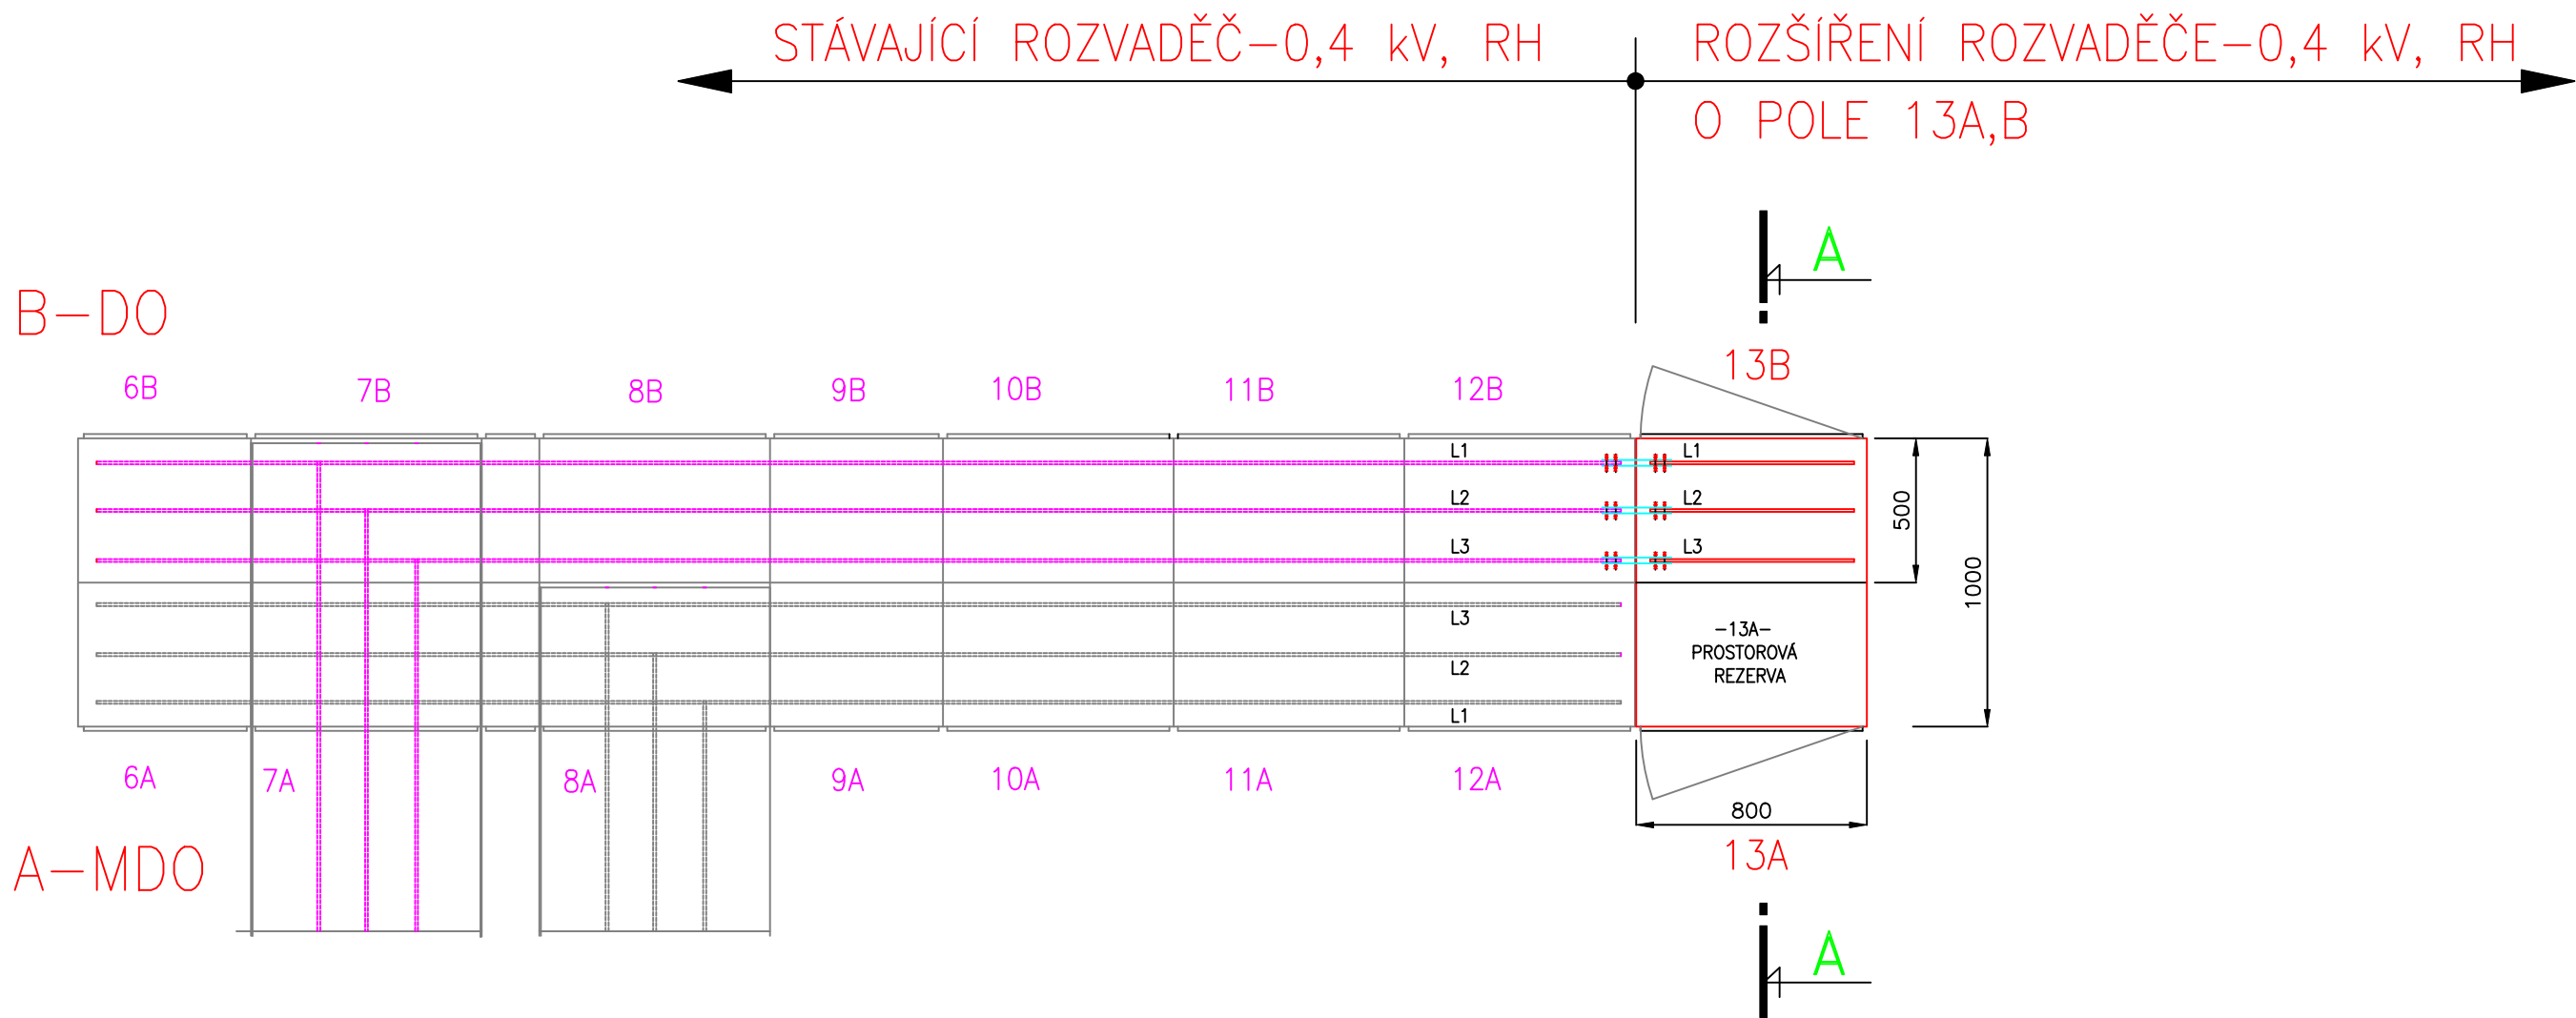


ŘEZ A- A




ROZVADĚČ 0,4 kV RH- DOPLNĚNÍ POLE 13A,B

PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA VÝZBROJE

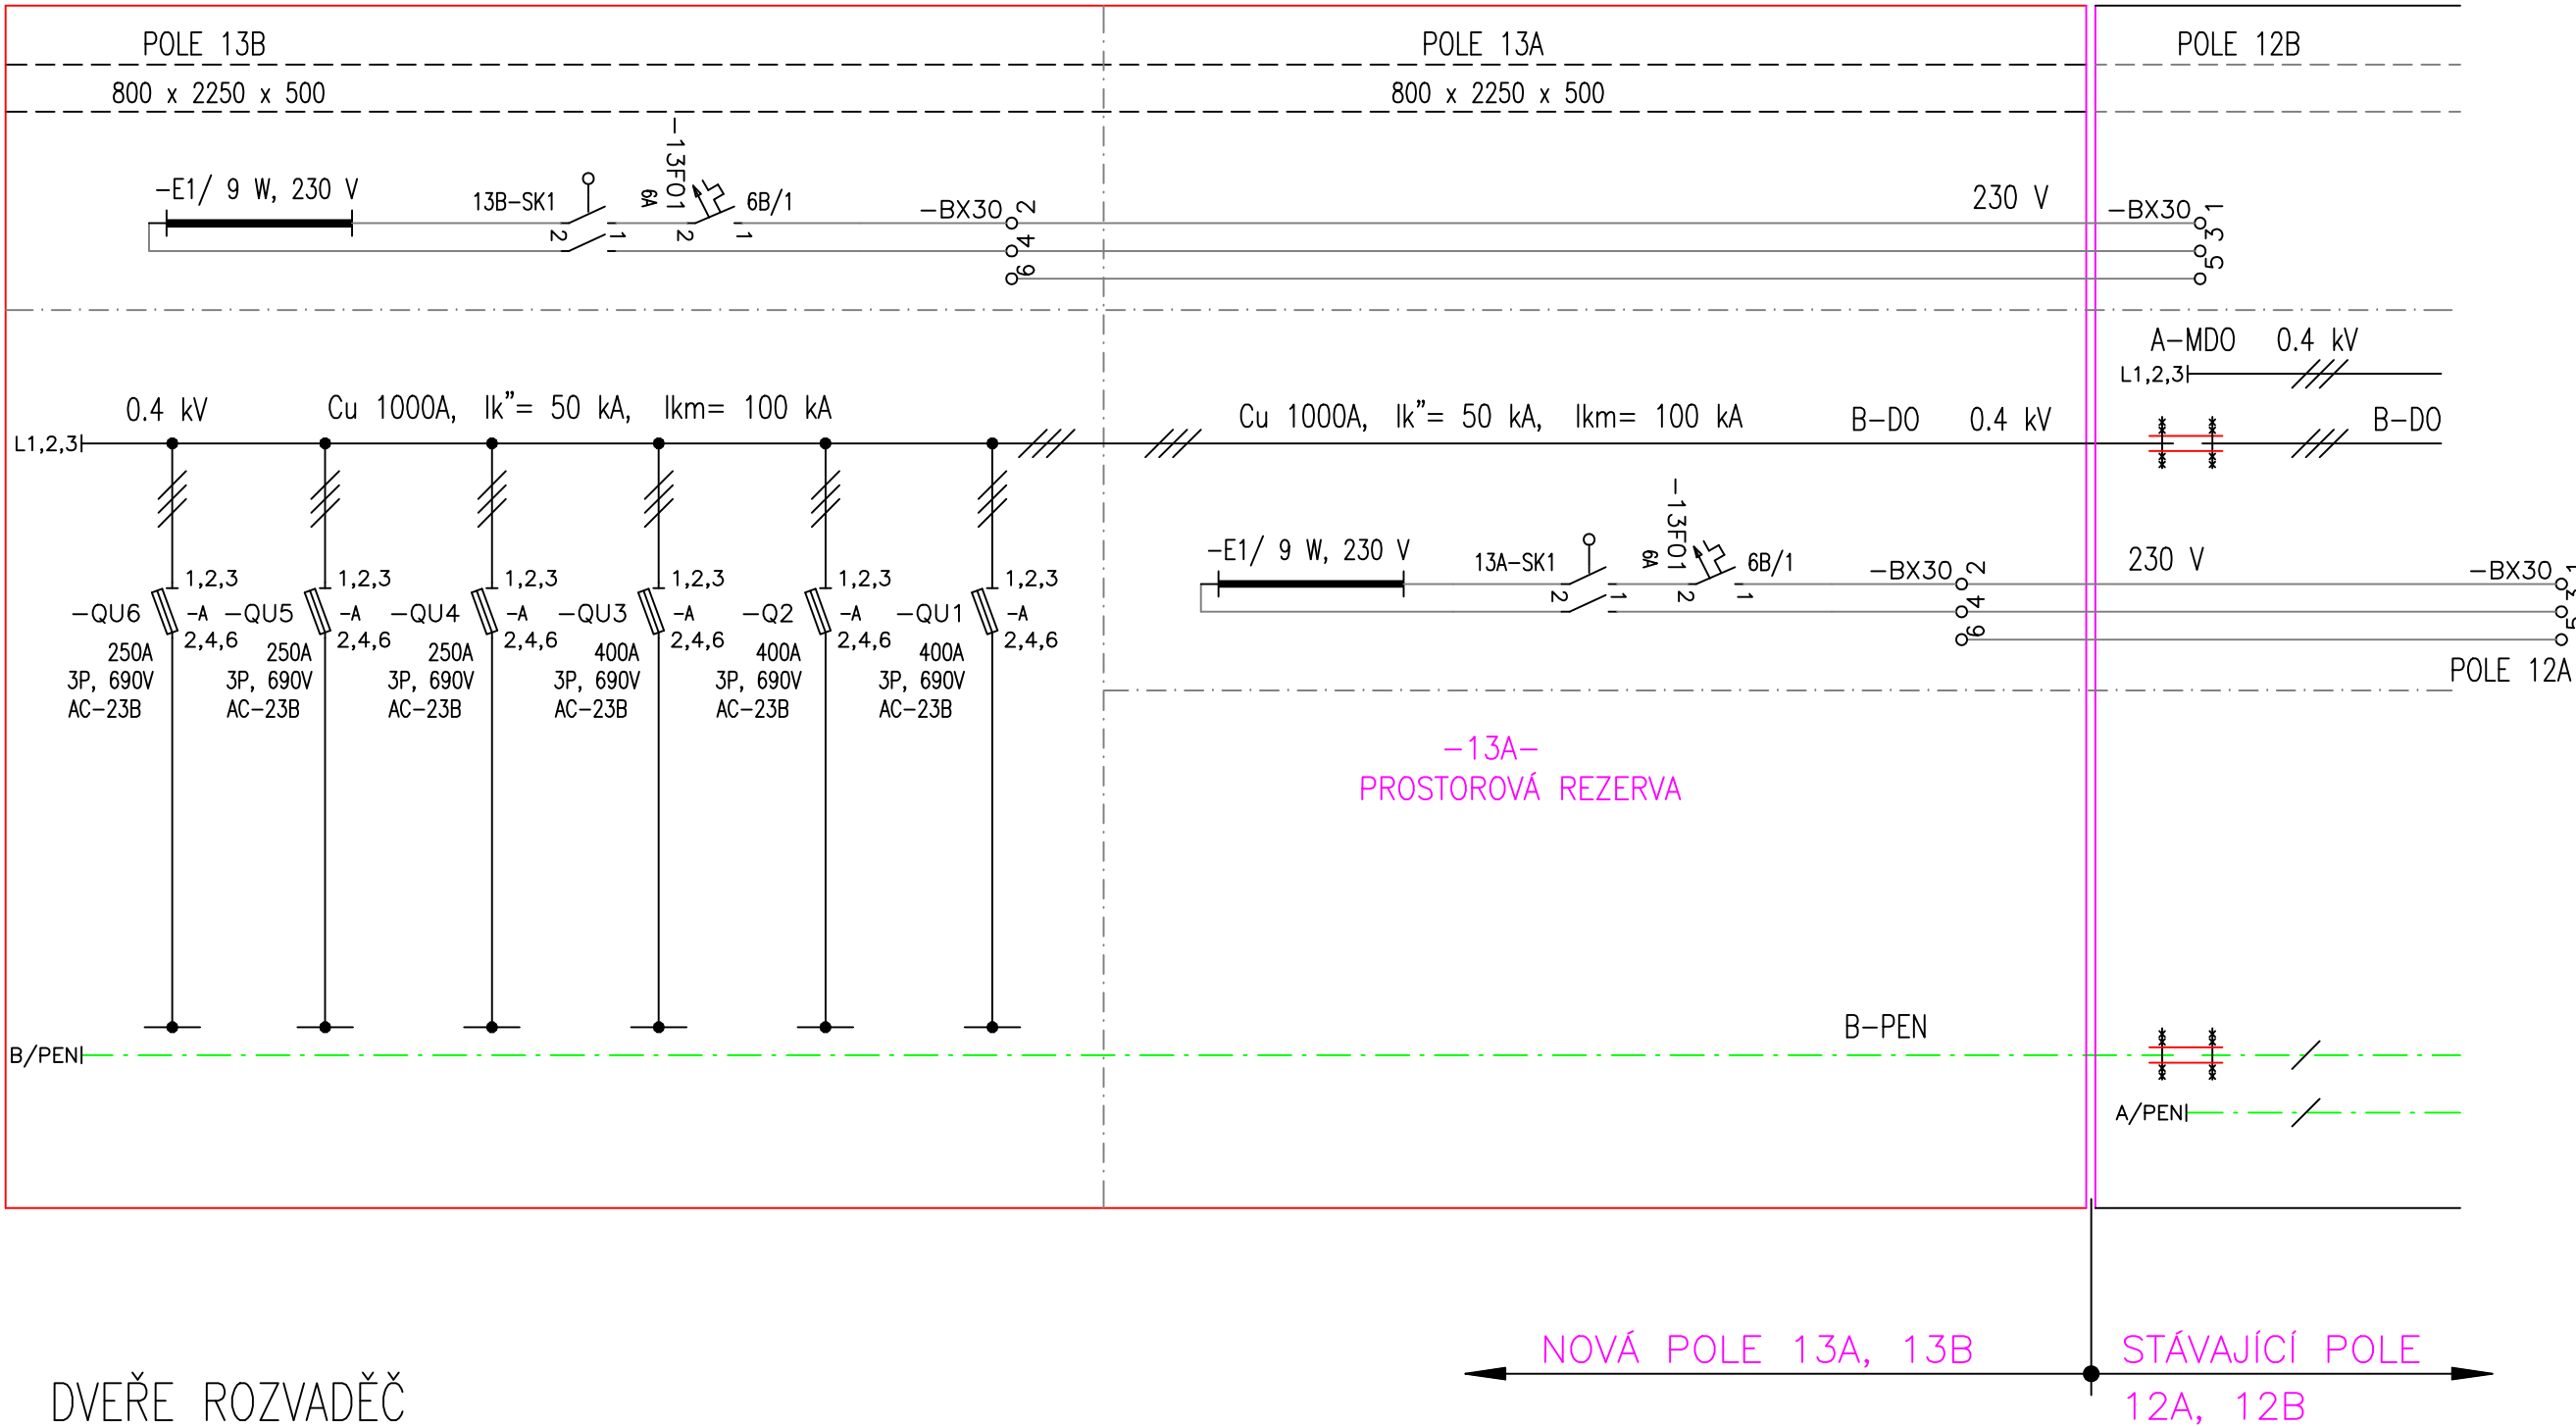


DVEŘE ROZVADĚČ



POZNÁMKA:

VYBRANÝ ZHOTOVITEL ELEKTROMONTÁŽNÍCH PRACÍ  
PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY NOVÝCH POLÍ 13A A 13B  
OVĚŘÍ NA MÍSTĚ STAVBY V TRAFOSTANICI SKUTEČNÉ ROZMĚRY  
STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE 0,4 kV RH, DIMENZE STÁVAJÍCÍCH  
A POD.

RO2/...	...	...
RO1/...	...	...
REVIZE / DATUM	POPIS	VYPRACOVAL

ZPRACOVAL	Ing. Josef Hubáček	ZPRACOVATEL	GENERÁLNÍ PROJEKTANT	
KONTROLOVAL	Ing. Bohuslav Šulák <i>Šulák</i>			EP Rožnov, a.s. Boženy Němcové 1720 CZ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm IČ: 571 664 111, IČ: 571 664 400 e-mail: ep@eproznov.cz
SCHVÁLIL (HIP)	Ing. Miroslav Běhal <i>B</i>			
INVESTOR	Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace			
MÍSTO STAVBY	Karviná	ČÍSLO ZAKÁZKY K20282016		
STAVBA Instalace náhradního zdroje elektrické energie				
OBJEKT D.2 PS 02 Náhradní zdroj				
OBJEKT				
NÁZEV VÝKRESU		DATUM 06/2021	MĚŘÍTKO	KOPIE
ROZVADĚČ RH - ROZŠÍŘENÍ O POLE 13A,B		POČET A4 8	-	
		STUPEŇ DPS	OZNAČENÍ VÝKRESU 20282E62-06	