



RH - VÝVODOVÁ POLE

RH - ROZŠÍŘENÍ



RH - PŘÍVODNÍ POLE

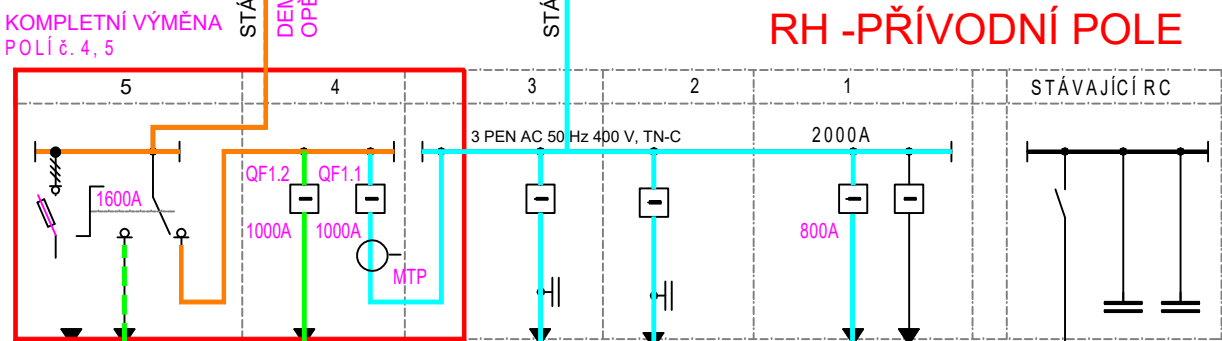


T2
22/0,4 kV
630 kVA

T1
22/0,4 kV
630 kVA

T3
22/0,4 kV
630 kVA

SM6 SKŘÍŇOVÝ ROZVADĚČ 22 kV

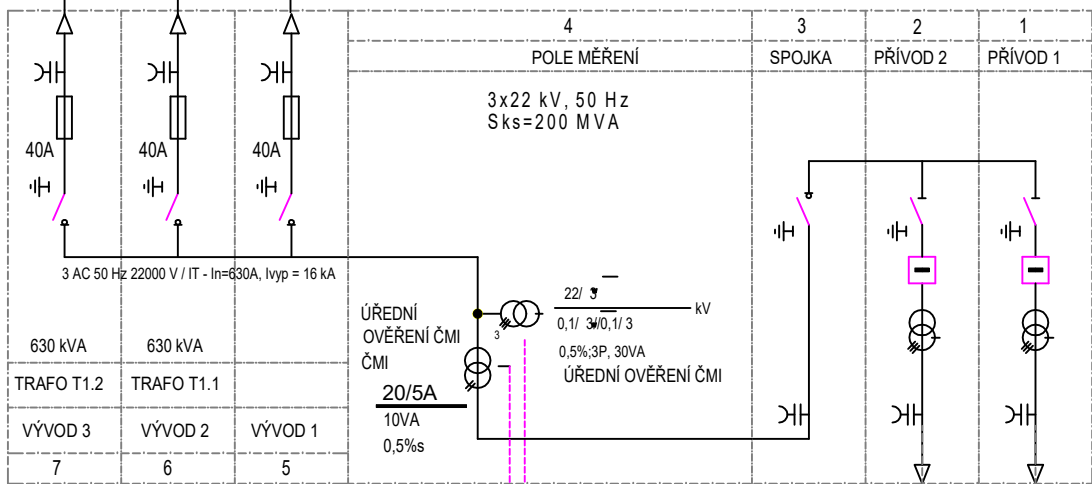

RE

STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ
FAKTURAČNÍHO
MĚŘENÍ

STÁVAJÍCÍ DA
NÁHRADNÍ ZDROJ
420 kVA

ČEZ KA_9241

STÁV. DA

NOVÝ DA

2RDA1

DA2
NOVÝ
880kVA


160 kVA

STÁVAJÍCÍ DA
DEMONTÁŽ

DS VN 22 kV

RH3-MDO

RC3

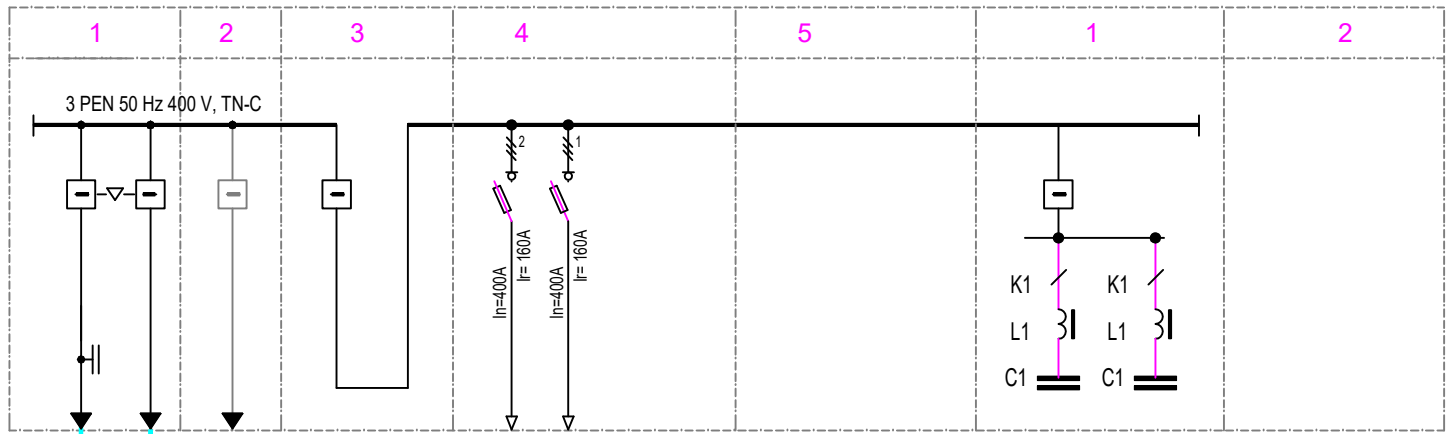

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3 AC 50Hz, 22kV / IT
3PEN AC 50Hz 400V/TN-C
3NPE AC 50Hz 400V/TN-S

OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3:
OCHRANNÁ OPATŘENÍ ZÁKLADNÍ PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ:
- IZOLACÍ, KRYTY A PŘEPÁŽKAMI
OCHRANNÁ OPATŘENÍ PŘI PORUŠE PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
- NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- DOPLNĚNÁ - UZEMNĚNÍM
- DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
- PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2, změna Z1, ČSN 33 2000-5-51 ed.3:
VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

R02/...
R01/...
REVIZE / DATUM	POPIS	VYPRACOVAL

ZPRACOVAL	Ing. Bohuslav Šulák	ZPRACOVATEL	GENERÁLNÍ PROJEKTANT
KONTROLOVAL	Ing. Bohuslav Šulák		EP Rožnov, a.s. Boženy Němcové 1720 CZ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm te.: 571 664 111, fax: 571 664 400 e-mail: ep@eproznov.cz
SCHVÁLIL (HIP)	Ing. Miroslav Běhal		
INVESTOR	Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace		
MÍSTO STAVBY	Karviná	ČÍSLO ZAKÁZKY	K20282016
STAVBA Instalace náhradního zdroje elektrické energie			
OBJEKT D.2 PS 02 Náhradní zdroj			
OBJEKT			
NÁZEV VÝKRESU		DATUM	06/2021
CELKOVÉ PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA		POČET A4	4
		MĚŘITKO	-
		STUPEŇ	DPS
		OZNAČENÍ VÝKRESU	20282E62-02
		KOPIE	