



NsP KARVINÁ -RÁJ
INSTALACE NOVÉHO NÁHRADNÍHO ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE

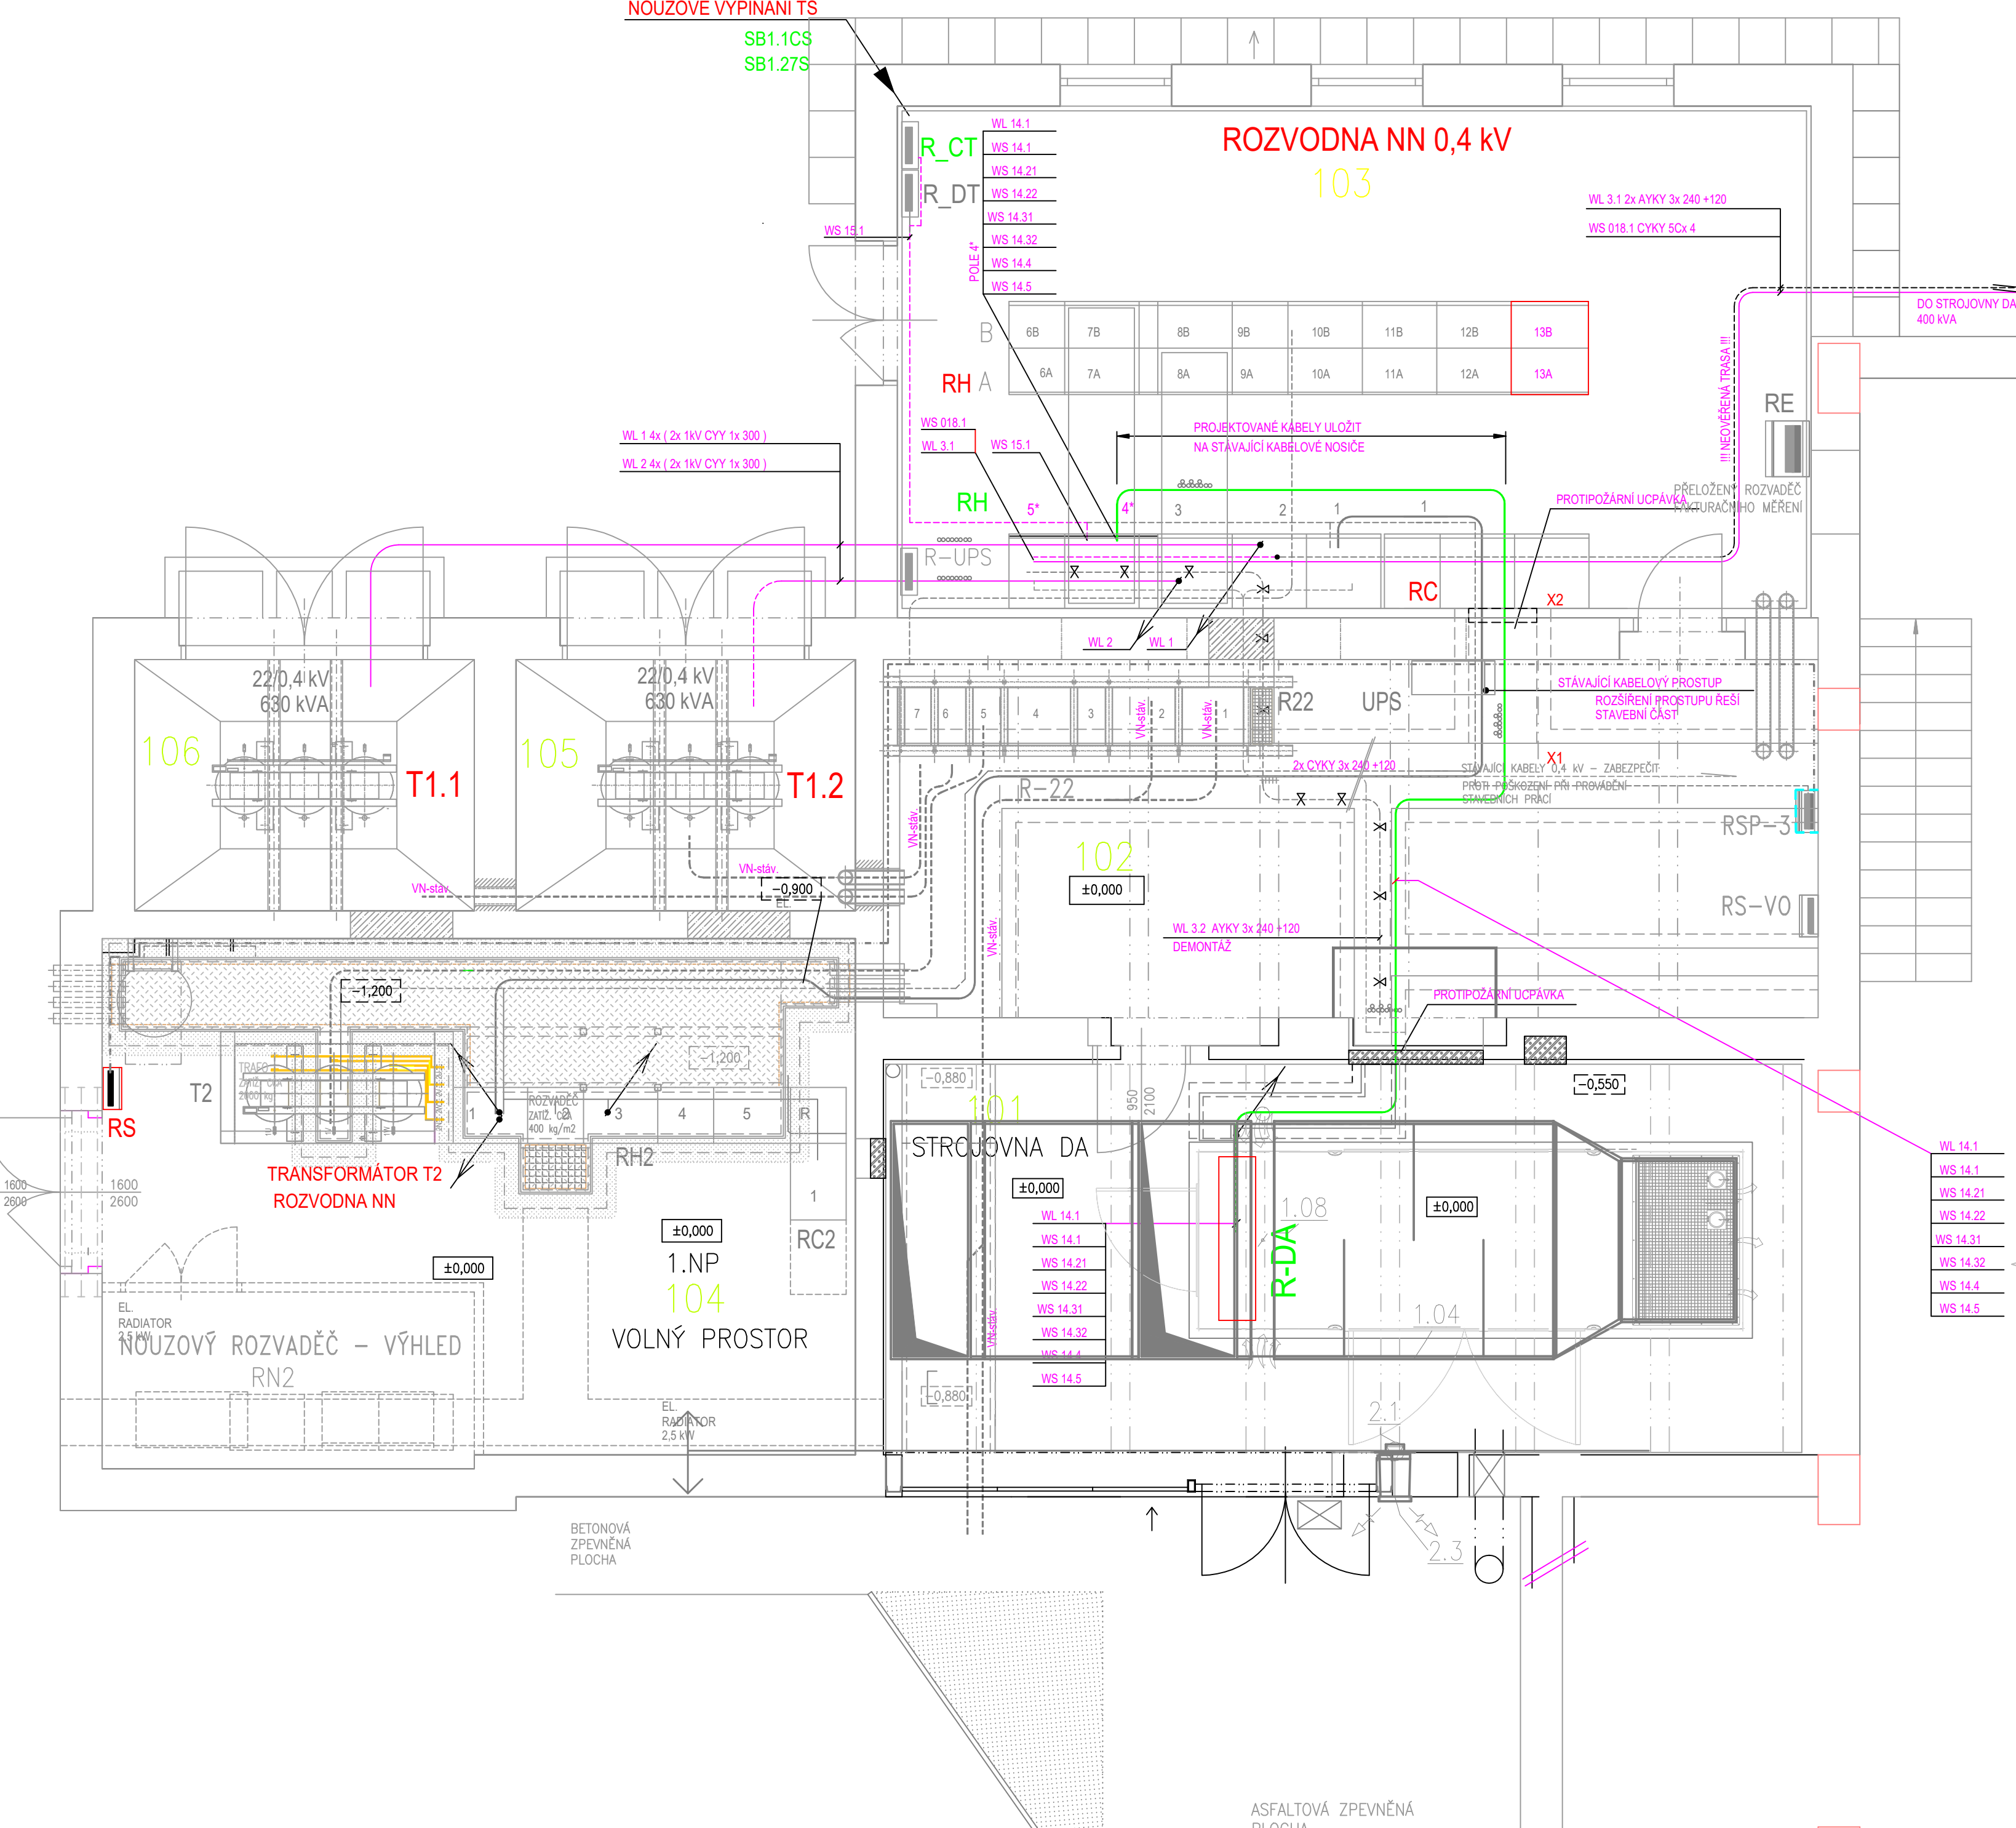

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZNAČENÍ	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	SKLADBA PODLAHY
101	STROJOVNA DA	42,10	
102	NOVÁ ROZVODNA VN	38,12	
103	NOVÁ ROZVODNA NN	54,04	
104	ROZVODNA (2020)	45,50	
105	TRAFOKOBKA I	9,85	
106	TRAFOKOBKA II	9,85	
107	KOTELNA		

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3PEN AC 50Hz 400V/TN-C
3NPE AC 50Hz 400V/TN-S

OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3:
OCHRANNÁ OPATŘENÍ ZÁKLADNÍ PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ:
- IZOLACÍ, KRYTY A PŘEPÁŽKAMI
OCHRANNÁ OPATŘENÍ PŘI PORUŠE PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
- NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- DOPLNĚNÁ - UZEMNĚNÍM
- DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
- PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3:

VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

ROZL...
ROV...
REVIZE / DATUM	POPIS	VYPRACOVAL

ZPRACOVAL	Ing. Josef Hubáček	ZPRACOVATEL	GENERÁLNÍ PROJEKTANT
KONTROLOVAL	Ing. Bohuslav Šulák		EP Rožnov, a.s. Boženy Němcové 1720 CZ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm tel.: 571 664 111, fax: 571 664 400 e-mail: ep@eproznov.cz
SCHVÁLIL (HIP)	Ing. Miroslav Běhal		
INVESTOR	Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace		
MÍSTO STAVBY	Karviná	ČÍSLO ZAKÁZKY	K20282016
STAVBA Instalace náhradního zdroje elektrické energie			
OBJEKT D.2 PS 02 Náhradní zdroj			
OBJEKT			
NÁZEV VÝKRESU DISPOZICE - KABELOVÉ ROZVODY		DATUM 06/2021	MĚŘITKO -
		POČET A4 6	KOPIE
STUPEŇ DPS		OZNAČENÍ VÝKRESU 20282E62-07	