


# RD - rozváděč dekontaminace

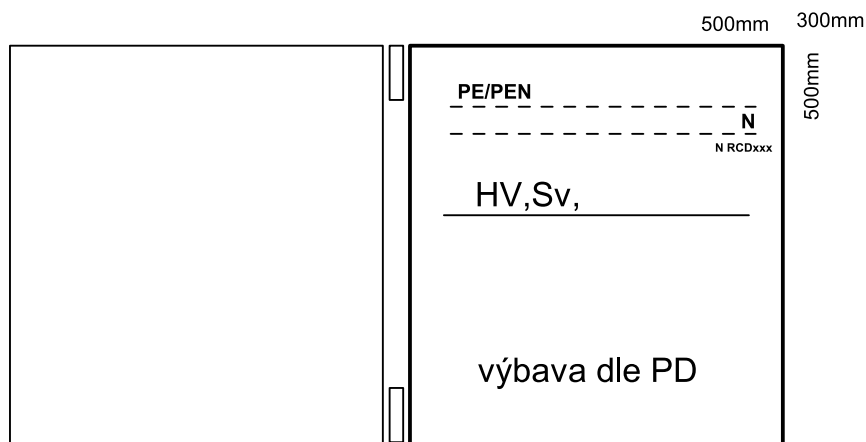

Typ ....oceloplechová NP 66-0505030  
instalovat na zeď IP66  
instalace dle pokynů výrobce

Instalovaný Pi rozváděče RD	Den kW	Noc kW
dekontaminátor	45	
přímotop	2,5	
osvětlení	0,3	
jiné	2	
<b>Celkem Pi</b>	<b>49,8</b>	

Typ	Název výrobku	ks
NP66-0505030	Nástenná skříň NP, 500 x 500 x 300 mm	1
PD-NP-4ZO8	Montážní úchyty, sada 4 ks	1
PD-NP-UV66	Vložka 6x6 mm	1
PD-QK-UBB5	Klíč DB5 (motýlek)	1
PD-NP-KD4514	Odnímatelná příruba	1
PD-V-CG27-IP66	Kabelová průchodka	1
PD-QK-D1M51	Distanční sloupek, sada 10 ks M5x19mm	1
PD-NP-M05	Modulární lišty NP	4
PD-M-KMV01505	Kryt pro modulární systém NP s výřezem, výška 150 mm	2
PD-M-KM01505	Kryt pro modulární systém NP bez výřezu, výška 150 mm	4
PD-M-L35-VU05	DIN lišta TH35-7,5	4
SJBC-25E-3N-MZS	Svodíc bleskových proudů typ 1 + typ 2	1
MSO-100-3	Spinac MSO	1
LTN-50B-3	Jistic LTN	1
LTN-10B-1	Jistic LTN	1
LTN-16B-1	Jistic LTN (3x rezerva)	4
LTN-50B-1	Jistic LTN	1
OLI-16B-1N-030A	Proudový chranič OLI	1
LFN-63-2-300A	Proudový chranič LFN	1
	plus jiné potřebné součásti ke kompletaci	

NAPÁJENÍ :	3x240/400V + PE + N, 50Hz AC
OCHRANA :	automatické odpojení od zdroje TN-C, TN-S

Zdeněk Frydl, 793 93 Brantice 339		IČO : 18101411	
Zodp.projektant: <b>MG&amp;JG</b> Ing. Miroslav Červík & Ing. Jiří Červík	Vypracoval: 	Kreslil: 	
Investor: Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I.P.Pavlova 552/9, Krnov			
Stupeň : DPS			
Datum: 5/2022			
Měřitko: A4			
Formát: A4			
Č.výkr.: D.1.4.7.02			
Výkres: ELEKTROINSTALACE - RD - montážní schéma			