


Nemocnice Karviná – Ráj
Podlélný profil stoky S–1

MĚŘÍTKA 1:1000/100

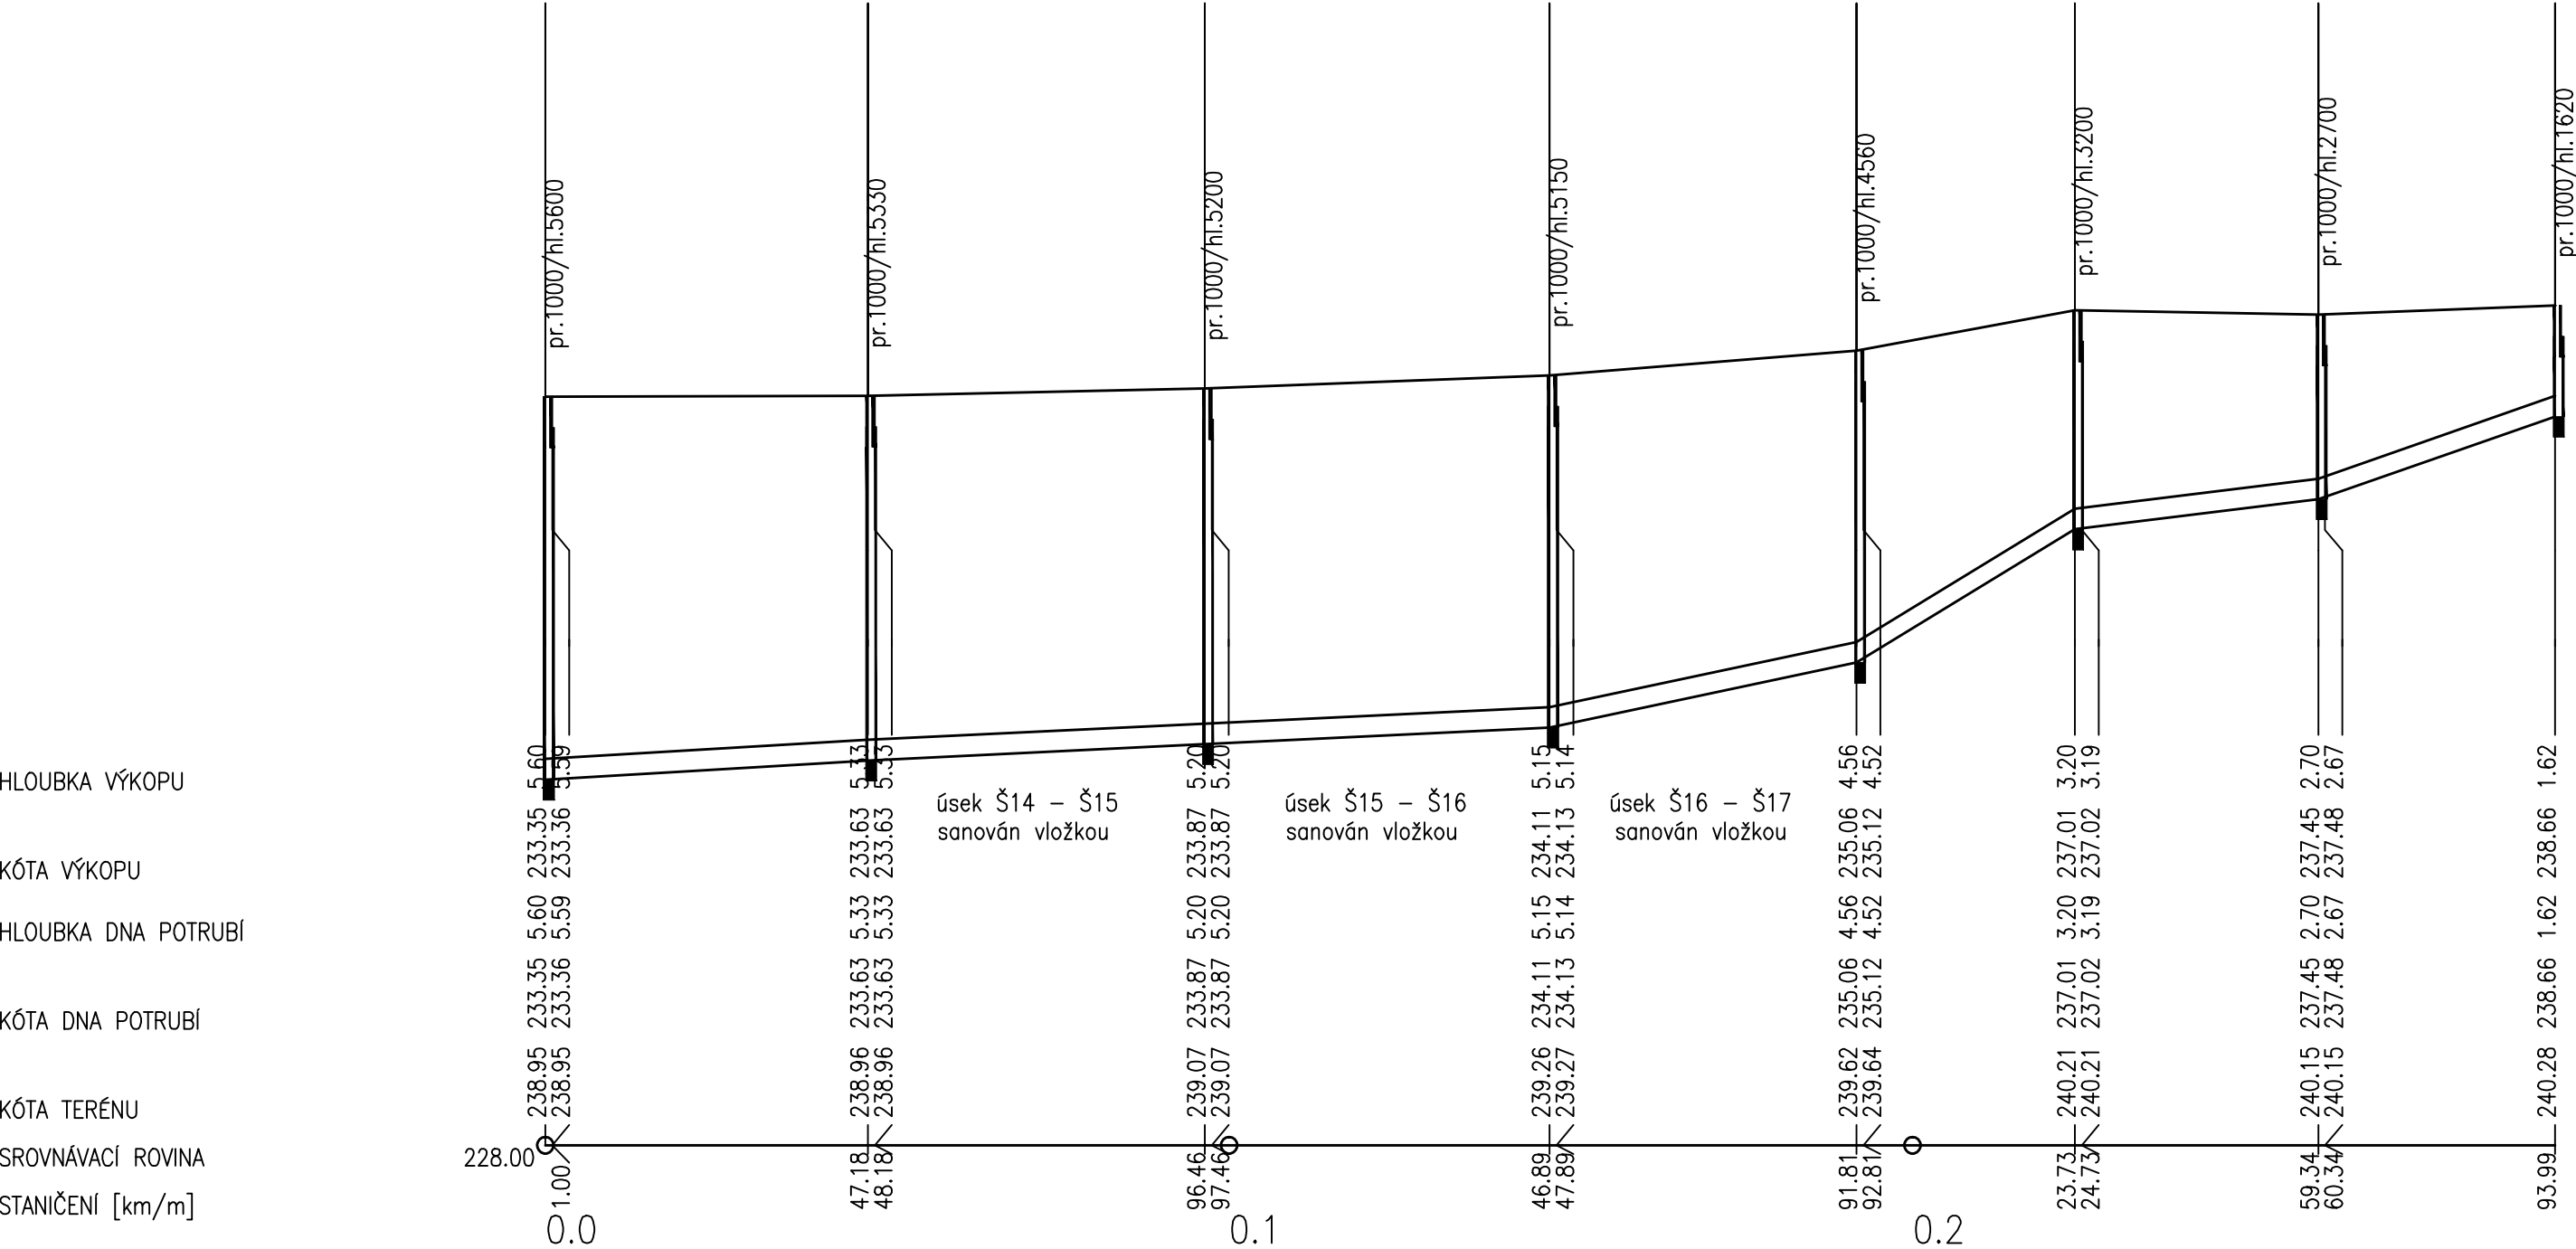

DN[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]	DN300–KAM–191.81				DN300–PVC–102.18		
SKLON[promile]–DÉLKA[m]	5.9–47.18	4.9–49.28	4.8–50.43	21.1–44.92	61.1–31.92	12.4–35.61	34.9–34.65
KAP.PRŮTOK[l/s]–KAP.RYCHLOST[m/s]	69.8–0.99	63.6–0.90	63.0–0.89	131.7–1.86	224.0–3.17	101.5–1.44	170.0–2.41

Pasport kanalizace
duben 2015

Podélné profily
Číslo přílohy : 3.1

List č. :