# Rozváděč R1

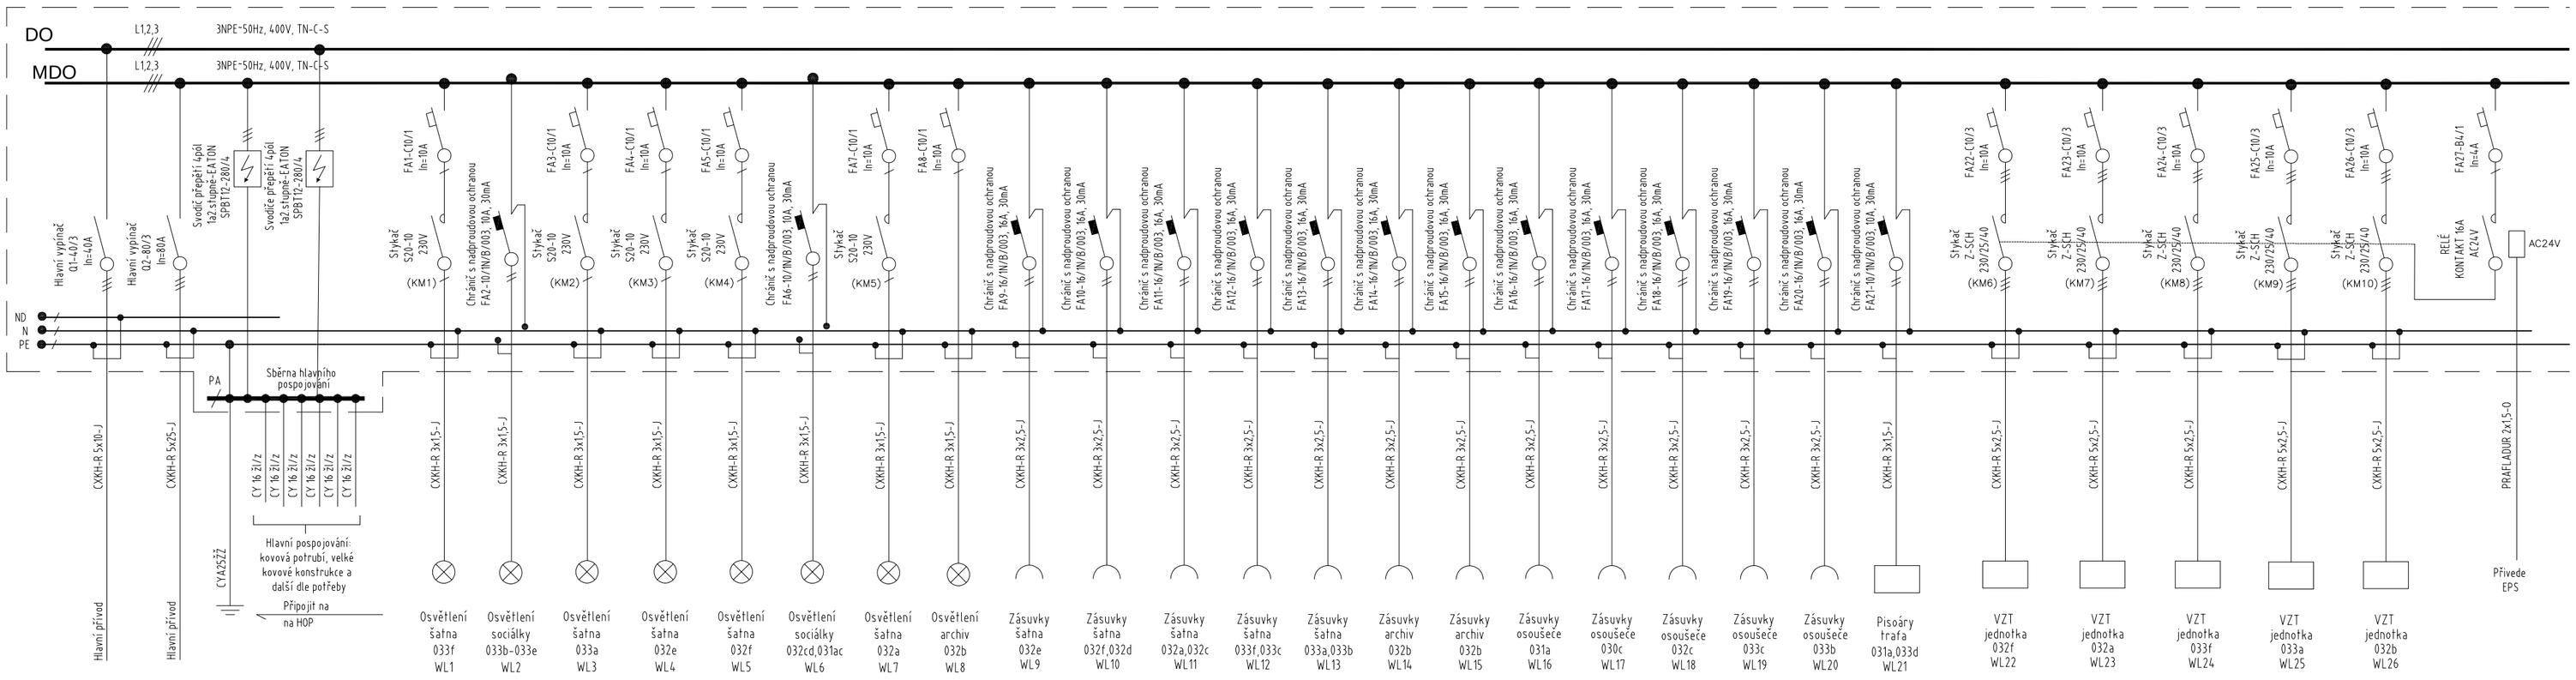


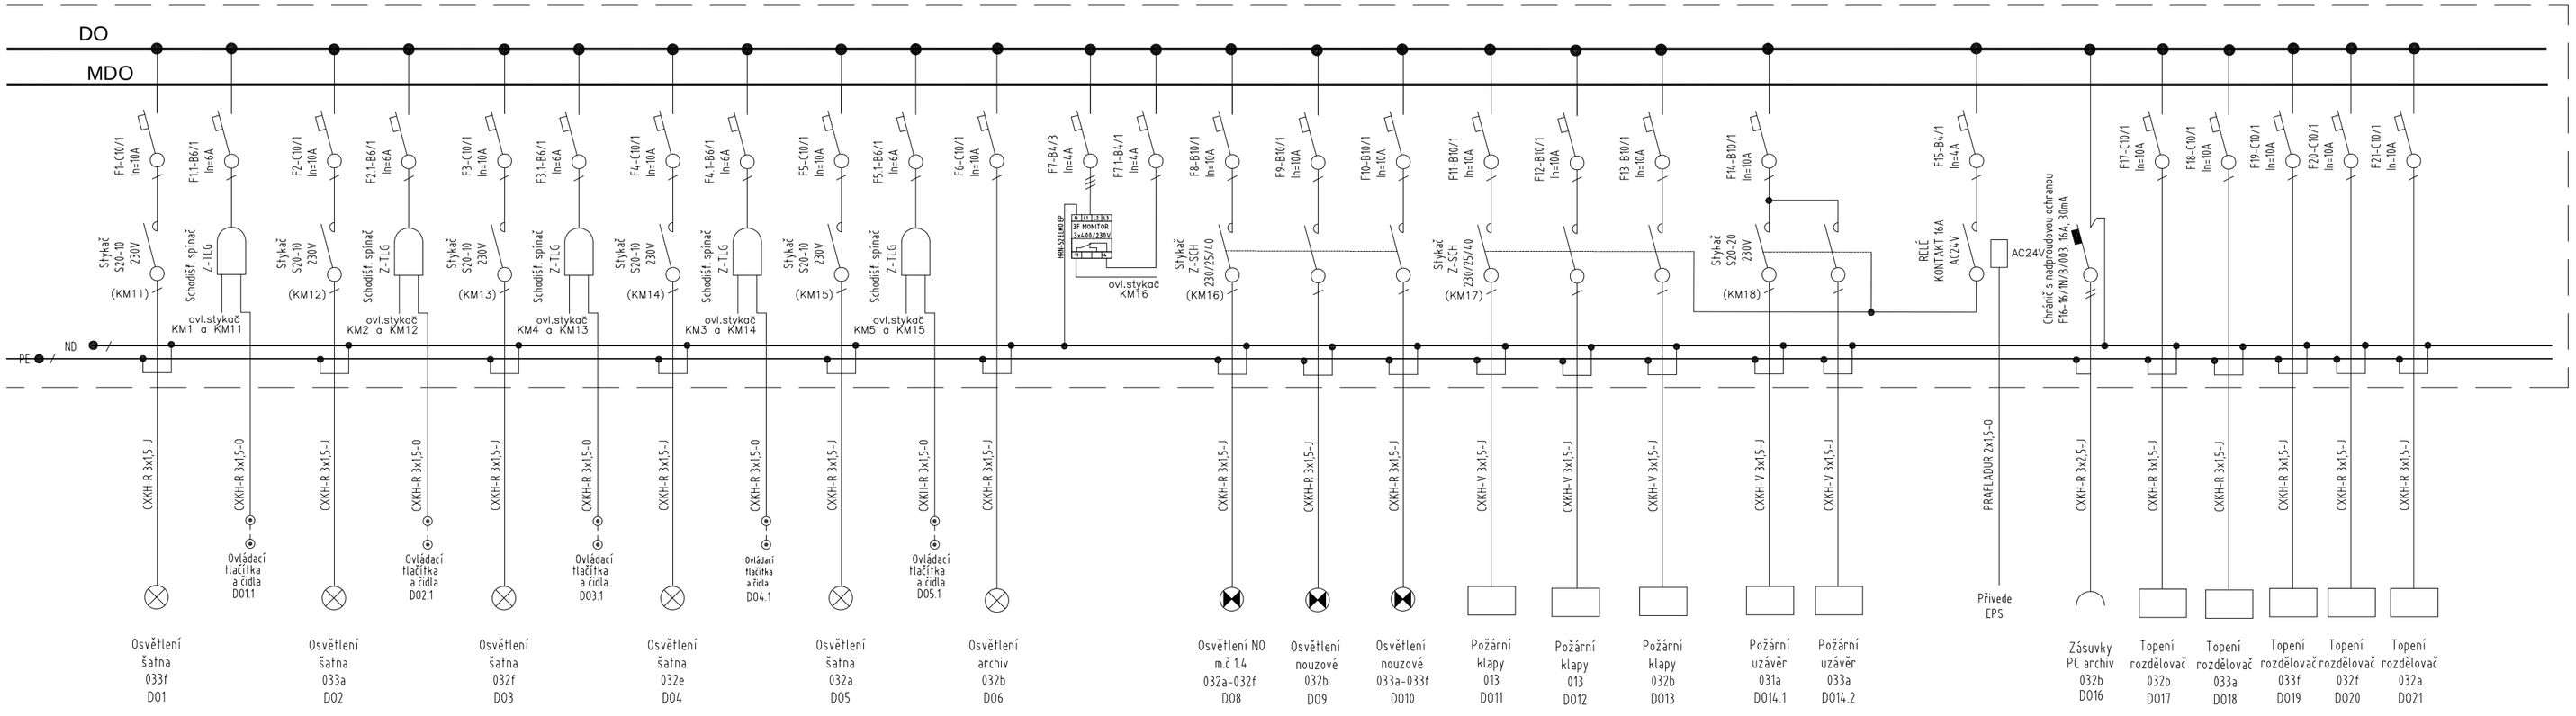


## Poznámka

Napěťová soustava 3NPE~50Hz, 400V, TN-S.
Ochrana před úrazem el. proudem je provedena automatickým odpojením vadné části od zdroje při současném provedení hlavního pospojování v celém objektu.
Dalším ochranným opatřením je použití proudového chrániče pro zásuvkové okruhy.
Rozváděč je OCP bílý, zapuštěný EI30 s plechovými bílými dvířky.

Rozměr v.1600 š.810 h.280 typ EKO 3U33E s úpravou EI30

D.1.4.E TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - ELEKTROINSTALACE

| ZHOTOVITEL / KONTAKTNÍ OSOBA | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | VYPRACOVAL |
|---|---|---|
| Ing. KLHŮFEK Pavel | Ing. KLHŮFEK Pavel | KUSÝN Jiří |


SLABOPROUDÉ SYSTÉMY
CubeNet, s.r.o.
Zengrova 475/44, 703 00 Ostrava
www.cubenet.cz
projekt-realizace-servis


INVESTOR
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY PCHO
PRO UMÍSTĚNÍ ARCHIVU V 1.PP
El. Krásnohorské, Frýdek-Místek

F. Výkresová dokumentace
ROZVÁDĚČ R1

| | |
|---|---|
| FORMÁT | 6xA4 |
| DATUM | 03/2022 |
| STUPEŇ | PRS |
| Č. ZAKÁZKY | 22-FORS-01.PRS |
| MĚŘÍTKO | x |
| ČÍS. VÝKR. / SADA | D.1.4.D-04 |