

POKUD JE V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UVEDEN KONKRÉTNÍ NÁZEV VÝROBKU, NEBO VÝROBCE JE UVEDEN POUZE JAKO PŘÍKLAD PRO STANOVENÍ STANDARDU. UVEDENÍ KONKRÉTNÍHO NÁZVU NEVYLUČUJE POUŽITÍ JINÉHO VÝROBKU SE STEJNÝMI, NEBO KVALITATIVNĚ LEPŠÍMI VLASTNOSTMI.

Projektant	Kontroloval	Zodp. projektant	Amun Pro s.r.o. 739 53 Třanovice 1 michal@amunpro.cz, mob.: +420 728 463 908	
Ing. Michal Klimša 	Ing. Michal Klimša 	Ing. Michal Klimša 		
Investor Nemocnice s poliklinikou Havířov, přís.org, Dělnická 1132/24, Město, 73601 Havířov				
Místo stavby parc. č.2221, 2230/24, k.ú. Havířov – Město			Formát	9listů
Akce			Datum	02/2020
REKONSTRUKCE AMBULANTNÍ REHABILITACE NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V HAVÍŘOVĚ,p.o.			Účel	DSP, DPS
			Č. zakázky	11.09/20
Část D.1.1. Architektonicko–stavební řešení			Měřítko	1:100
Obsah výkresu			Číslo paré	Č. výkresu
VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ				D.1.1.b–PS1

ZAKÁZ. ČÍSLO 11.09/20

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

ODK.	NORMA TYP VÝKRES	SCHEMA—ROZMĚR—POPIS	KŘÍDLO K AMBULANCE			KŘÍDLO H TĚLOCVIČNY			KŘÍDLO I VODOLÉČBA			KŘÍDLO Ga ŠATNY			L	CEL.	SKLO	NÁTĚR	POZN.
			1.PP	1.NP	STR.	1.PP	1.NP	STR.	1.PP	1.NP	STR.	1.NP	1.NP	STR.	P				
Z1		VEL. 700/1970 MM OCELOVÁ ZÁRUBEŇ DO STÁVAJÍCÍ PŘÍČKY TL.125mm PRO DVEŘE OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ OSAZENÍ DODATEČNĚ DO STÁVAJÍCÍ PŘÍČKY (ROZŠÍŘENÍ OTVORU) (TL.PŘÍČKY OVĚŘIT NA STAVBĚ)	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4	2 ks		1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR +2xEMAIL ODSTÍN BÁLÝ—SJEDNOTIT SE STÁVAJÍCÍM OBJEKTEM	PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ	
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Z2		VEL. 700/1970 MM OCELOVÁ ZÁRUBEŇ DO NOVÉ ZDĚNÉ PŘÍČKY TL.125mm PRO DVEŘE OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ OSAZENÍ PŘI ZDĚNÍ KOTVENO DO ZDIVA	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2 ks				
			1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1					
Z3		VEL. 700/1970 MM OCELOVÁ ZÁRUBEŇ DO NOVÉ ZDĚNÉ PŘÍČKY TL.100mm PRO DVEŘE OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ OSAZENÍ PŘI ZDĚNÍ KOTVENO DO ZDIVA	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	4 ks				
			—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—					2
Z4		VEL. 700/1970 MM OCELOVÁ ZÁRUBEŇ DO NOVÉ ZDĚNÉ PŘÍČKY TL.150mm PRO DVEŘE OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ OSAZENÍ PŘI ZDĚNÍ KOTVENO DO ZDIVA	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	—	—	4				6 ks
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2				
Z5		VEL. 800/1970 MM OCELOVÁ ZÁRUBEŇ DO STÁVAJÍCÍ PŘÍČKY TL.125mm PRO DVEŘE OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ OSAZENÍ DODATEČNĚ DO VYBOURANÉHO OTVORU (TL.PŘÍČKY OVĚŘIT NA STAVBĚ)	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	—	—	5				16 ks
			3	—	—	—	—	—	1	—	—	7	—	—	11				
Z6		VEL. 800/1970 MM OCELOVÁ ZÁRUBEŇ DO PŘÍČKY TL.150mm PRO DVEŘE OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ OSAZENÍ PŘI ZDĚNÍ KOTVENO DO ZDIVA	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1				1 ks
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Z7		VEL. 800/1970 MM OCELOVÁ ZÁRUBEŇ DO PŘÍČKY TL.125mm PRO DVEŘE OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ OSAZENÍ PŘI ZDĚNÍ KOTVENO DO ZDIVA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1				2 ks
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1				

ZAKÁZ. ČÍSLO 11.09/20

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

ODK.	NORMA TYP VÝKRES	SCHEMA—ROZMĚŘ—POPIS	KŘÍDLO K AMBULANCE			KŘÍDLO H TĚLOCVIČNY			KŘÍDLO I VODOLÉČBA			KŘÍDLO Ga ŠATNY			L	CEL.	SKLO	NÁTĚŘ	POZN.
			1.PP	1.NP	STŘ.	1.PP	1.NP	STŘ.	1.PP	1.NP	STŘ.	1.NP	1.NP	STŘ.	P				
		VEL. 900/1970 MM OCELOVÁ ZÁRUBEŇ DO STÁVAJÍCÍ PŘÍČKY TL.125mm PRO DVEŘE OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ OSAZENÍ DODATEČNĚ DO VYBOURANÉHO OTVORU (TL.PŘÍČKY OVĚŘIT NA STAVBĚ)	2	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	6	10 ks		1x ZÁKLADNÍ NÁTĚŘ +2xEMAIL ODSTÍN BÁLÝ—SJEDNOTIT SE STÁVAJÍCÍM OBJEKTEM	PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ
			3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4				
		VEL. 900/1970 MM OCELOVÁ ZÁRUBEŇ DO STÁVAJÍCÍ PŘÍČKY TL.150mm PRO DVEŘE OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ OSAZENÍ DODATEČNĚ DO VYBOURANÉHO OTVORU (TL.PŘÍČKY OVĚŘIT NA STAVBĚ)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2 ks				
			2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2					
		VEL. 900/1970 MM OCELOVÁ ZÁRUBEŇ DO NOVĚ ZDĚNÉ PŘÍČKY TL.150mm PRO DVEŘE OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ OSAZENÍ PŘI ZDĚNÍ KOTVENO DO ZDIVA	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	4	7 ks			
			1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	3				
		VEL. 700/1970 MM OCELOVÁ ZÁRUBEŇ DO SDK KONSTRUKCE OSADIT DO VYBOURANÉHO OTVORU ZAJIŠTĚNÉHO OCELOVOU KONSTRUKCÍ OPLÁŠTĚNOU SDK S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ R45 (NA ZÁRUBEŇ NENÍ POŽADAVEK POŽÁRNÍ ODOLNOSTI)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 ks				
			1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1			
		VEL. 900/1970 MM OCELOVÁ ZÁRUBEŇ DO SDK KONSTRUKCE OSADIT DO VYBOURANÉHO OTVORU ZAJIŠTĚNÉHO OCELOVOU KONSTRUKCÍ OPLÁŠTĚNOU SDK S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ R45 (NA ZÁRUBEŇ NENÍ POŽADAVEK POŽÁRNÍ ODOLNOSTI)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 ks				
			1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1			
		VEL. 1100/1970 MM OCELOVÁ ZÁRUBEŇ DO STÁVAJÍCÍ PŘÍČKY TL.125mm PRO DVEŘE OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ OSAZENÍ DODATEČNĚ DO VYBOURANÉHO OTVORU (TL.PŘÍČKY OVĚŘIT NA STAVBĚ)	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	3 ks				
			—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—		2			
		VEL. 1250/1970 MM OCELOVÁ ZÁRUBEŇ DO PŘÍČKY TL.125mm PRO DVEŘE OTOČNÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ ASYMETRICKÉ, HLAVNÍ KŘÍDLO PRAVÉ Š.900mm OSAZENÍ DODATEČNĚ DO VYBOURANÉHO OTVORU (TL.PŘÍČKY OVĚŘIT NA STAVBĚ)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 ks				
			—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—		1			

ZAKÁZ. ČÍSLO 11.09/20

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

ODK.	NORMA TYP VÝKRES	SCHEMA—ROZMĚR—POPIS	KŘÍDLO K AMBULANCE			KŘÍDLO H TĚLOCVIČNÝ			KŘÍDLO I VODOLÉČBA			KŘÍDLO Ga ŠATNY			L	CEL.	SKLO	NÁTĚR	POZN.
			1.PP	1.NP	STR.	1.PP	1.NP	STR.	1.PP	1.NP	STR.	1.NP	1.NP	STR.	P				
Z15		VEL. 1450/1970 MM OCELOVÁ ZÁRUBEŇ DO STÁVAJÍCÍ PŘÍČKY TL.125mm PRO DVEŘE OTOČNÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ SOUMĚRNÉ OSAZENÍ DODATEČNĚ DO VYBOURANÉHO OTVORU (TL.PŘÍČKY OVĚŘIT NA STAVBĚ)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 ks			PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ KAŽDÝ OTVOR ZVLÁŠT
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1				
Z16		HLINÍKOVÝ POKLOP PRO BETONOVOU VÝPLŇ—ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ A OSADIT NOVÝ VÝROBEK NA ŠACHTU 600x600mm Z profilovaného plechu, vodotěsný, plynotěsný, včetně rámu a výztuže Povrch betonu upravit dle nášlapné vrstvy podlahy.(na betonu samonivel cement potěr 5mm+penetrace+lepidlo+PVC krytina)	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5 ks			
Z17		HLINÍKOVÝ POKLOP PRO BETONOVOU VÝPLŇ—ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ A OSADIT NOVÝ VÝROBEK NA ŠACHTU 600x600mm Z profilovaného plechu, vodotěsný, plynotěsný, včetně rámu a výztuže Povrch betonu upravit dle nášlapné vrstvy podlahy.(na betonu+penetrace+lepidlo+keramická dlažba)	2	—	—	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	6 ks			
Z18		HLINÍKOVÝ POKLOP PRO BETONOVOU VÝPLŇ—ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ A OSADIT NOVÝ VÝROBEK NA ŠACHTU 800x600mm Z profilovaného plechu, vodotěsný, plynotěsný, včetně rámu a výztuže Povrch betonu upravit dle nášlapné vrstvy podlahy.(na betonu+penetrace+lepidlo+keramická dlažba)	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 ks			
Z19		HLINÍKOVÝ POKLOP PRO BETONOVOU VÝPLŇ—ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ A OSADIT NOVÝ VÝROBEK NA ŠACHTU 700x700mm Z profilovaného plechu, vodotěsný, plynotěsný, včetně rámu a výztuže Povrch betonu upravit dle nášlapné vrstvy podlahy.(na betonu+hydroizolace+lepidlo+keramická dlažba)	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2 ks			
Z20		HLINÍKOVÝ POKLOP PRO BETONOVOU VÝPLŇ—ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ A OSADIT NOVÝ VÝROBEK NA ŠACHTU 600x450mm Z profilovaného plechu, vodotěsný, plynotěsný, včetně rámu a výztuže Povrch betonu upravit dle nášlapné vrstvy podlahy.(na betonu+lepidlo+keramická dlažba)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1 ks			
Z21		HLINÍKOVÝ POKLOP PRO BETONOVOU VÝPLŇ—ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ A OSADIT NOVÝ VÝROBEK NA ŠACHTU 450x450mm Z profilovaného plechu, vodotěsný, plynotěsný, včetně rámu a výztuže Povrch betonu upravit dle nášlapné vrstvy podlahy.(na betonu+lepidlo+keramická dlažba)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 ks			



ZAKÁZ. ČÍSLO 11.09/20

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

ODK.	NORMA TYP VÝKRES	SCHEMA—ROZMĚR—POPIS	KŘÍDLO K AMBULANCE			KŘÍDLO H TĚLOCVIČNÝ			KŘÍDLO I VODOLÉČBA			KŘÍDLO Ga ŠATNY			L	CEL.	SKLO	NÁTĚR	POZN.
			1.PP	1.NP	STR.	1.PP	1.NP	STR.	1.PP	1.NP	STR.	1.NP	1.NP	STR.					
Z22		HLINÍKOVÝ POKLOP PRO BETONOVOU VÝPLŇ—ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ A OSADIT NOVÝ VÝROBEK NA ŠACHTU 800x1000mm Z profilovaného plechu, vodotěsný, plynotěsný, včetně rámu a výztuže Povrch betonu upravit dle nášlapné vrstvy podlahy.(na betonu+lepídlo+keramická dlažba)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1 ks			PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ KAŽDÝ OTVOR ZVLÁŠT BEZBARIÉROVÉ VYBAVENÍ SOC. ZAŘÍZENÍ BUDE ŘEŠENO DLE VÝHLÁŠKY Č. 398/2009 Sb. —HORNÍ HRANA UMYVADLA 800MM NAD PODLAHOU +STOJÁNKOVÁ BATERIE S PÁKOVÝM OVLÁDÁNÍM —HORNÍ HRANA WC MÍSY 460MM NAD PODLAHOU
Z23		MADLO NA DVEŘE PRO ZTP Z VNITŘNÍ STRANY VODOROVNÉ MADLO PŘES CELOU ŠÍŘKU DVEŘÍ (800MM) UMÍSTĚNÉ VE VÝŠCE 800–900MM NA OPACNÉ STRANĚ NEŽ JSOU ZÁVĚSY POVRCHOVÁ ÚPRAVA – ŠEDÝ KOMAXIT	1	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	7 ks			
Z24		PŘEBALOVACÍ PULT SKLOPNÝ VERTIKÁLNÍ MONTOVANÝ NA STĚNU CERTIFIKOVANÝ DLE EN 12221–1 A EN 12221–2 Z POLYPROPYLENU S ANTIBAKTERIÁLNÍ OCHRANOU, PŘEDNÍ DESKA NEREZ S INTEGROVANÝM TLUMIČEM A ZÁSOBNÍKEM NA JEDNORÁZOVÉ PAPIROVÉ PODLOŽKY. ROZMĚR OTEVŘENÝ 860x480x570mm (šxvxh)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 ks			
Z25		MADLO NÁSTĚNNÉ KRAKORCOVÉ OCELOVÉ SKLÁPĚCÍ, PRO WC ZTP, DÉLKY 800MM VE VÝŠCE 800MM OD PODLAHY MUSÍ PŘESAHOVAT O 100MM ZÁCHODOVOU MÍSU POVRCHOVÁ ÚPRAVA – BÍLÝ KOMAXIT	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2 ks			
Z26		MADLO NÁSTĚNNÉ SVISLÉ OCELOVÉ PEVNÉ, PRO WC ZTP DÉLKY 600 (MIN.500MM) 700MM DOLNÍ HRANA A 1300MM HORNÍ HRANA OD PODLAHY POVRCHOVÁ ÚPRAVA – BÍLÝ KOMAXIT	2	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	9 ks			
Z27		VÝKLOPNÉ ZRCADLO 400/600MM SPODNÍ HRANA MAX.900MM OD PODLAHY HORNÍ HRANA MIN.1800MM OD PODLAHY	1	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	9 ks			
Z28		MADLO NÁSTĚNNÉ VODOROVNÉ A SVISLÉ OCELOVÉ PEVNÉ, PRO SPRCHY ZTP VE VÝŠCE 800MM OD PODLAHY POVRCHOVÁ ÚPRAVA – BÍLÝ KOMAXIT	1	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	9	18 ks			
			1	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	9				

ZAKÁZ. ČÍSLO 11.09/20

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

ODK.	NORMA TYP VÝKRES	SCHEMA—ROZMĚR—POPIS	KŘÍDLO K AMBULANCE			KŘÍDLO H TĚLOCVIČNY			KŘÍDLO I VODOLÉČBA			KŘÍDLO Ga ŠATNY			L	CEL.	SKLO	NÁTĚR	POZN.
			1.PP	1.NP	STR.	1.PP	1.NP	STR.	1.PP	1.NP	STR.	1.NP	1.NP	STR.	P				
Z29		SPRCHOVÉ SKLOPNÉ SEDÁTKO min.450x450MM 460MM NAD PODLAHOU POVRCHOVÁ ÚPRAVA – NEREZ S PLAST SEDÁKEM UMÍSTĚNÍ–SPRCHY PRO PACIENTY	–	–	–	–	–	–	6	–	–	–	–	–	–	6 ks			PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ KAŽDÝ OTVOR ZVLÁŠTĚ ROZMĚRY SANITÁRNÍCH PŘÍČEK UPŘESNIT ZAMĚŘENÍM PROSTORU NA MÍSTĚ V PROSTORU VODOLÉČBY BUDE INSTALOVÁN ZÁVĚSNÝ ZVEDACÍ SYSTÉM
Z30	 OZN.VE VÝKR.	PŘENOSNÝ PRAŠKOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ S HASÍCÍ SCHOPNOSTÍ 21A UMÍSTIT NA STĚNÁCH TAK ABY RUKOJEŤ PŘÍSTROJE BYLA 1500mm NAD PODLAHOU ±50mm	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5 ks			
Z31		SANITÁRNÍ PŘÍČKA PRO ČLENĚNÍ PROSTOR V MOKRÉM PROSTŘEDÍ. PŘÍČKA VE TVARU L 2,75+1,65m VÝŠKA 2000mm. PLNÁ ČÁST 150mm NAD ZEMÍ. NEREZOVÝ RÁM S VÝPLNÍ VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL TL.11–12mm PRO MOKRÉ PROSTŘEDÍ RÁM NA SAMONOSNÝCH NEREZOVÝCH NOŽKÁCH, SOUČÁST SYSTÉMU.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1 ks			
Z32		SANITÁRNÍ PŘÍČKA PRO ČLENĚNÍ PROSTOR V MOKRÉM PROSTŘEDÍ. PŘÍČKA ROVNÁ DÉLKY 2,15m VÝŠKA 2000mm. PLNÁ ČÁST 150mm NAD ZEMÍ. NEREZOVÝ RÁM S VÝPLNÍ VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL TL.11–12mm PRO MOKRÉ PROSTŘEDÍ RÁM NA SAMONOSNÝCH NEREZOVÝCH NOŽKÁCH, SOUČÁST SYSTÉMU.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1 ks			
Z33		SANITÁRNÍ PŘÍČKA PRO ČLENĚNÍ PROSTOR V MOKRÉM PROSTŘEDÍ. PŘÍČKA ROVNÁ DÉLKY 2,35m VÝŠKA 2000mm. PLNÁ ČÁST 150mm NAD ZEMÍ. NEREZOVÝ RÁM S VÝPLNÍ VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL TL.11–12mm PRO MOKRÉ PROSTŘEDÍ RÁM NA SAMONOSNÝCH NEREZOVÝCH NOŽKÁCH, SOUČÁST SYSTÉMU.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1 ks			
Z34		SANITÁRNÍ PŘÍČKA PRO ČLENĚNÍ PROSTOR V MOKRÉM PROSTŘEDÍ. PŘÍČKA ROVNÁ DÉLKY 2,20m VÝŠKA 2000mm. PLNÁ ČÁST 150mm NAD ZEMÍ. NEREZOVÝ RÁM S VÝPLNÍ VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL TL.11–12mm PRO MOKRÉ PROSTŘEDÍ RÁM NA SAMONOSNÝCH NEREZOVÝCH NOŽKÁCH, SOUČÁST SYSTÉMU.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1 ks			
Z35		SANITÁRNÍ PŘÍČKA PRO ČLENĚNÍ PROSTOR V MOKRÉM PROSTŘEDÍ. PŘÍČKA VE TVARU L 0,85+2,485m VÝŠKA 2000mm. PLNÁ ČÁST 150mm NAD ZEMÍ. NEREZOVÝ RÁM S VÝPLNÍ VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL TL.11–12mm PRO MOKRÉ PROSTŘEDÍ RÁM NA SAMONOSNÝCH NEREZOVÝCH NOŽKÁCH, SOUČÁST SYSTÉMU.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1 ks			

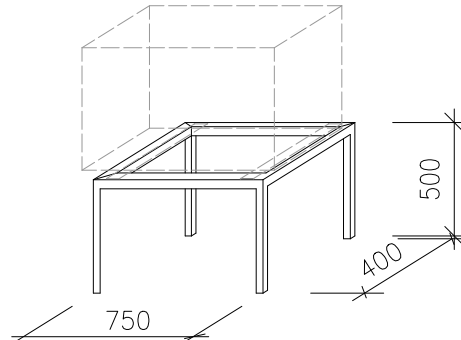
ZAKÁZ. ČÍSLO 11.09/20

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

ODK.	NORMA TYP VÝKRES	SCHEMA—ROZMĚR—POPIS	KŘÍDLO K AMBULANCE			KŘÍDLO H TĚLOCVIČNÝ			KŘÍDLO I VODOLÉČBA			KŘÍDLO Ga ŠATNY			L	CEL.	SKLO	NÁTĚR	POZN.
			1.PP	1.NP	STR.	1.PP	1.NP	STR.	1.PP	1.NP	STR.	1.NP	1.NP	STR.	P				
Z36		SANITÁRNÍ PŘÍČKA PRO ČLENĚNÍ PROSTOR V MOKRÉM PROSTŘEDÍ. PŘÍČKA ROVNÁ DÉLKY 1,56m VÝŠKA 2000mm. PLNÁ ČÁST 150mm NAD ZEMÍ. NEREZOVÝ RÁM S VÝPLNÍ VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL TL.11–12mm PRO MOKRÉ PROSTŘEDÍ RÁM NA SAMONOSNÝCH NEREZOVÝCH NOŽKÁCH, SOUČÁST SYSTÉMU.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1 ks			PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ KAŽDÝ OTVOR ZVLÁŠT ROZMĚRY SANITÁRNÍCH PŘÍČEK UPŘESNIT ZAMĚŘENÍM PROSTORU NA MÍSTĚ V PROSTORU VODOLÉČBY BUDE INSTALOVÁN ZÁVĚSNÝ ZVEDACÍ SYSTÉM
Z37		SANITÁRNÍ PŘÍČKA PRO ČLENĚNÍ PROSTOR V MOKRÉM PROSTŘEDÍ. PŘÍČKA VE TVARU L 2,00+2,485m VÝŠKA 2000mm. PLNÁ ČÁST 150mm NAD ZEMÍ. NEREZOVÝ RÁM S VÝPLNÍ VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL TL.11–12mm PRO MOKRÉ PROSTŘEDÍ RÁM NA SAMONOSNÝCH NEREZOVÝCH NOŽKÁCH, SOUČÁST SYSTÉMU.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1 ks			
Z38	VIZ VÝKR.Č.D4,D5	NEREZOVÉ ZÁBRADLÍ PRO BEZBARIÉROVOU RAMPU DLE VYHLÁŠKY Č.398/2009 Sb. NEREZ MATNÝ, KOTVENO DO BETONOVÉHO ZÁKLADU. 4KS ZÁBRADLÍ CELKOVÁ HMOTNOST: 741,40kg +HMOŽDINKA HILTI HVU+HAS–R M8 (NEREZ)– 88KS	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 ks			
Z39		LINIOVÉ ODVODNĚNÍ V=150mm, DO BETONOVÉHO LOŽE SE SPODNÍ VÝPUSTÍ NAPOJENÍ DO STÁVAJÍCÍ KANALIZACE V MÍSTĚ PŮVODNÍ VPUSTI +LITINOVÝ KRYT PRO BEZBARIÉROVÉ RAMPY	3,0bm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0 bm			
Z40		REVIZNÍ DVÍŘKA 300x300mm PLECHOVÁ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI30, OSAZENÍ DO ZDIVA RÁM DVÍŘEK Rám dvířek je svařenec z ocelových profilů tvaru Z. V rámu dvířek po obvodu nalepeno silikonové těsnění bránící průniku studeného a teplého kouře. KŘÍDLO DVÍŘEK Křídlo dvířek z ocelového plechu o tl.1.0mm. Ve víku dvířek vložen izolační materiál, který zabraňuje prostupu ohně a tepla. Křídlo dvířek usazeno v rámu pomocí skrytých pantů (čepů). Uzavírání dvířek na čtyřhranný klíček. POVRCHOVÁ ÚPRAVA práškové lakování v odstínu keramického obkladu.	23	—	—	15	—	—	15	—	—	10	—	—	—	63 ks			
Z41	VIZ VÝKR.Č. D.1.2.c–206	OCELOVÁ KONSTRUKCE POD VZT2, PODLAHA MIN.300mm NAD STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM. CELKOVÁ HMOTNOST 5347,52mm OCEL S235 POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÝ POZINK PODLAHA Z POROROŠTU P340–33–3 44M2 M16 8.8+CHEM. KOTVA HL.200MM.....24KS SOUČÁSTÍ OSAZENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE JE NUTNÁ ÚPRAVA STŘECHY V MÍSTĚ OSAZENÍ SLOUPKŮ A TÁHLA NA STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCI. DETAIL ÚPRAVY STŘECHY VIZ.VÝKRES Č.D8.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1 ks			

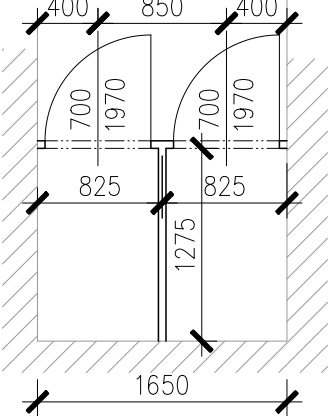
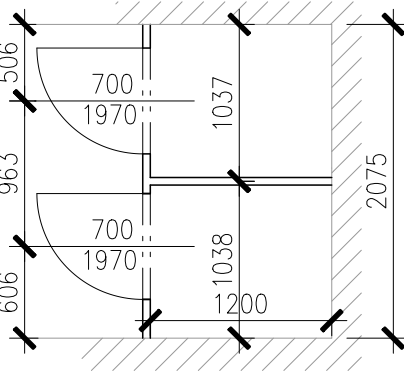

ZAKÁZ. ČÍSLO 11.09/20

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

ODK.	NORMA TYP VÝKRES	SCHEMA—ROZMĚR—POPIS	KŘÍDLO K AMBULANCE			KŘÍDLO H TĚLOCVIČNÝ			KŘÍDLO I VODOLÉČBA			KŘÍDLO Ga ŠATNÝ			L	CEL.	SKLO	NÁTĚR	POZN.	
			1.PP	1.NP	STŘ.	1.PP	1.NP	STŘ	1.PP	1.NP	STŘ	1.NP	1.NP	STŘ.	P					
Z42		JE NAVRŽENO POUŽITÍ CERTIFIKOVANÉHO ZÁDRŽNÉHO SYSTÉMU Záchytný systém se skládá z nerezových kotvicích bodů, které jsou upevněné na ploše střechy a slouží k uchycení lana,. K tomuto kotvicímu zařízení se dle platných norem provádí další kotvení osob díky čemuž se mohou volně pohybovat po střeše. SPOJOVACÍ LANO MUSÍ BÝT VŽDY ZKRÁCENO NA CO NEJKRATŠÍ MOŽNOU DÉLU SOUČASNĚ VŠAK JEHO DÉLKA NESMÍ NIKDY UMOŽNIT PÁD DELŠÍ NEŽ 1,5m NEBO NÁRAZ NA NÍŽE POLOŽENOU PŘEKÁŽKU ZÁCHYTNÝ SYSTÉM JE MOŽNO POUŽÍT AŽ PO PROVEDENÍ REVIZE SYSTÉMU A POUŽÍVAT JEJ SMI JEN NÁLEŽITĚ POUČENÉ OSOBY S POTŘEBNÝM VYBAVENÍM PRVKY ZÁCHYTNÉHO ZÁDRŽNÉHO SYSTÉMU JE NUTNO PROPOJIT S HROMOSVODNOU SOUSTAVOU ZPŮSOB KOTVENÍ URČUJE VÝROBCE A MŮŽE BÝT PROVEDEN JINAK S DOLOŽENÝM STATICKÝM VÝPOČTEM. JE NUTNO DODRŽOVAT VŠECHNY ZÁSADY, KTERÉ PŘEDEPISUJE VÝROBCE ODEPINAT SE ZE ZÁDRŽNÉHO SYSTÉMU JE MOŽNÉ POUZE MIMO NEBEZPEČNÝ PROSTOR COŽ JE 1,5M OD HRANY MOŽNOSTI VOLNÉHO PÁDU HLUBČÍHO NEŽ 1,5m KOTVICÍ ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT CERTIFIKOVÁNO DLE ČSN EN 795:2013 A CEN/TS16415:2013 MUSÍ BÝT VYROBEN CELÝ Z NEREZU VČETNĚ ZÁKLADOVÉ DESKY (MATERIÁL 1.4301) VÝŠKA KOTVICÍ KONSTRUKCE NAD PŘÍLEHLÝ STŘEŠNÍ PLÁŠŤ cca200mm STŘEŠNÍ HYDROIZOLACE MUSÍ BÝT VYVEDENA min.150mm NA SVISLO. DÉLKA VODÍCIHO LANA ZÁDRŽNÉHO SYSTÉMU cca 13,00M POČET KOTVICÍCH OK 4ks+SPOJOVACÍ A KOTVICÍ MATERIÁL MATERIÁL NEREZ OCEL KOTVENO DO STROPNÍHO PANELU DLE ZVOLENÉHO SYSTÉMU.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1 ks				PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ KAŽDÝ OTVOR ZVLÁŠŤ ROZMĚRY SANITÁRNÍCH PŘÍČEK UPŘESNIT ZAMĚŘENÍM PROSTORU NA MÍSTĚ V PROSTORU VODOLÉČBY BUDE INSTALOVÁN ZÁVĚSNÝ ZVEDACÍ SYSTÉM
Z43	VIZ VÝKR.Č. D.1.2.c—207	OCELOVÁ KONSTRUKCE POD VZT2, PODLAHA MIN.300mm NAD STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM. CELKOVÁ HMOTNOST 5158,23mm OCEL S235 POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÝ POZINK PODLAHA Z POROROŠTU P340—33—3 44M2 M16 8.8+CHEM. KOTVA HL.200MM.....16KS SOUČÁSTÍ OSAZENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE JE NUTNÁ ÚPRAVA STŘECHY V MÍSTĚ OSAZENÍ SLOUPKŮ A TÁHLA NA STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCI. DETAIL ÚPRAVY STŘECHY VIZ.VÝKRES Č.D8.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 ks				
Z44		 ROZMĚR 750/500/400 MM OCELOVÝ RÁM PRO VENKOVNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKU svařovaný z obdélníkových profilů 30/40/3 mm s otvory pro přišroubování klim. jednotky POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÉ POZINKOVÁNÍ VÁHA VÝROBKU : 25,80 KG PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ +4xBETONOVÉ DLAŽDICE 500x500x50mm UMÍSTĚNO NA BETONOVÉ DLAŽDICI VÝŠKA VÝROBKU NAD STŘECHOU MIN.300MM	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4 ks				
Z45		KOTVENÍ NOVÉ ŽB PODKLADNÍ DESKY KE STÁVAJÍCÍ VLEPENOU VÝZTUŽÍ Ø10MM R105505 CEMICKÁ KOTVA HILTI HIT HY 200—A HL.200MM 420KS +2xVÝZTUŽ Ø R10 1M a 200MM KOTVIT PŘI OBOU LÍCÍCH DESKY	1600	—	—	1400	—	—	1300	—	—	1020	—	—	—	5320 ks				

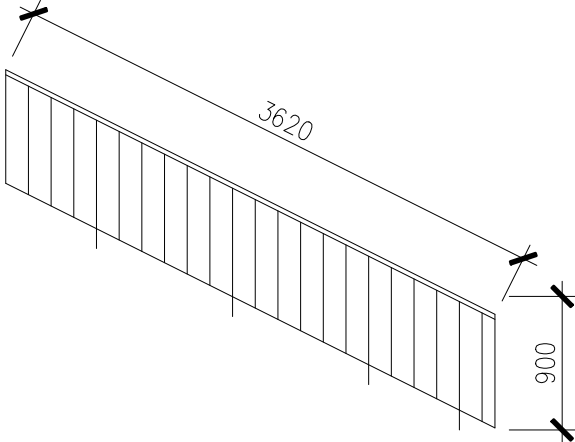
ZAKÁZ. ČÍSLO 11.09/20

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

ODK.	NORMA TYP VÝKRES	SCHEMA—ROZMĚR—POPIS	KŘÍDLO K AMBULANCE			KŘÍDLO H TĚLOCVIČNÝ			KŘÍDLO I VODOLÉČBA			KŘÍDLO G _a ŠATNY			L	CEL.	SKLO	NÁTĚR	POZN.
			1.PP	1.NP	STR.	1.PP	1.NP	STR.	1.PP	1.NP	STR.	1.NP	1.NP	STR.	P				
Z46		SANITÁRNÍ PŘÍČKA PRO WC S DVEŘMI ŠÍŘKY 700mm PŘÍČKA VE TVARU T DLE NÁKRESU VÝŠKA 2000mm. PLNÁ ČÁST 150mm NAD ZEMÍ. NEREZOVÝ RÁM S VÝPLNÍ VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL TL.11–12mm PRO MOKRÉ PROSTŘEDÍ RÁM NA SAMONOSNÝCH NEREZOVÝCH NOŽKÁCH, SOUČÁST SYSTÉMU. KOVÁNÍ WC KLIČKA S OZNAČENÍM OBSAZENOSTI, ODJISTITELNÁ Z VENKU PŘED VÝROBOU PROSTOR ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1 ks			PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ KAŽDÝ OTVOR ZVLÁŠT ROZMĚRY SANITÁRNÍCH PŘÍČEK UPŘESNIT ZAMĚŘENÍM PROSTORU NA MÍSTĚ V PROSTORU VODOLÉČBY BUDE INSTALOVÁN ZÁVĚSNÝ ZVEDACÍ SYSTÉM
Z47		SANITÁRNÍ PŘÍČKA PRO WC S DVEŘMI ŠÍŘKY 700mm PŘÍČKA VE TVARU T DLE NÁKRESU VÝŠKA 2000mm. PLNÁ ČÁST 150mm NAD ZEMÍ. NEREZOVÝ RÁM S VÝPLNÍ VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL TL.11–12mm PRO MOKRÉ PROSTŘEDÍ RÁM NA SAMONOSNÝCH NEREZOVÝCH NOŽKÁCH, SOUČÁST SYSTÉMU. KOVÁNÍ WC KLIČKA S OZNAČENÍM OBSAZENOSTI, ODJISTITELNÁ Z VENKU PŘED VÝROBOU PROSTOR ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 ks			
Z48		SANITÁRNÍ PŘÍČKA PRO WC S DVEŘMI ŠÍŘKY 700mm PŘÍČKA ROVNÁ DÉLKA 1450 mm VÝŠKA 2000mm. PLNÁ ČÁST 150mm NAD ZEMÍ. NEREZOVÝ RÁM S VÝPLNÍ VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL TL.11–12mm PRO MOKRÉ PROSTŘEDÍ RÁM NA SAMONOSNÝCH NEREZOVÝCH NOŽKÁCH, SOUČÁST SYSTÉMU. KOVÁNÍ WC KLIČKA S OZNAČENÍM OBSAZENOSTI, ODJISTITELNÁ Z VENKU PŘED VÝROBOU PROSTOR ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 ks			
Z49		REVIZNÍ Klapka DO SDK PODHLEDŮ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ S EI45DP1 ROZMĚR 300x300MM	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9 ks			
Z50		REVIZNÍ Klapka DO SDK PODHLEDŮ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ S EI45DP1 ROZMĚR 600x600MM	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2 ks			
Z51	 VIZ.DETAIL OBJEKT.DILATACE	ROZMĚR ŠÍŘKA 350MM TL.5MM OCELOVÝ PLECH PRO OBJEKTOVOU DILATACI +ANTIKOROZNÍ NÁTĚR HMOTNOST 13,8 KG–1M KOTVENÍ $\varnothing$ 500MM HILTI HIT HY 200–A+HIT–V M8 CELKEM 10ks	4,20 bm	—	—	2,70 bm	1,50 bm	—	2,80 bm	—	—	37,50 bm	—	—	—	48,70 bm			

ZAKÁZ. ČÍSLO 11.09/20

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

ODK.	NORMA TYP VÝKRES	SCHEMA—ROZMĚR—POPIS	KŘÍDLO K AMBULANCE			KŘÍDLO H TĚLOCVIČNÝ			KŘÍDLO I VODOLÉČBA			KŘÍDLO Ga ŠATNY			L	CEL.	SKLO	NÁTĚR	POZN.
			1.PP	1.NP	STR.	1.PP	1.NP	STR.	1.PP	1.NP	STR.	1.NP	1.NP	STR.	P				
Z52		SCHODIŠŤOVÉ NEREZOVÉ MADLO DÉLKY 800mm, VÝŠKY 800mm Madlo nerez k zabetonování určené pro výstup z bazénu. Vyrobeno z nerez oceli AISI 316. KOTVENO SHORA DO PODLAHY, PRŮŘEZ A VZHLED SJEDNOTIT DLE MADEL, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ BAZÉNU. DODÁVKA VČETNĚ KOTVÍČÍHO MATERIÁLU A NEREZ KRYTEK.	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2			PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ
Z53		REPASE STÁVAJÍCÍHO CELOKOVOVÉHO SCHODIŠŤOVÉHO ZÁBRADLÍ NÁVRH OŠETŘENÍ OCELI PRO DANÉ PROSTŘEDÍ C3 —PŘÍPRAVA POVRCHU OTRYSKÁNÍM NA STUPEŇ Sa 2, 3 —VIZUÁLNÍ KONTROLA —POVRCH OČISTIT A ODMASTIT —NOVÝ NÁTĚR VE SLOŽENÍ NÁTĚR 2K EP + 2K EP + PUR CELKEM 240 μm ŽIVOTNOST NÁTĚRU NUTNO OBNOVIT PO 10 LETECH NEBO DLE TECHNOLOGICKÝCH PARAMETRŮ KONKRÉTNÍHO DRUHU POUŽITÉHO NÁTĚRU ODSTÍN SJEDNOTIT S BARVOU OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ. 	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4			
Z54		Cedulka na dveře pro nevidomé o rozměru (a) 100x60mm (b) 115x31mm je v provedení plast, podlepeno oboustrannou lepicí páskou, síla tohoto speciálního materiálu je 1,7 mm. Podle vyhlášky 398/2009 Sb. a v souladu s Nařízením EU musí být dveře WC, šatny a sprchy – označeny pro nevidomé a slabozraké osoby slepeckým písmem – Braillovo písmo. Toto označení musí být na každých dveřích WC všech veřejných budov. Poloha umístění 200 mm nad vnější klikou dveří. WC INVALID+MUŽI –1KS.....DO M.Č. K003 ŠATNA –1KS..... DO M.Č. K002 ŠATNA ŽENY– 1KS..... DO M.Č. I005 ŠATNA MUŽI–1KS..... DO M.Č. I006 WC ŽENY –2KS.....DO M.Č. I002, I003 WC MUŽI –1KS.....DO M.Č. I008 SPRCHY ŽENY –1KS.....DO M.Č. I004 SPRCHY MUŽI –1KS.....DO M.Č. I007	2	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	9		