



NR-U-3

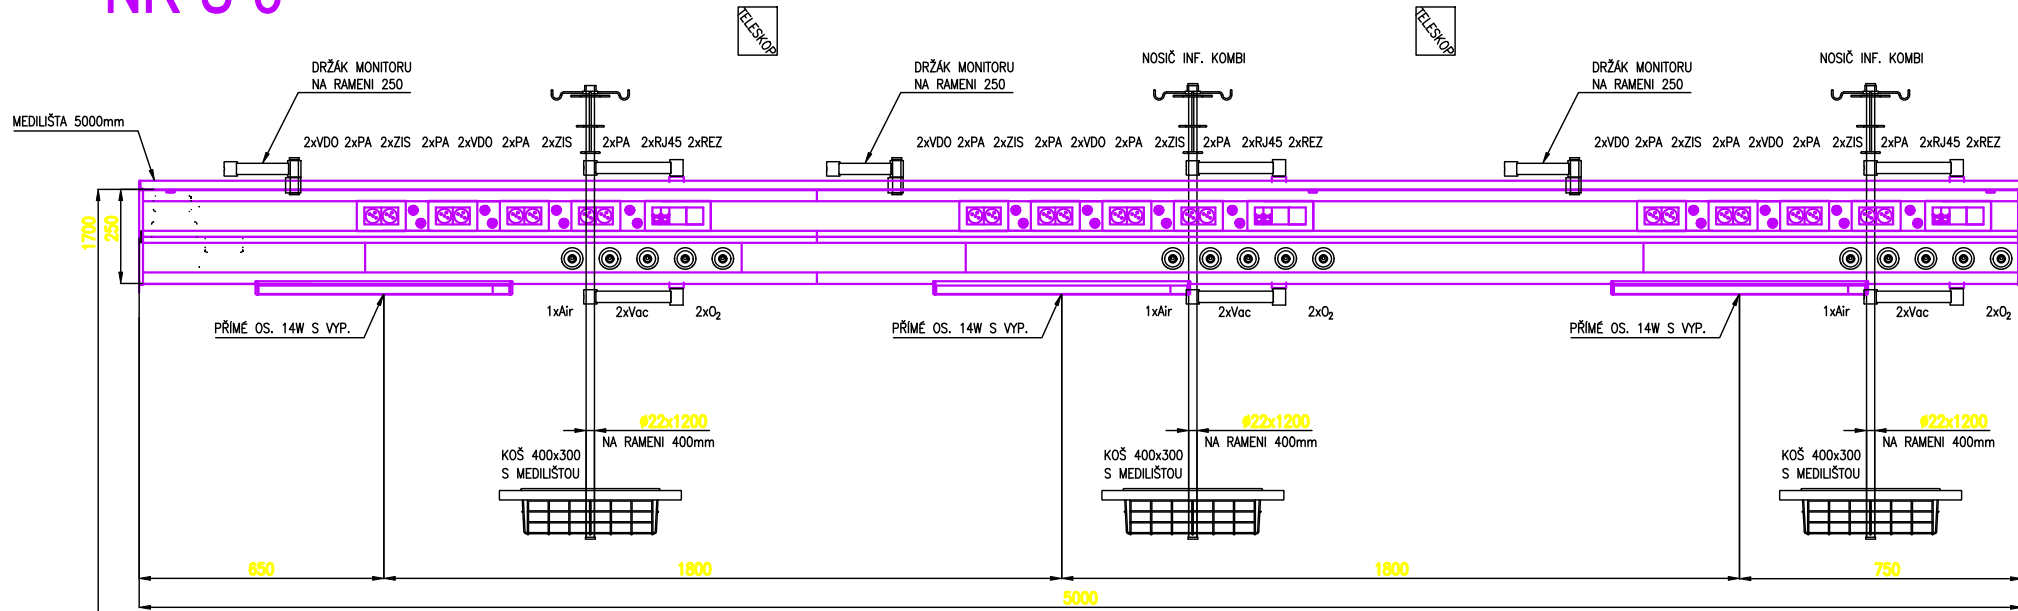

2x 02


2x OZ
2x VAc
1x Air

NR-U-2

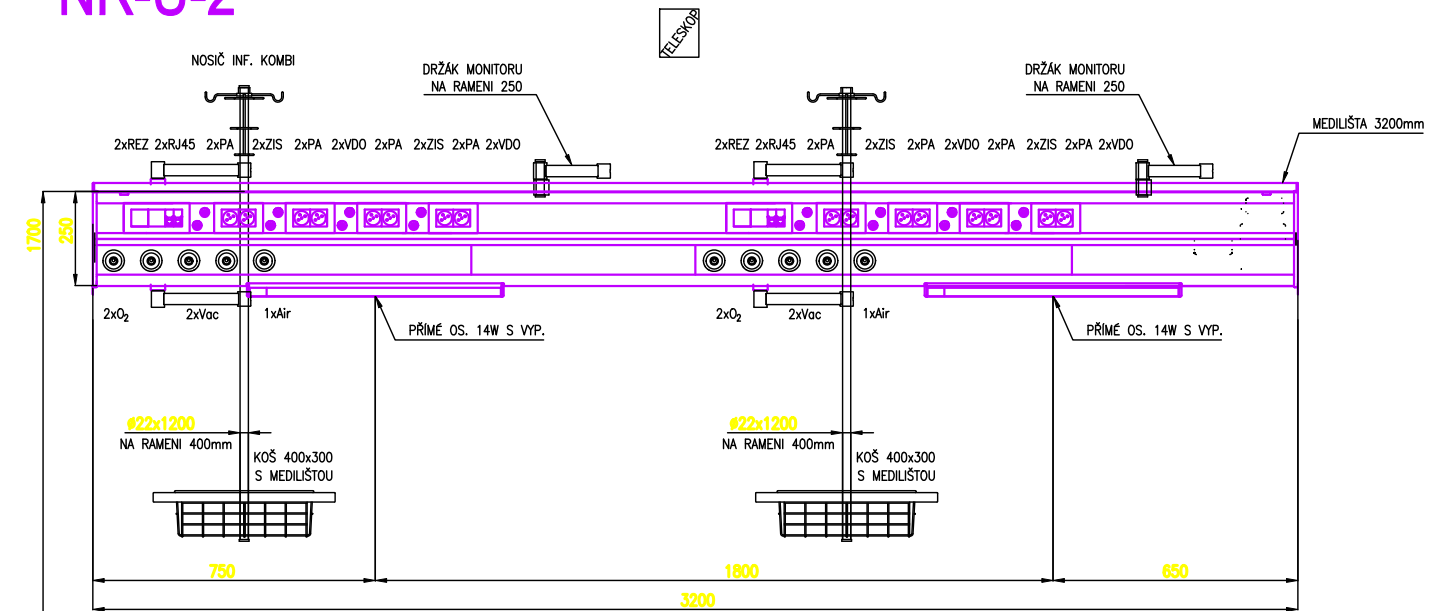





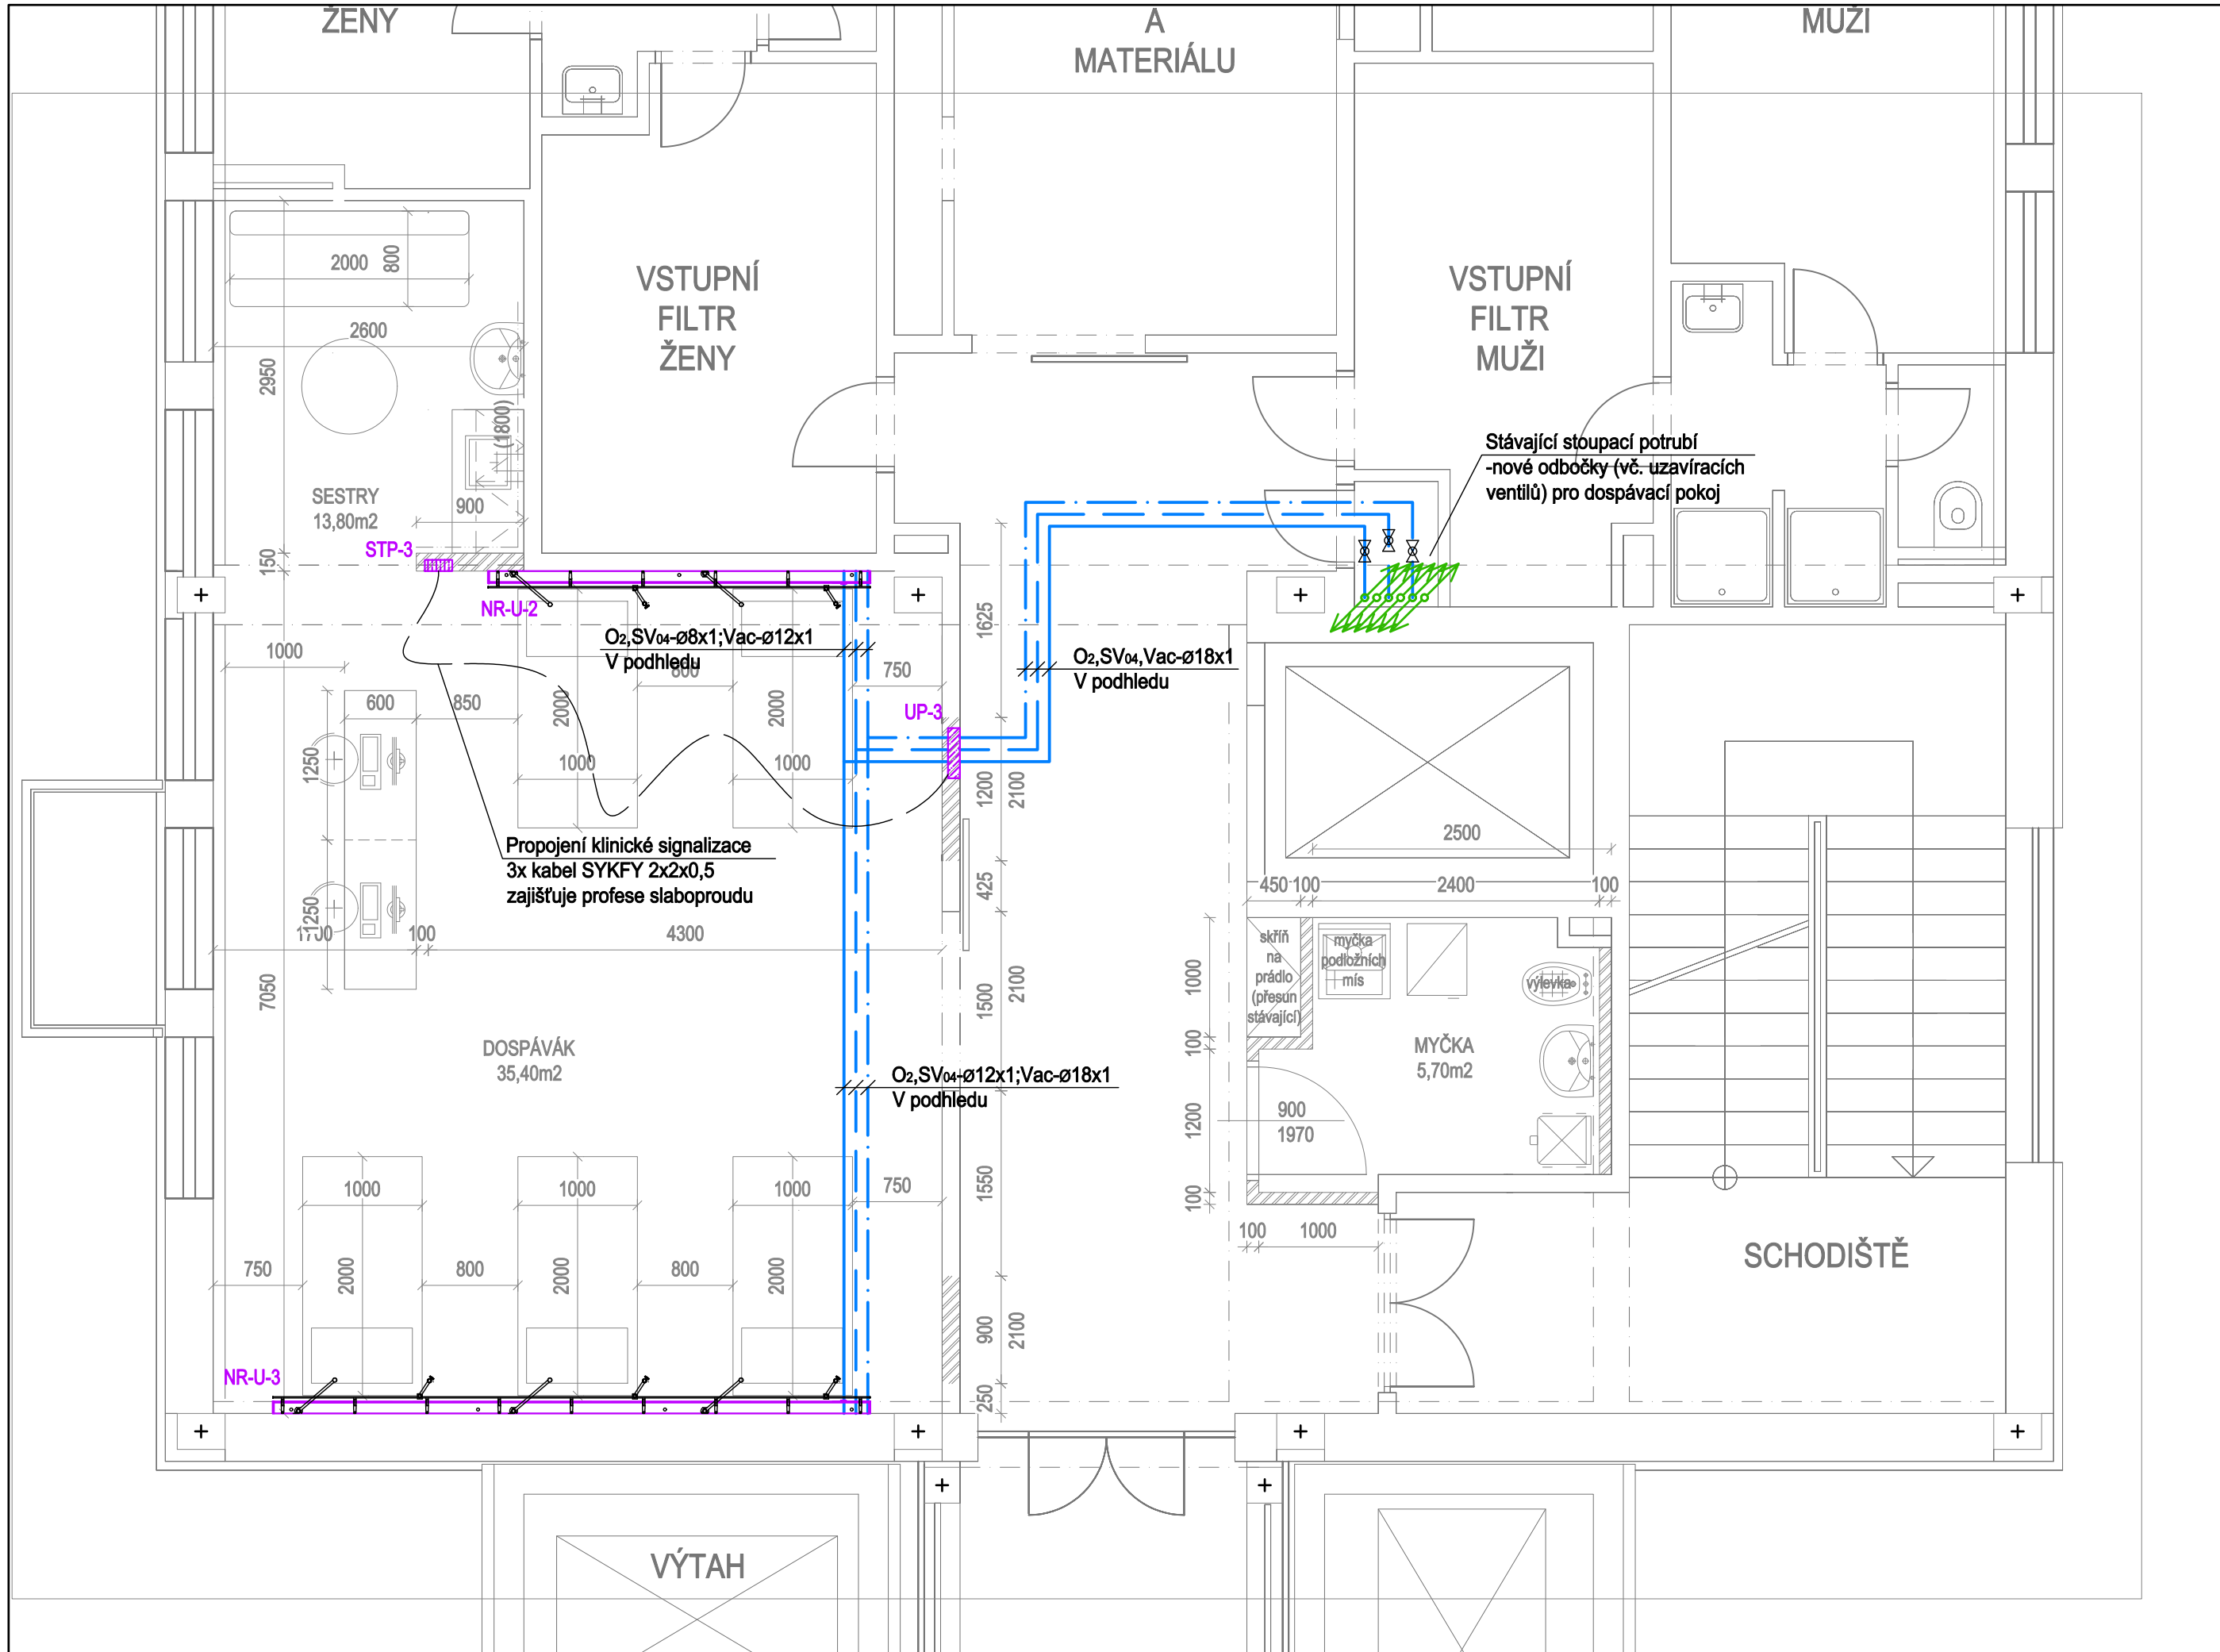




2x 02

2x Oz
2x VAc
1x Air



LEGENDA:

- | | |
|---|---|
|  | Potravní rozvod kyslíku (O ₂) |
|  | Potravní rozvod kyslíku (O ₂) - STÁVAJÍCÍ |
|  | Potravní rozvod vakua (Vac) |
|  | Potravní rozvod stlačeného vzduchu pro dýchání 0,4 MPa (SV04) |
|  | Ventilová skříň (x-počet plynů) |
|  | Signalizace tlaku plynu klinického nouzového alarmu (x-počet snímaných plynů) |
|  | Nástěnná rampa (y-počet lůžek, výbava na 1 lůžko) |
|  | Klesání, stoupání |
|  | Uzavírací ventil |

POZNÁMKA:

- Potrubí při průchodu zdmi, příčkami a stropem opatřit ocelovou chráničkou
- Rozvodné potrubí vedeno v podhledu a k odběrovým místům klesá pod omítkou
- Uzavírací armatury osadit do skříně s uzavěry plynů s dvířky cca 1700 mm nad podlahou. Doporučená výška spodní hrany ventillové skříně je 1400 mm nad podlahou.

Projektant	Kontroloval	Zodp. projektant	Amun Pro s.r.o. Třanovice 1 +420 728 463 908 739 53 Třanovice michal@amunpro.cz	
Ing. Milen Víšek	Ing. Michal Klímša	Ing. Jan Blíš		
Investor: Nemočnice Havřfuv, p.o., Dálnická 1132/24, 738 01 Havřfuv, IČ 00844896			Mistovby: parc.č. 222/1, k.ú. Havřfuv - Město	
Rozšíření jednotky poanesteziologické péče na operačních sálech			Formát	8x A4
			Datum	03/2023
			Účel	DSP, Změna užívání
			č. zakázky	11.59/23
Část	D.1.4.3 - MEDIPLYN		Měřfko	1:50
Obsah výkresu			Číslo paré	Č. výkresu
Půdorys - nový stav			D.1.4.3-02	