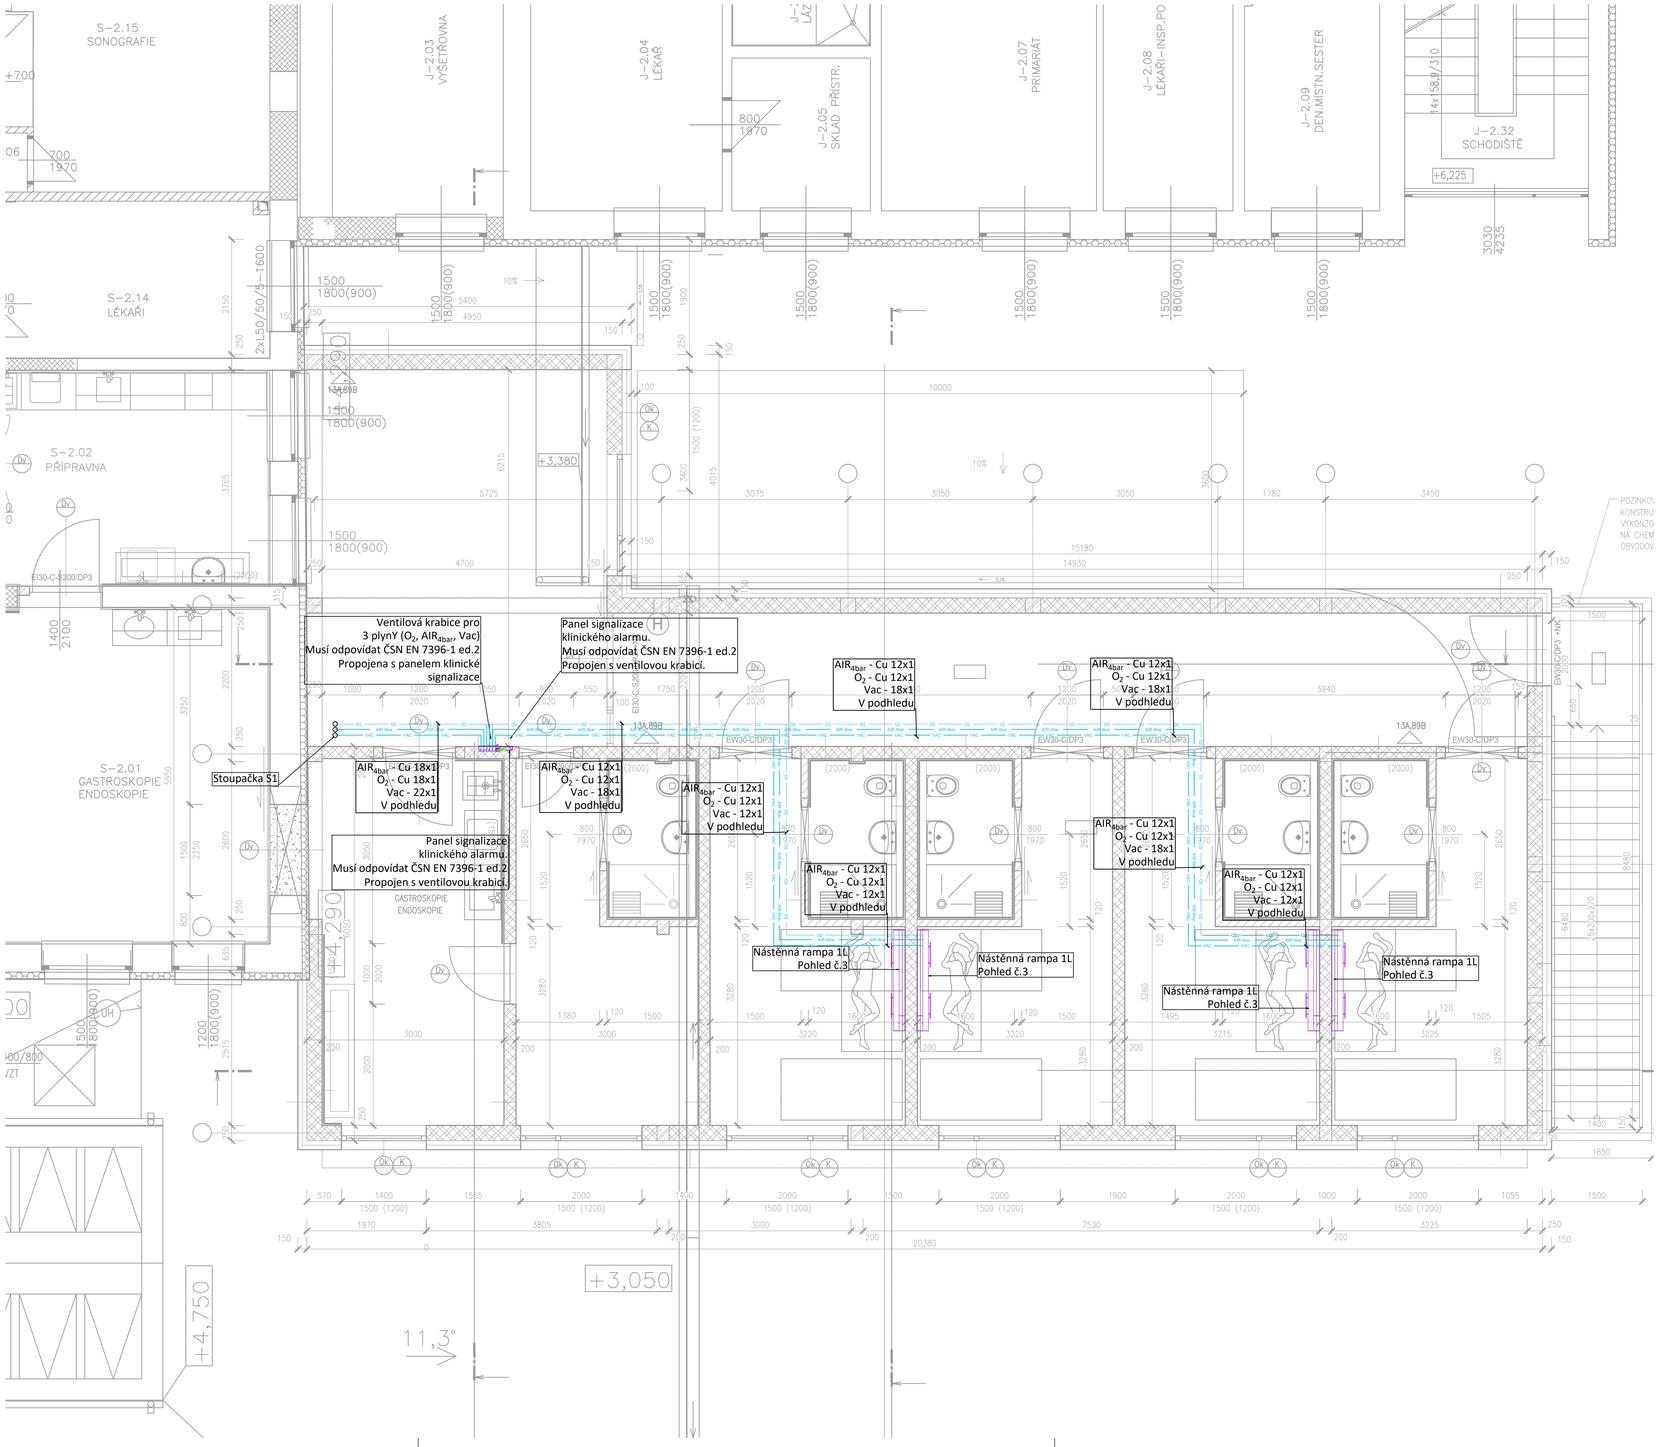

TABULKA DOPORUČ. VZDÁL. PODPĚR POTRUBÍ	
Cu TRUBKA	MIN. VZDÁLENOST (m)
Ø8x1	1,5
Ø12x1	1,5
Ø18x1	1,5
Ø22x1	2,0
Ø28x1,5	2,0
Ø42x1,5	2,5
Ø54x2	2,5
>Ø54	3,0

TABULKA POUŽITÝCH OCEL. CHRÁNIČEK	
Cu TRUBKA	CHRÁNIČKA
Ø8x1	TR Ø21,6x2,6
Ø12x1	TR Ø26,9x2,6
Ø18x1	TR Ø31,8x2,6
Ø22x1	TR Ø38x2,6
Ø28x1,5	TR Ø44,5x3,2
Ø42x1,5	TR Ø57x3,2
Ø54x2	TR Ø76x3,2
Ø70x3	TR Ø89x3,6

LEGENDA

	Potrubí kyslíku - Cu trubka 4 bar

Poznámky:

Poznámka č. 1:
Potrubí medicinálních plynů v chodbě povede v podhledu na konzolkách.

Poznámka č. 2:
Potrubí v pokojích a svody k:
- ventilovým krabicím
- nástěnným rampám

budou vedeny SDK příčce.

Poznámka č. 3:
Pro panel klinického alarmu bude přiveden kabel 230V/6A přes samostatný jistič z obvodu VDO.

Poznámka č. 3:
Propojení monitorovacího zařízení a ventilové skříně pomocí kabelu J-Y(St) 2x2x0,8 - profese slaboproud

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Zdeněk Kvapil	VYPRACOVAL: Jiří Láníček
INVESTOR: Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov	janda & zezula architektonická kancelář, Lomná 1895, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, www.jzarchitekti.cz, tel. 558 631 134
AKCE: PAVILON A - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - URGENTNÍ PŘÍJEM NEMOCNICE KRNOV	STUPEŇ PD: DPS; DATUM: 05/2023; FORMÁT: 8xA4; MĚŘÍTKO: 1:50
ČÁST: D.1.4.6. Medicinální plyny	
OBSAH: PŮDORYS 2.NP	ČÍSLO VÝKRESU: D1.4.603