



Vzduchotechnické schéma

Nominální hodnoty

Zakázka č.: 220107

Akce: Nemocnice Krnov- Urgent

Pozice: Jednotka 1

strana 1 / 1

Lenka Jerakasová		220107

Jednotka **DUPLEX 4000 Roto-N** Specifikace:

DUPLEX 4000 Roto-N / 60/0 - Me.109.EC3 - Mi.109.EC3 - RT - Fe.K7
- Fi.K7 - DC.4 - CHF.4 - CO.CHT - Ke.LM24A - Ki.LM24A - H.710/710
- He1.KZ - Hi2.710/710-aM-CL - aM-IO12 - PFe - PFi - SW - CM.s -
aDot (W) - ADS VOC-24 - ErP 2016, 2018


Zimní provoz

e1 - venkovní vzduch (ODA)

e2 - přiváděný vzduch (SUP)

i1 - odváděný vzduch (ETA)

i2 - odpadní vzduch (EHA)

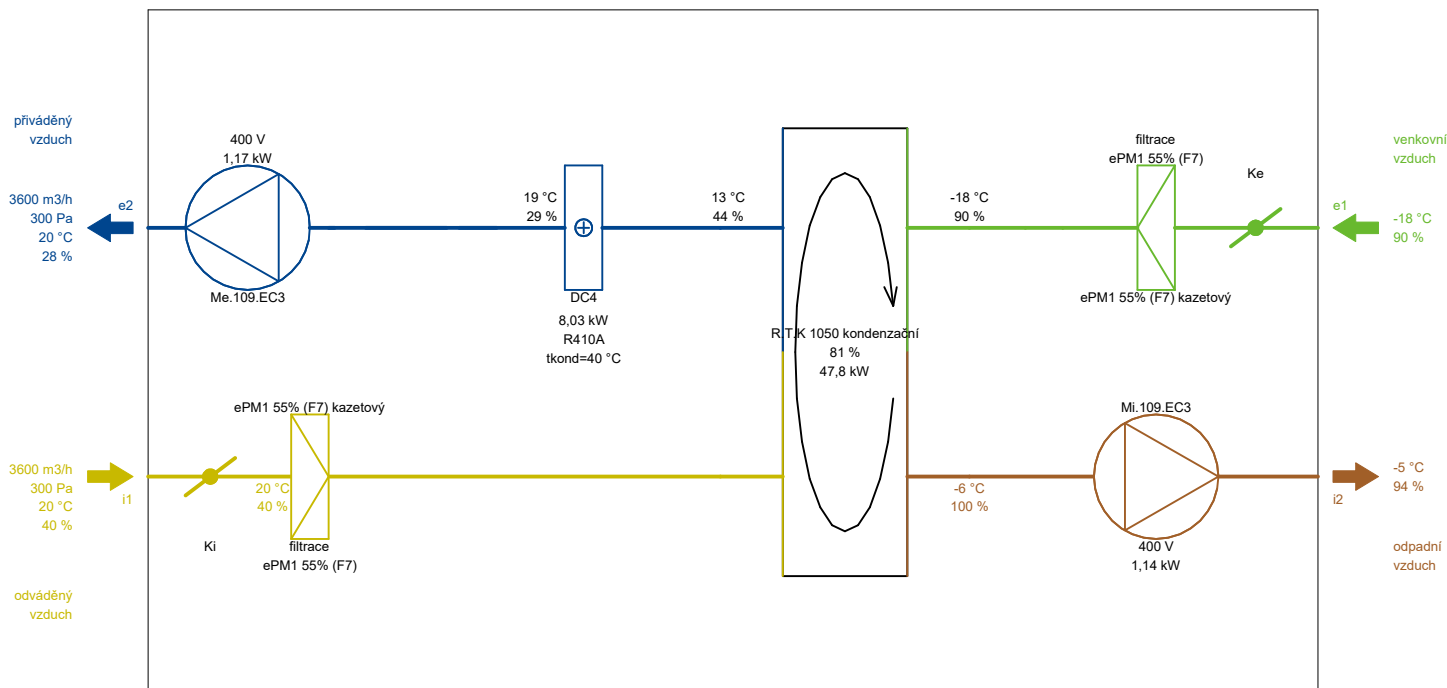

Poznámka: Schématické znázornění funkcí jednotky. Umístění vstupů a výstupů nemusí přesně souhlasit se skutečným provedením a konfigurací hrdel.


Letní provoz

e1 - venkovní vzduch (ODA)

e2 - přiváděný vzduch (SUP)

i1 - odváděný vzduch (ETA)

i2 - odpadní vzduch (EHA)

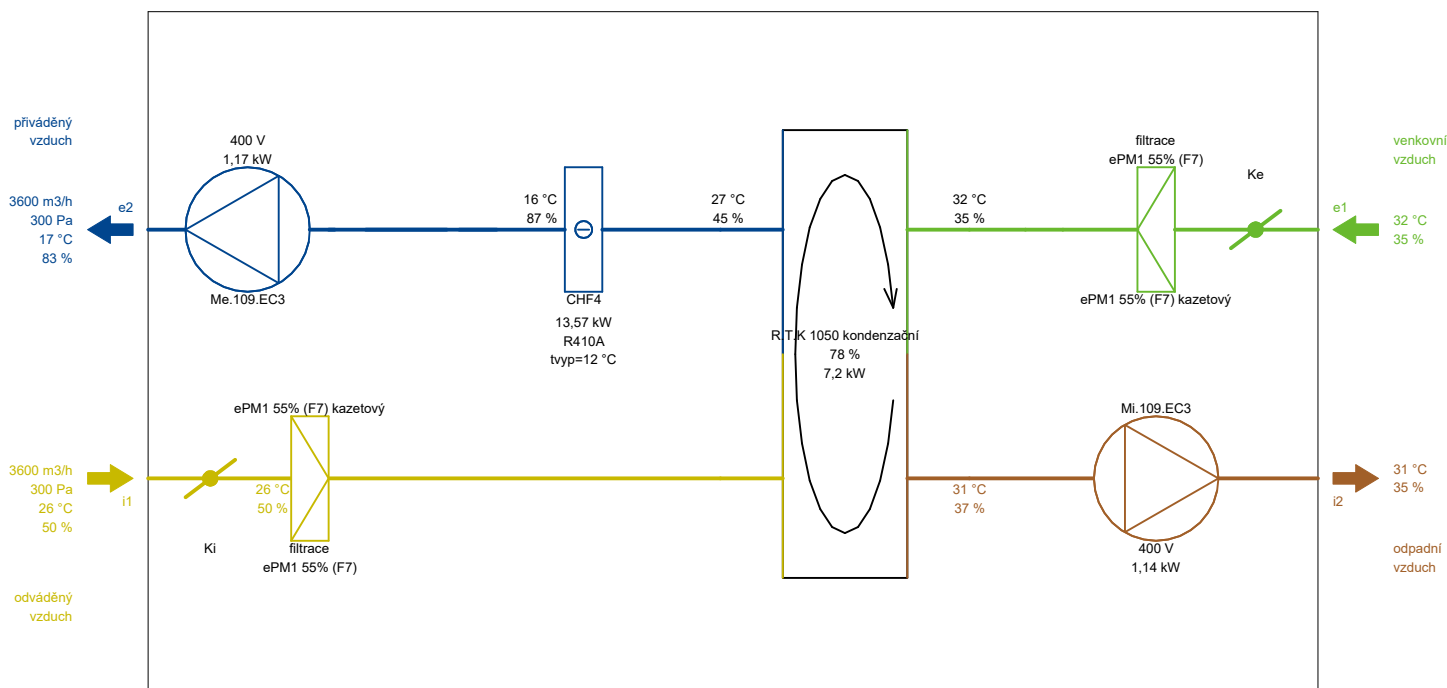

Poznámka: Schématické znázornění funkcí jednotky. Umístění vstupů a výstupů nemusí přesně souhlasit se skutečným provedením a konfigurací hrdel.