

Výpočet dostatečné vzdálenosti

Datum: 1.2.2022

Provedeno dle mezinárodní normy:

Číslo zákazníka/projektu.: /

Projektant/montážní firma:

Společnost:


Název: OOP Mesto Albrechtice

Ulice: Nemocnici, Mesto Albrechtice

PSČ: 793 95

Telefon:

Bezejmenná

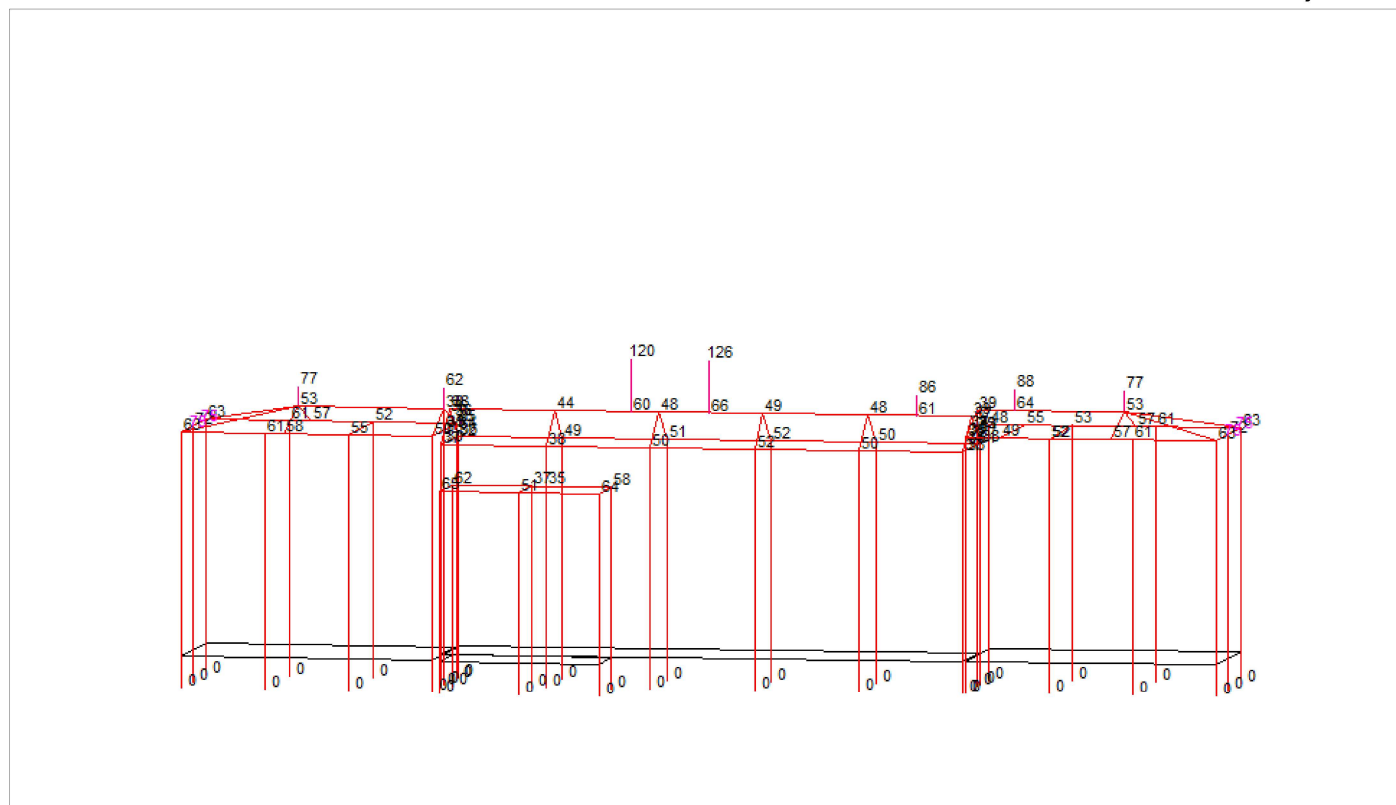

Aktuální zobrazení: Celková stavba (3D)

Údaje o dostatečné vzdálenosti v cm

Zákazník/objednatel:

Číslo zákazníka:

Jméno:

Ulice:

PSČ: --

Údaje pro výpočet:

Volba třídy ochrany před bleskem: II

Proudové zatížení: 150 kA

k_m - Izolační hodnota km: 0.5

Úroveň potenciálu: -3 m

Max. dostatečná vzdálenost 75 cm

Projekt:

Číslo projektu:

Název projektu:

Ulice:

PSČ: --