




MV-E 21 B12  
6,1 kW, 47,5 kg  
S.H.700 mm NAD  
H.H.OKNA 1.NP  
Σ = 2x12,5m

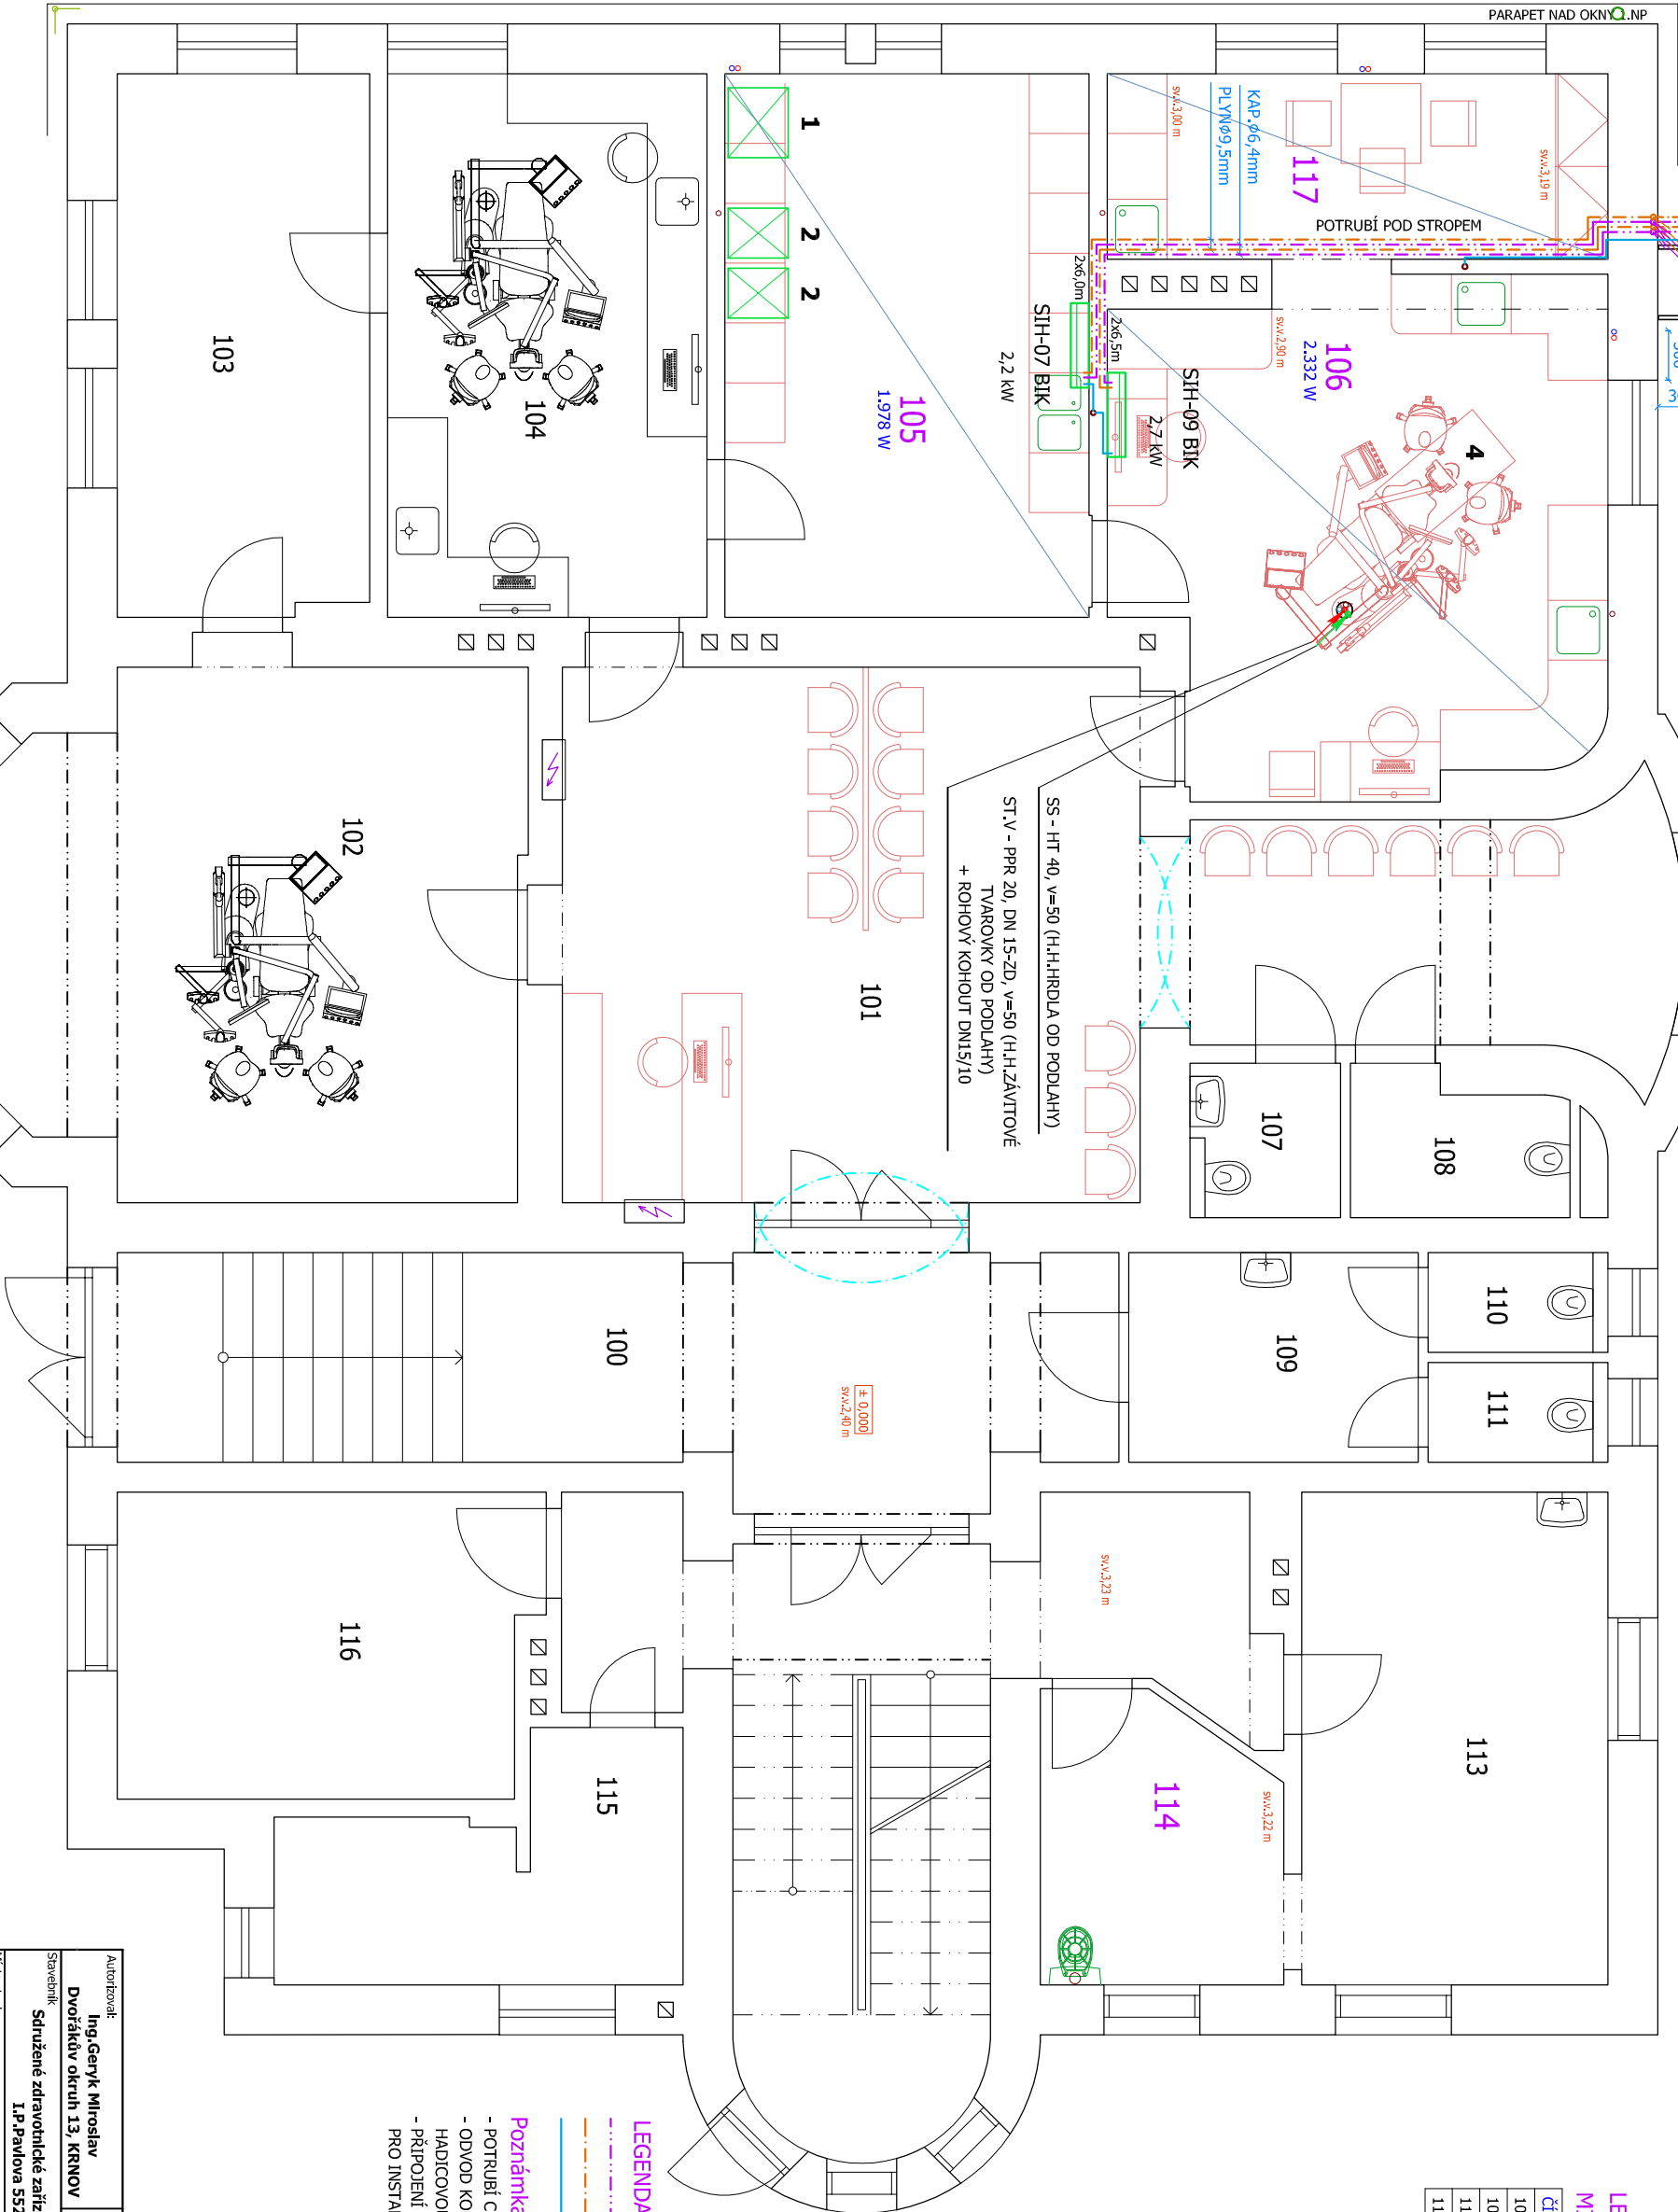

LEGENDA DOTČENÝCH MÍSTNOSTÍ		
čís.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m <sup>2</sup>
105	STERILIZACE	19,89
106	ORDINACE III	24,05
114	SKLAD	6,61
117	DENNÍ MÍSTNOST	9,39

- LEGENDA**
- POTRUBÍ CHLAZENÍ - KAPALNÁ FÁZE
  - POTRUBÍ CHLAZENÍ - PLYNNÁ FÁZE
  - KONDENZÁTNÍ POTRUBÍ
- Poznámka:**
- POTRUBÍ CHLAZENÍ JE NAVRŽENO V PŘEDZOLOVANÉM PROVEDENÍ
  - ODVOD KONDENZÁTU BUDE PROVEDEN KONDENZÁTNÍ HADICOVOU SMÝČKOU
  - PŘIPOJENÍ KŘESLA DODRŽET DLE NÁVODU K OBSLUZE A ŠABLONY PRO INSTALACI



Autoroval:		Zpracoval:	
Ing.Gerýk Miloslav		Fojt Jaroslav, Hynčiče 123	
Dvořákův okruh 13, KRNOV		MĚSTO ALBRECHTICE	
Stavebník: Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I.P.Pavlova 552/9, 794 01 Krnov			
Místo stavby Budova G Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov I.P.Pavlova č.p.552, poz.p.č.1855 v k.ú.Krnov - Horní Předměstí			
SZZ KRNOV - STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU G - ZUBNÍ ORDINACE A STERILIZACE V 1.NP			
Výkres VZT ZAŘÍZENÍ - CHLAZENÍ 1.NP			
<div><div><div>JAFO</div><div>plynoservis</div><div>Hynčiče 123, 793 95</div><div>MĚSTO ALBRECHTICE</div><div>tel. 724 578 838, e-mail: jfo@jafo.cz</div><div></div></div><div>Č. výkresu D.1.4.2.2</div></div>			

- LEGENDA ZAŘÍZENÍ**
- STERILIZÁTOR
  - AUTOKLÁV
  - KOMPRESOR
  - ZUBNÍ SOUPRAVA KAJO E 50

- LEGENDA POTRUBÍ**
- SV - POTRUBÍ STUDENÉ VODY, MATERIÁL PPR + IZOLACE tl.9mm
  - TV - POTRUBÍ STUDENÉ VODY, MATERIÁL PPR + IZOLACE tl.9mm
  - C - POTRUBÍ CÍRKULACE TV, MATERIÁL PPR + IZOLACE tl.9mm
  - ST.V - POTRUBÍ STLAČENÉHO VZDUCHU, MATERIÁL ČU 15 + IZOLACE tl.9mm
  - SS - POTRUBÍ SUCHÉHO SÁNÍ, MATERIÁL HT + PLSTĚNÁ OMOTÁVKA
  - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE, MATERIÁL HT + PLSTĚNÁ OMOTÁVKA - SPAD min.2%