

Výpočet dostatečné vzdálenosti

Datum: 18.10.2022

Provedeno dle mezinárodní normy:

Číslo zákazníka/projektu.: /

Projektant/montážní firma:

Společnost: SZZ Město Albrechtice


Název: Objekt SO2

Ulice:

PSČ:

Telefon:

Bezejmenná

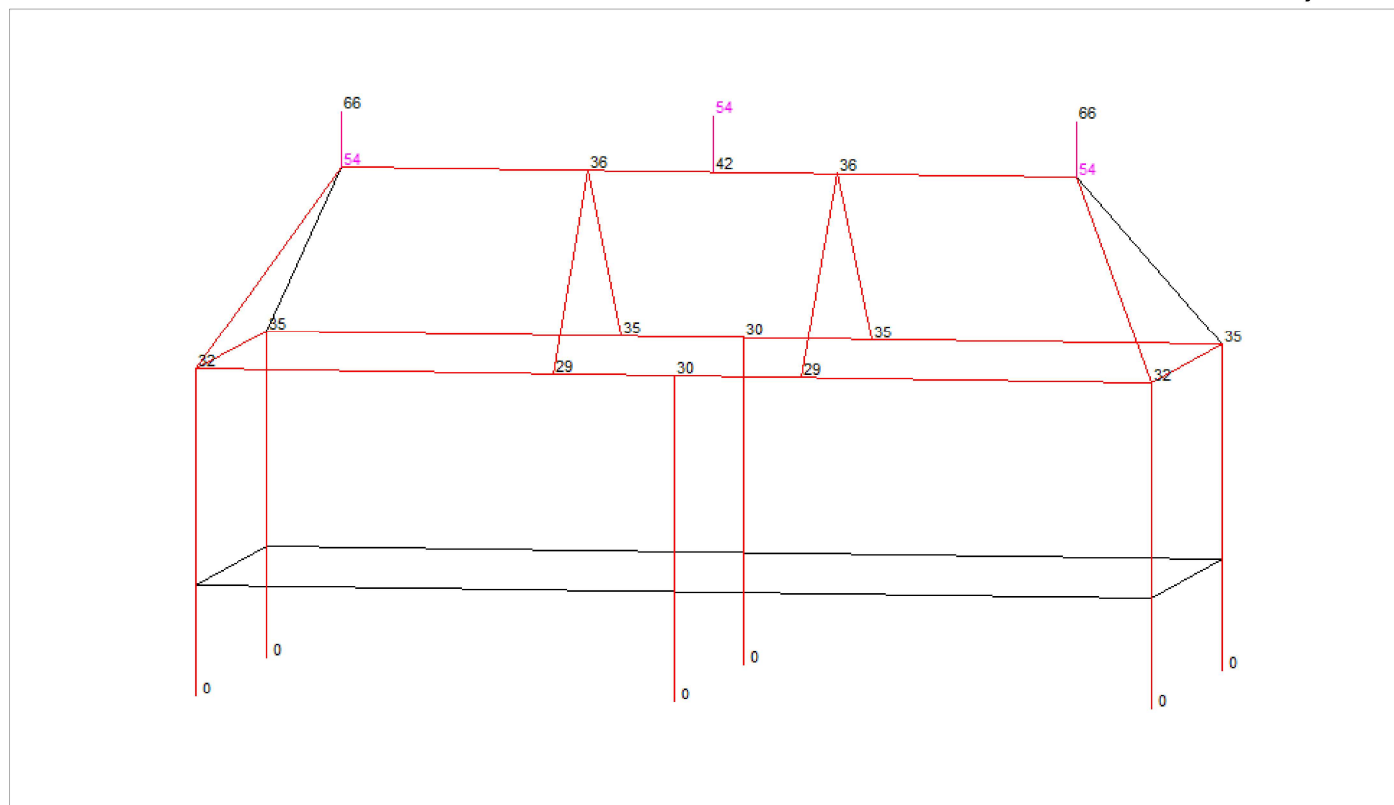

Aktuální zobrazení: Celková stavba (3D)

Údaje o dostatečné vzdálenosti v cm

Zákazník/objednatel:

Číslo zákazníka:

Jméno:

Ulice:

PSČ: --

Údaje pro výpočet:

Volba třídy ochrany před bleskem: III

Proudové zatížení: 100 kA

k_m - Izolační hodnota k_m : 0.5

Úroveň potenciálu: -3 m

Max. dostatečná vzdálenost 54 cm

Projekt:

Číslo projektu:

Název projektu:

Ulice:

PSČ: --