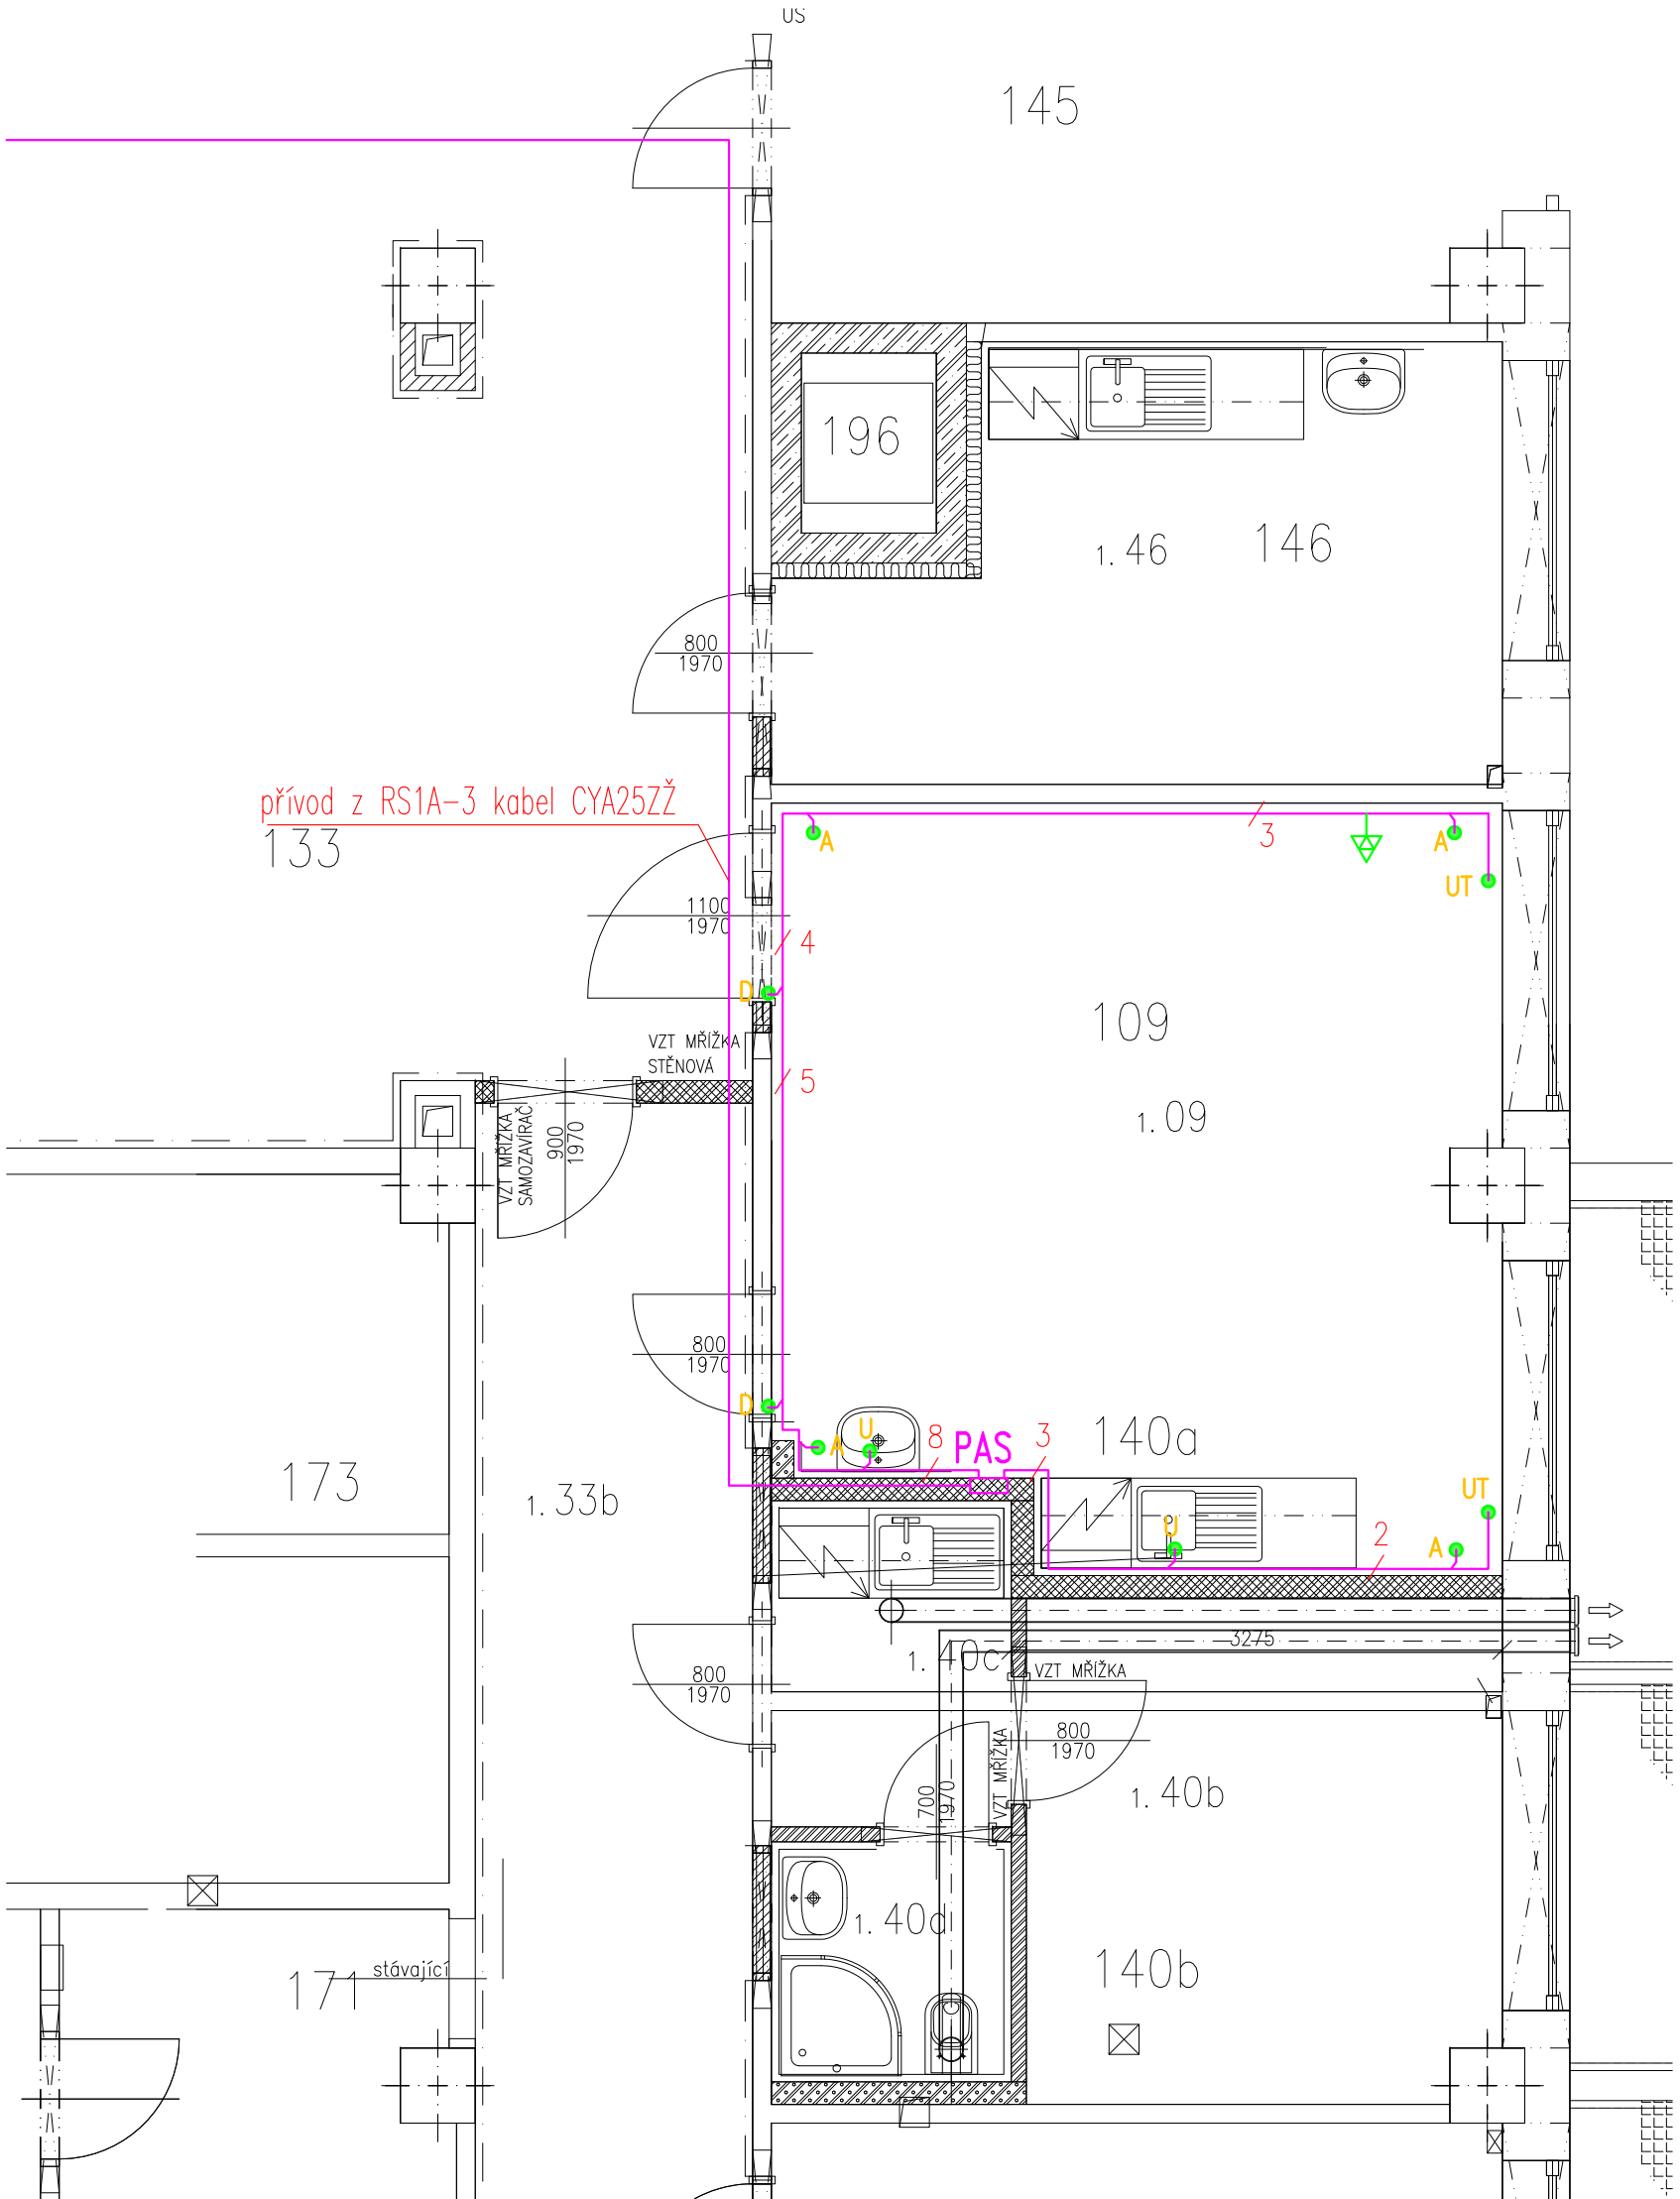

LEGENDA :

DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ ZELENOŽLUTÝM VODIČEM CYA4

PAS — ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE S UZEMŇOVACÍ PŘÍPOJNICÍ

ZÁSUVKA PRO PŘIPOJENÍ FUNKČNÍCH UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NEBO PŘÍDAVNÝCH OCHRANNÝCH VODIČŮ

OZNAČENÍ POSPOJOVANÝCH MÍST :

A – ANTISTATICKÁ PODLAHA
D – DVEŘE
O – OKNA
V – VODA, ODPADY, DŘEZY
Z – ZÁSUVKA NN
UT – TOPENÍ

POZNÁMKA :

PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ ZÁSUVEK A PŘIPOJOVACÍCH MÍST POSPOJOVÁNÍ PROVEDE MONTÁŽNÍ FIRMA PODLE PROJEKTU ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE
VODIČE OCHRANNÉHO POSPOJOVÁNÍ BUDOU VEDENY MIMO TRASY SILOVÝCH ROZVODŮ Z DŮVODU ZAMEZENÍ RUŠENÍ BIOPOTENCIÁLŮ
V RÁMCI SILNOPROUDU BUDE PROVEDENO POSPOJOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ OSTATNÍCH PROFESÍ

INVESTOR:	SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, p.o., OLOMOUCKÁ 470/86, 746 01 OPAVA IČO: 47813750	GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATELIER EMMET, s.r.o. Otická 317/32, 746 01 Opava, CZ IČ: 277 89 594 DIČ: CZ 277 89 594	
MÍSTO STAVBY:	k.ú: OPAVA Předměstí parc.č.: st.2288		
PROJEKTANT PROFESE:	ING. JOSEF NEZVAL KONTAKT: +420 605310610		VÝTISK ČÍSLO: 1 2 3 4 / 5 6 7 8 / 9 10 11 12
VYPRACOVAL	ING. JOSEF NEZVAL		

STAVBA

SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, příspěvková organizace
stavební úpravy 1.NP pavilonu V/A

STUPEŇ PROJEKTU: **DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)**

ZAK. ČÍSLO : **EM. 2024 - 233**

DATUM: **DUBEN 2024**

D 1.4 2/ ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD

OBJEKT: **SO 01 • pavilon V/ část A ÚPRAVA RDG ODD.**

NÁZEV VÝKRESU: **PŮDORYS POSPOJOVÁNÍ**

MĚŘÍTKO : **1: 50**

Č.VÝKRESU: **03**