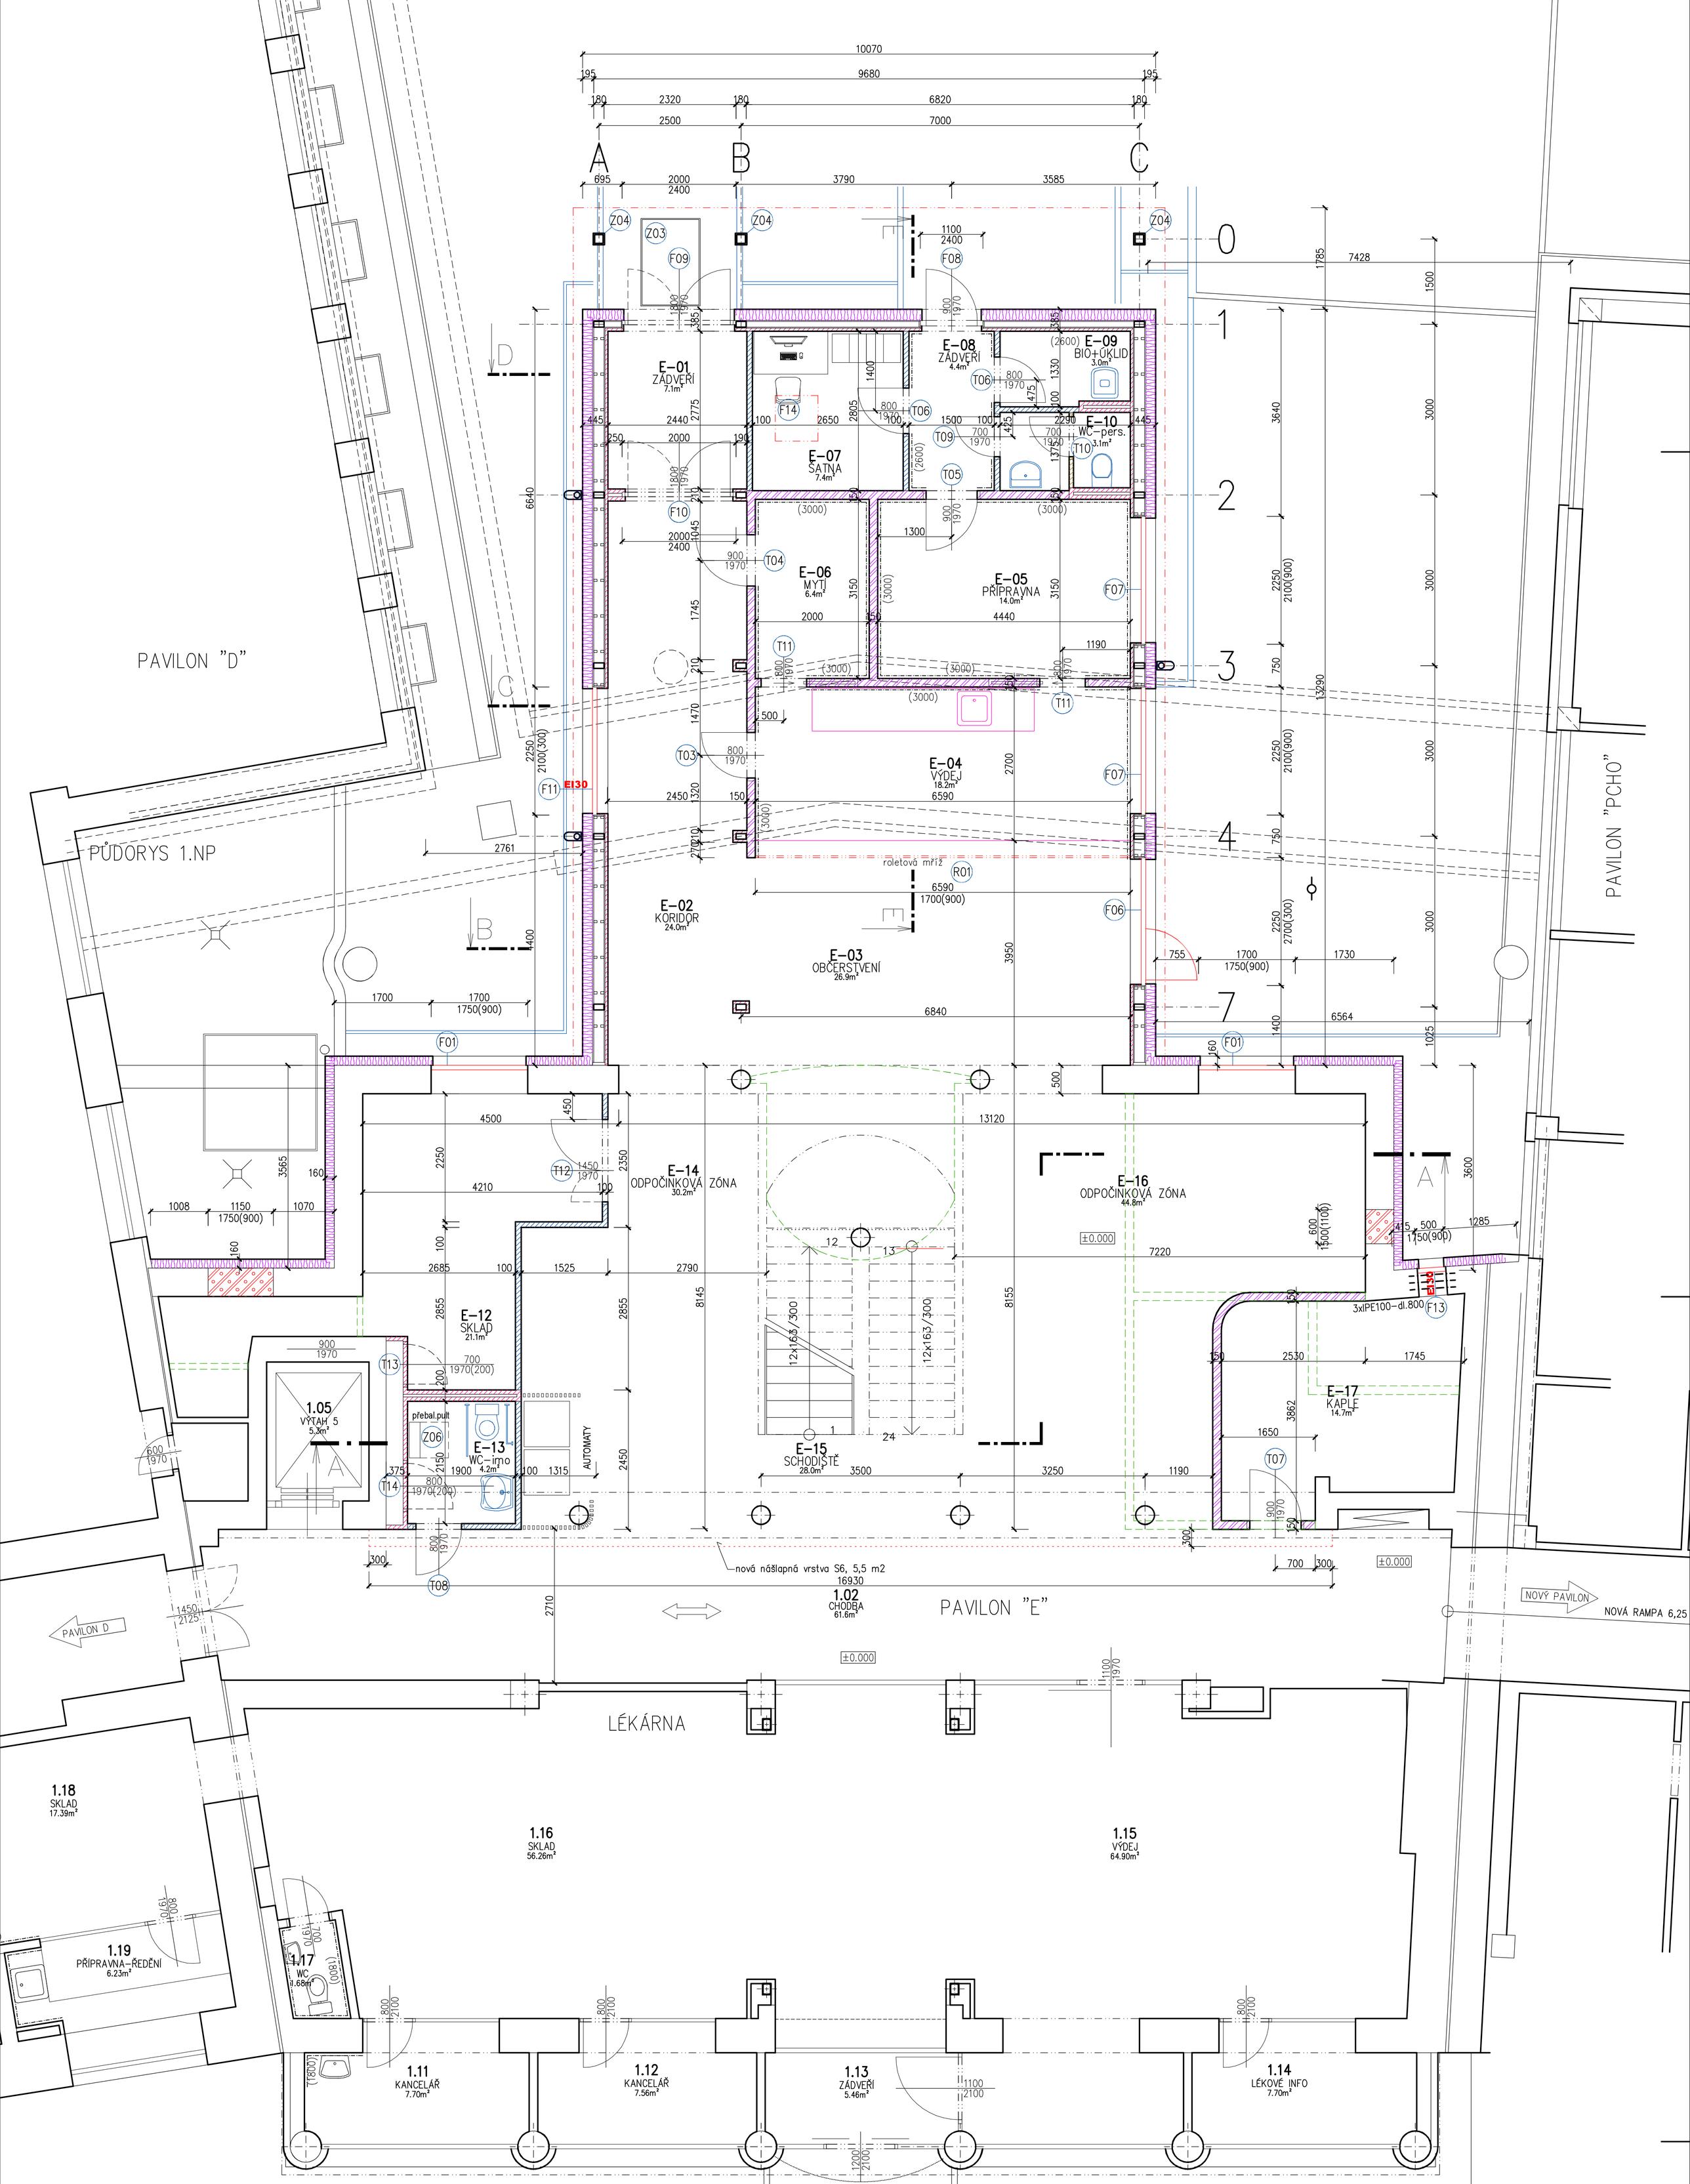

ÚPRAVA STĚN V DOTČENÝCH PROSTORÁCH BUDOVY "E" NA PONECHANÝCH ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍCH:
- ZAČIŠTĚNÍ DRÁŽEK VE ZDĚNÝCH STĚNÁCH PO INSTALACÍCH 5% plochy + vyspravení povrchu po bouraných konstrukcích a případné vyrovnání nerovností 20% (zahození jádrovou omítkou)
- NA ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍCH NOVÁ LEPICÍ A STĚRKOVÁ HMOTA PRO PŘEKRYTÍ PROBLEMATICKÝCH MÍST ZDIVA NEBO BĚŽNÝCH OMÍTEK PŘI SOUČASNÉM VKLÁDÁNÍ VÝZTUŽNÉ TKANINY, celková tl.5mm
- NA ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍCH NOVÁ PŘÍRODNĚ BÍLÁ STROJOVĚ I RUČNĚ ZPRACOVATELNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA NA VÁPENNÉ BÁZI PRO INTERIÉRY S VYSOKOU PAROPROPUSTNOSTÍ, CELKOVÁ tl.4mm
- NOVÁ VÝMALBA STĚN

LEGENDA – KONSTRUKCE

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- PŘÍČKA SDK TL.75 (12,5RB+CW50+mv50+12,5RB, v.nad 3bm-zhustit rozteče), ve vlhkém prostředí použít RBi
- PŘÍČKA SDK TL.100 (12,5RB+CW75+mv60+12,5RB, min.Rw=45dB), ve vlhkém prostředí použít RBi
- PŘÍČKA SDK TL.150 (2x12,5RB+CW100+mv60+2x12,5RB), ve vlhkém prostředí použít RBi
- OPLAŠTĚNÍ SDK (12,5RB+CW50+MV50), ve vlhkém prostředí použít RBi
- ZDIVO Z PLNÝCH CIHEL KLASICKÉHO FORMÁTU NA M5

Tabulka místností

Číslo	Název	Plocha [m²]	Výška [m]	Podlaha	Povrch	Stěny	Strop	Poznámka	
1.02	CHODBA	61,6	0	KERAMICKÁ DLAŽBA	S6	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	ZÁVĚSNÝ PODHLED běžný	SOKLÍK v.100	S6 5,5 m2
E-01	ZÁDVEŘÍ	7,09	2,6	ČISTÍCÍ ZÓNA	S7	SÁDROKARTON + MALBA	ZÁVĚSNÝ PODHLED SDK, REI30	KOBERCOVÝ SOKLÍK	
E-02	KORIDOR	23,97	2,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	S2	SÁDROKARTON + MALBA	ZÁVĚSNÝ PODHLED SDK, REI30	SOKLÍK v.100	
E-03	OBČERSTVENÍ	26,94	3,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	S2	SÁDROKARTON + MALBA	ZÁVĚSNÝ PODHLED SDK, REI30	SOKLÍK v.100	
E-04	VÝDEJ	18,15	3	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1	BĚLNINOVÝ OBKLAD	ZÁVĚSNÝ PODHLED omyvatelný, REI30	–	
E-05	PŘÍPRAVNA	13,99	3	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1	BĚLNINOVÝ OBKLAD	ZÁVĚSNÝ PODHLED omyvatelný, REI30	–	
E-06	MYTÍ	6,43	3	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1	BĚLNINOVÝ OBKLAD	ZÁVĚSNÝ PODHLED omyvatelný, REI30	–	
E-07	ŠATNA	7,43	2,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	S3	SÁDROKARTON + MALBA	ZÁVĚSNÝ PODHLED omyvatelný, REI30	SOKLÍK v.100	
E-08	ZÁDVEŘÍ	4,42	2,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	S3	BĚLNINOVÝ OBKLAD	ZÁVĚSNÝ PODHLED omyvatelný, REI30	–	
E-09	BIO+ÚKLID	3,04	2,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	S3	BĚLNINOVÝ OBKLAD	ZÁVĚSNÝ PODHLED omyvatelný, REI30	–	
E-10	WC-pers.	3,12	2,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	S3	BĚLNINOVÝ OBKLAD	ZÁVĚSNÝ PODHLED omyvatelný, REI30	–	
E-12	SKLAD	21,10	2,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	S4, S6	BĚLNINOVÝ OBKLAD	ZÁVĚSNÝ PODHLED běžný	–	S4 0,25 m2
E-13	WC-imo	4,16	2,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	S5	BĚLNINOVÝ OBKLAD	ZÁVĚSNÝ PODHLED běžný	–	
E-14	ODPOČINKOVÁ ZÓNA	30,20	2,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	S6	BĚLNINOVÝ OBKLAD	ZÁVĚSNÝ PODHLED akustik1	–	
E-15	SCHODIŠTĚ	28	3	KERAMICKÁ DLAŽBA	S4, S6	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ + MALBA	ZÁVĚSNÝ PODHLED běžný	SOKLÍK v.100	S4 10,25 m2
E-16	ODPOČINKOVÁ ZÓNA	44,79	3	KERAMICKÁ DLAŽBA	S4, S6	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ + MALBA	ZÁVĚSNÝ PODHLED akustik1	SOKLÍK v.100	S4 2,25 m2
E-17	KAPLE	14,73	3	KERAMICKÁ DLAŽBA	S4, S6	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ + MALBA	ZÁVĚSNÝ PODHLED běžný	SOKLÍK v.100	S4 0,65 m2

Celková plocha [m²]: 318,98

SKLADBA S1 celková mocnost 300 mm
1. KERAMICKÁ DLAŽBA, HI STĚRKA, protiskluznost R11, malý form. 10 mm
2. LEPÍCÍ TMEL 4 mm
3. HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA –
4. PENETRACE PODKLADU – mm
5. LITÝ POTĚR (pro podlahové vytápění) 65(43) mm
6. SYSTÉMOVÁ DESKA PODLAHOVÉHO TOPENÍ 11(33) mm
7. TEPELNÁ IZOLACE 60+150 mm

SKLADBA S2 celková mocnost 300 mm
1. KERAMICKÁ DLAŽBA cca 900x900 mm 10 mm
2. LEPÍCÍ TMEL 4 mm
3. PENETRACE PODKLADU – mm
4. LITÝ POTĚR (pro podlahové vytápění) 65(43) mm
5. SYSTÉMOVÁ DESKA PODLAHOVÉHO TOPENÍ 11(33) mm
6. TEPELNÁ IZOLACE 60+150 mm

SKLADBA S3 celková mocnost 300 mm
1. KERAMICKÁ DLAŽBA, HI STĚRKA, malý formát (cca 300x300 mm) 10 mm
2. LEPÍCÍ TMEL 4 mm
3. HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA –
4. PENETRACE PODKLADU – mm
5. LITÝ POTĚR (pro podlahové vytápění) 65(43) mm
6. SYSTÉMOVÁ DESKA PODLAHOVÉHO TOPENÍ 11(33) mm
7. TEPELNÁ IZOLACE 60+150 mm

SKLADBA S4 celková mocnost 100 mm
1. KERAMICKÁ DLAŽBA, form.dle původní dlažby 10 mm
2. LEPÍCÍ TMEL 4 mm
3. PENETRACE PODKLADU – mm
4. LITÝ POTĚR 56 mm
5. TEPELNÁ IZOLACE 30 mm

SKLADBA S5 celková mocnost 100 mm
1. KERAMICKÁ DLAŽBA, form.dle původní dlažby 10 mm
2. LEPÍCÍ TMEL 4 mm
3. HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA –
4. PENETRACE PODKLADU – mm
5. LITÝ POTĚR 56 mm
6. TEPELNÁ IZOLACE 30 mm

SKLADBA S6 celková mocnost 15 mm
1. KERAMICKÁ DLAŽBA, form.dle původní dlažby 10 mm
2. LEPÍCÍ TMEL 5 mm
3. PENETRACE PODKLADU – mm

SKLADBA S7 celková mocnost 300 mm
1. ČISTÍCÍ ZÓNA 16 mm
2. VYROVNÁVACÍ STĚRKA 3 mm
3. PENETRACE PODKLADU – mm
4. LITÝ POTĚR (pro podlahové vytápění) 70(48) mm
5. SYSTÉMOVÁ DESKA PODLAHOVÉHO TOPENÍ 11(33) mm
6. TEPELNÁ IZOLACE 50+150 mm

Vypracoval: ING. JOSEF BŘEZINA	Podpis:	Číslo zakázky: –
Zodpovědný projektant: ING. JOSEF BŘEZINA	Podpis:	Datum: 10/2024
Odběratel: Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace		Dokumentace dle: PROVÁDĚNÍ STAVBY př.č.13 vyhl. č.499/2006Sb.
Místo: budova "E" areálu nemovnice		Měřítko: 1:50
Akce: CENTRÁLNÍ BUFET V BUDOVĚ E		ozn. př. / číslo výkresu: D.1.1. 103
Obsah: PŮDORYS 1.NP – NOVÝ STAV		

Forsing projekt s.r.o.
724 00 Ostrava - Stará Bělá,
Povětronní 1263/66 IČ:27847721