


PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA SILNOPROUDU

STŘECHA – MOST

STŘECHA – HELIPORT

S001 – OBJEKT RZS A HELIPORT

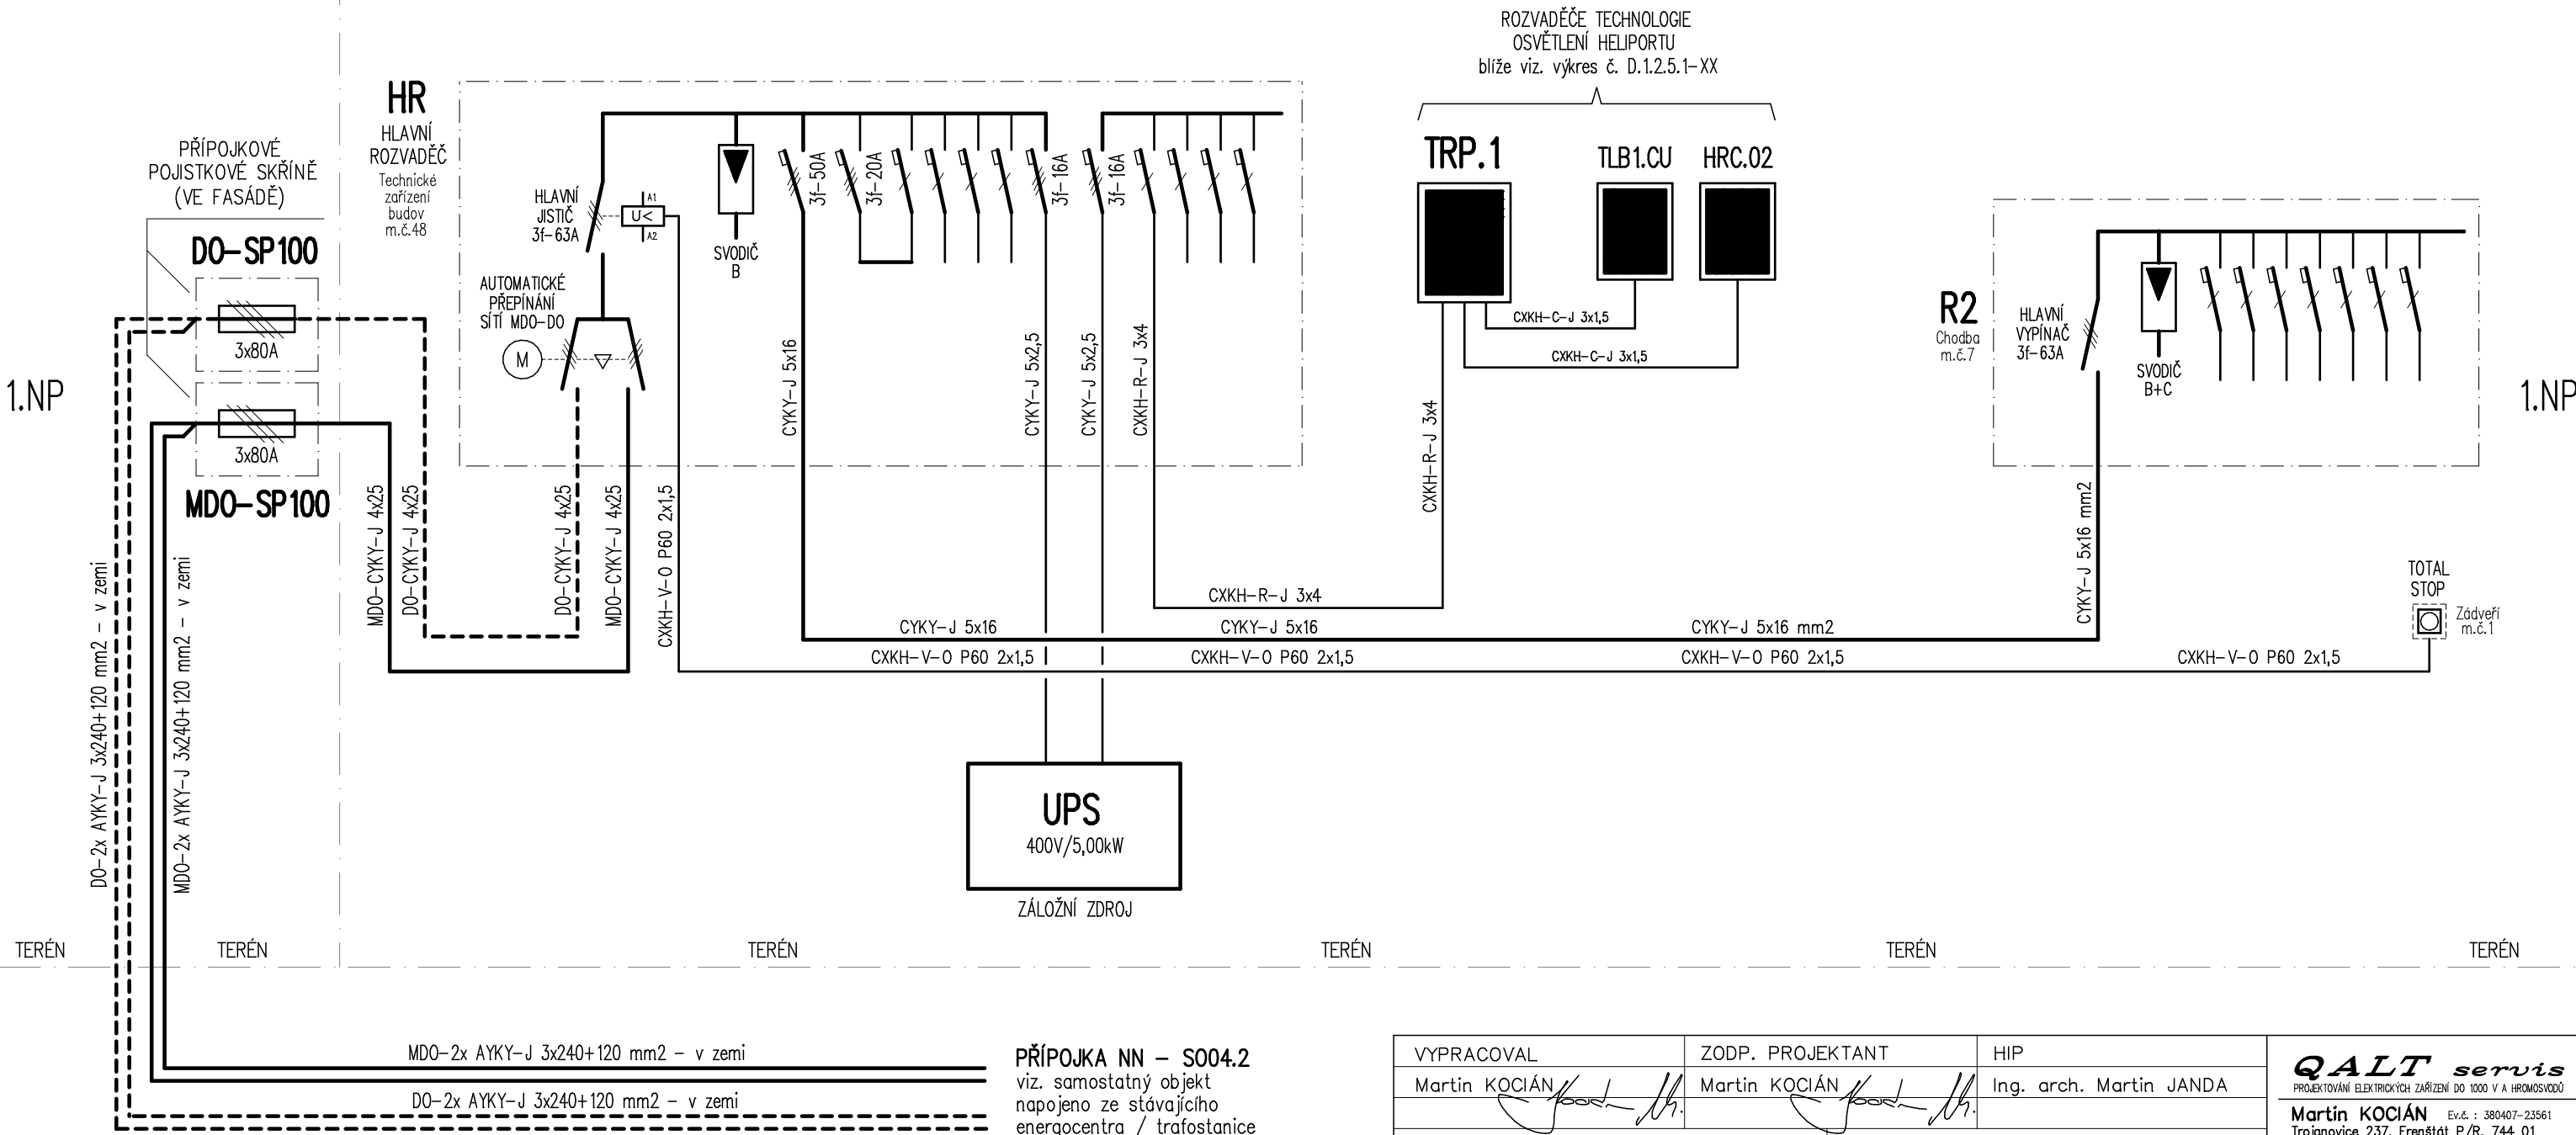

PŘÍPOJKA NN – S004.2
viz. samostatný objekt
napojeno ze stávajícího
energocentra / trafostanice

Proudová soustava : 3 NPE, 400/230 V, 50 Hz stř. TN–C–S

Ochrana dle ČSN 33 2000– 4–41 ed.3 +Z1 : automatickým odpojením od zdroje – normální
: proudovými chrániči – doplněná
: ochranným pospojováním – doplněná

| | | | | |
|---|------------------|--|--|-----------|
| VYPRACOVAL | ZODP. PROJEKTANT | HIP | <div><div>QALT servis</div><div>PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ DO 1000 V A HROMOSVODŮ</div><div>Martin KOCIÁN Ev.č. : 380407–23561</div><div>Trojanovice 237, Frenštát P/R, 744 01</div><div>Tel.: 732 283 585, Fax: 556 883 770</div><div>IČO: 669 28 591, DIČ: CZ-6801130347</div></div> | |
| Martin KOCIÁN | Martin KOCIÁN | Ing. arch. Martin JANDA | | |
| STAVEBNÍ ÚŘAD : KRNOV | | KATASTR. ÚZEMÍ : KRNOV – HORNÍ PŘEDMĚSTÍ | | |
| Investor : Sdružené zdravotnické zařízení v Krnově, p.o., I.P.Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, KRNOV, 794 01 | | | | |
| <div>STŘEDISKO KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ – OBEKT ZÁCHRANNÉ SLUŽBY</div> <div>VČETNĚ HELIPORTU V AREÁLU ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ V KRNOVĚ</div> <div>na p.č. 1866/1, 1866/6 a 1866/8, k.ú. KRNOV – HORNÍ PŘEDMĚSTÍ</div> | | | FORMÁT | 2 x A4 |
| | | | DATUM | 10/2024 |
| | | | ÚČEL | DSP+DPS |
| | | | ČÍSLO ZAKÁZKY : | R–2024/25 |
| ODDÍL : | D | DOKUMENTACE OBJEKTŮ STAVBY | MĚŘÍTKO : | PARÉ : |
| ČÁST : | D.1 | SO 01 – VLASTNÍ STAVBA | | |
| OBJEKT : | D.1.2 | TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV | | |
| PROFESE : | D.1.2.5.1 | UMĚLÉ OSVĚTLENÍ, ELEKTROINSTALACE A BLESKOSVOD | | |
| OBSAH : | | | ČÍSLO VÝKRESU : | |
| PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA SILNOPROUDU | | | D.1.2.5.1-4 | |