


LEGENDA:

- | | | |
|---|--|------|
| 1 | REGULÁTOR TLAKU PLYNU /STL-NTL/
Q _{max} = 6m ³ /h | KS 1 |
| 2 | PLYNOMĚR G 4 Q = 5,7 m ³ /hod | KS 1 |
| 3 | KOLENO JEDNOZNAČNÉ 90° S VNITŘNÍMI ZÁVITY
ČSN 138205-90-DN 32 | KS 2 |
| 4 | KOHOUT KULOVÝ GIACOMINI R 950 D DN 32 | KS 4 |
| 5 | KOHOUT KULOVÝ GIACOMINI R 950 D DN25 | KS 1 |
| 6 | PŘEDODKA INTEGROVANÁ dn 32/DN 25 V PŘÍVAŘOVACÍM PROVEDENÍ (NAPŘ. TEZAP) | KS 2 |
| 7 | KOLENO – ELEKTROTVAROVKA PE 100RC SDR 11 dn 32/3,0 – 90° | KS 1 |

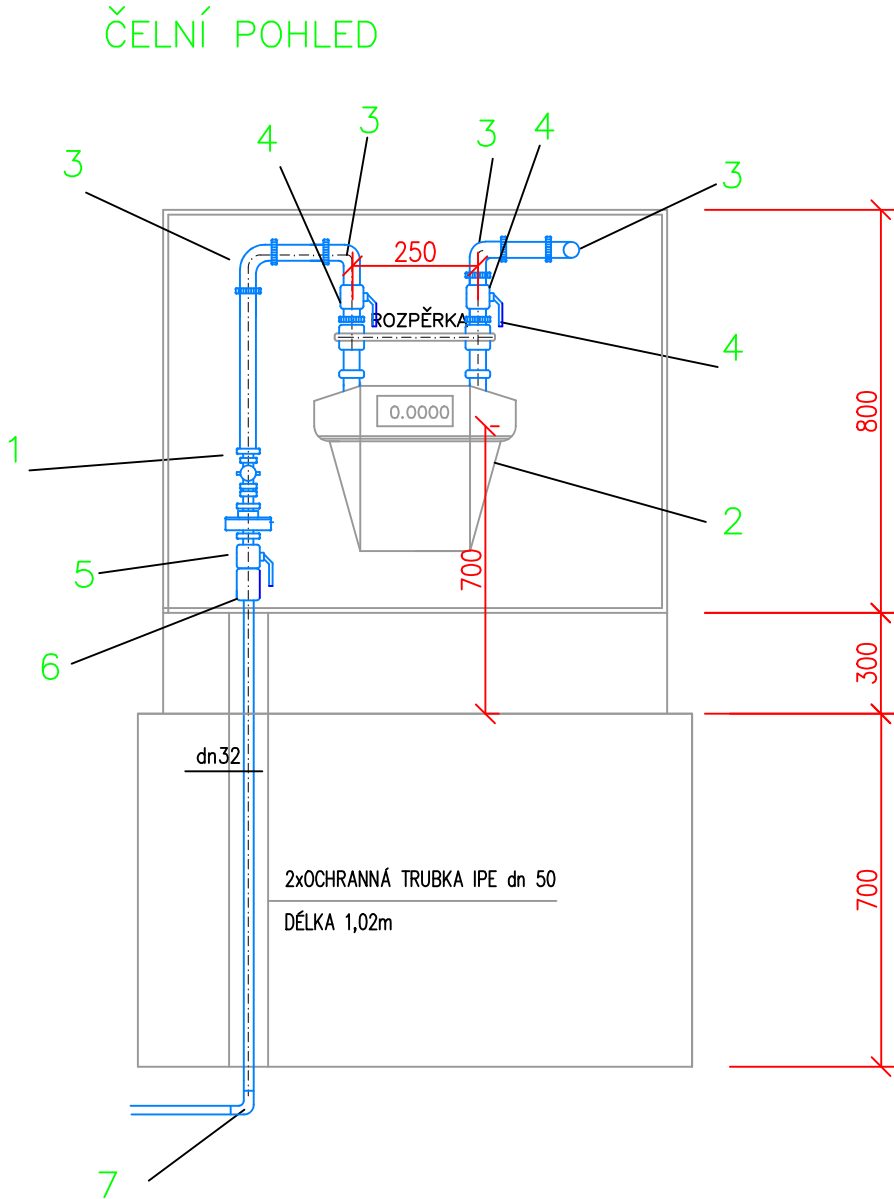

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Lenka Jerakasová		VYPRACOVAL Lenka Jerakasová		ing.arch.martin janda architektonická kancelář	
INVESTOR Sdružené zdravotnické zařízení v Krnově, p.o., I.P.Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, Krnov		AKCE STŘEDISKO KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ-OBJEKT ZÁCHRANNÉ SLUŽBY VČETNÉ HELIPORTU V AREÁLU ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ V KRNOVĚ na pozemcích p.č.1866/1,1866/6 A 1866/8, k.ú.Krnov-Horní Předměstí		Lomná 1895, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm www.jzarchitekti.cz, tel. 558 631 134	
ČÁST		SO 04-C-STL PŘÍPOJKA PLYNU		STUPEŇ PD	PD ke stavebnímu řízení v podrobnostech pro provedení stavby (DSP+IDS+ DPS)
OBSAH		DETAIL HUP		DATUM	04/ 2024
				FORMÁT	A3
				MĚŘÍTKO	
				ČÍSLO VÝKRESU	D.2-04-C-04