



Váš dopis zn.: elektronické podání
Ze dne: 29.11.2024
Naše zna ka: RSMSS/20241129-006/ES

ATRIS, s.r.o.

Ob anská 1116/18
71000 Ostrava

Vy izuje: Martin D ímal
Telefon: +420602527993
E-mail: martin.drimal@veolia.com
Datum: 12.12.2024

Vyjád ení k existenci sítí a za ízení na sítích
provozovaných spole ností
Veolia Energie R, a.s.

Název akce:	Oprava st ešního plášť nemocnice v Krnov - 2. ást	
Lokaliza ní údaje:	Okres:	Bruntál
	Obec:	Krnov
	Název k.ú.:	Krnov-Horní P edm stí
Zájmové území:	Vymezeno v situaci uvedené v p íloze	
Kontaktní osoba:	Andrea Holá	
Kontaktní údaje: tel., e-mail	725887751, hola@atris.cz	
Platnost vyjád ení:	1 rok ode dne vyhotovení 12.12.2024	

Ve Vámi vyzna eném zájmovém území

nedojde k dot ení

za ízení ve správ Veolia Energie R, a.s. Region Morava-sektor Sever

Ve Vámi vyzna eném zájmovém území se vyjad ují také další spole nosti skupiny Veolia Energie R, a.s. Vyjád ení jsou zaevidována v samostatných dokumentech pod jednacími ísly: VPS/20241129-007/ES.

Ing. Radím Masný
Vedoucí sektoru Sever
Tel.: + 420 597 453 521
E-mail: radim.masny@veolia.com


1. p íloha - situace

1/2

Veolia Energie ČR, a.s.

Sídlo: 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B318
IČO: 451 93 410, DIČ: CZ45193410
Tel.: +420 596 609 111, Zákaznická linka: 800 800 860
www.vecr.cz, www.veolia.cz

Držitel certifikátů: kvality dle ČSN EN ISO 9001,
environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001,
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle
ČSN ISO 45001, managementu hospodaření s energií
dle ČSN EN ISO 50001, protikorupčního
managementu dle ČSN ISO 37001.

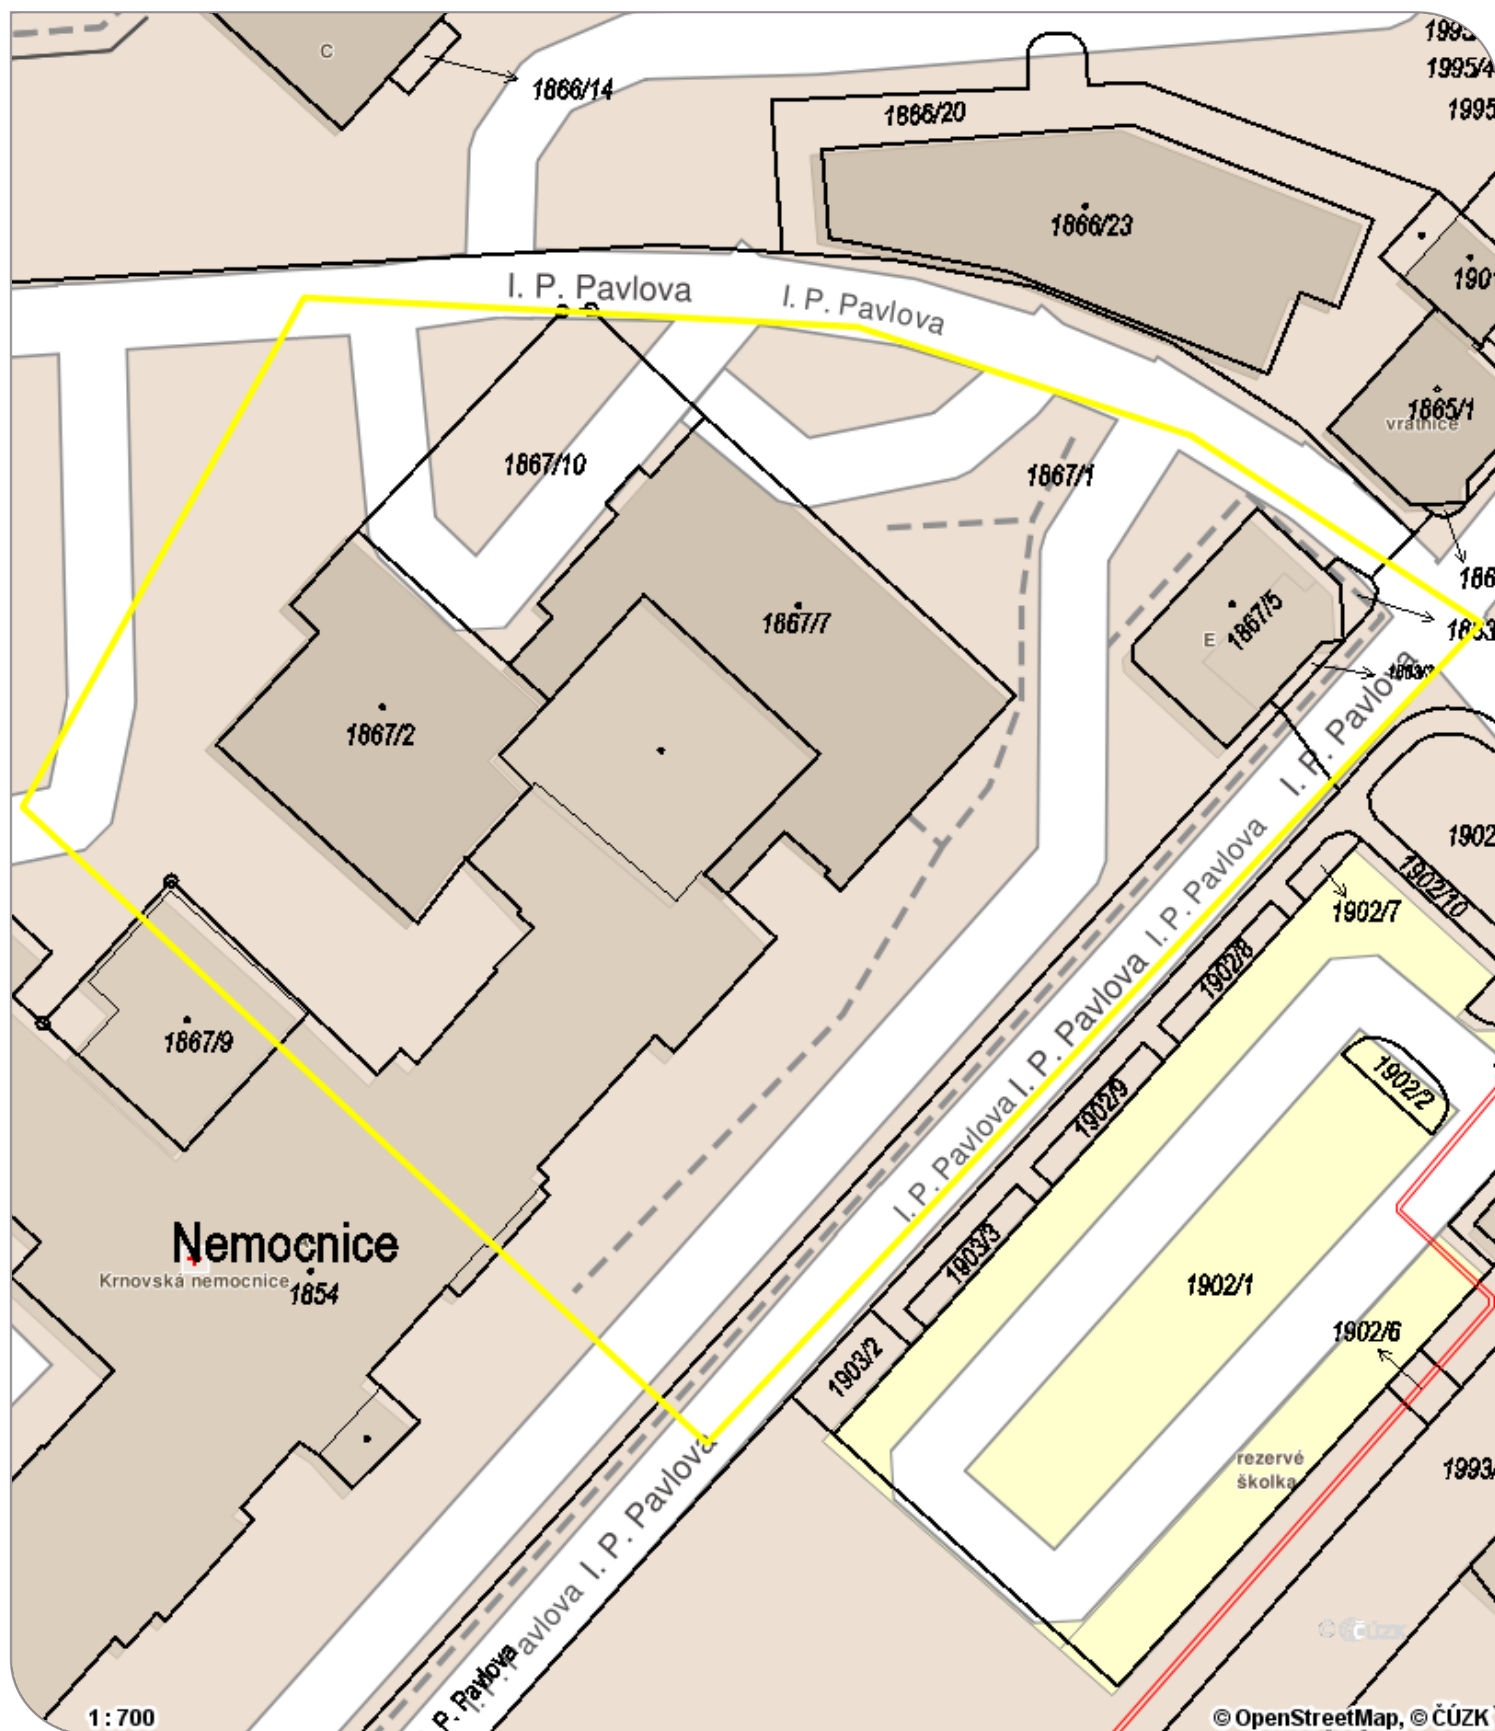







Příloha .1

Zpracoval: Martin Dimal

Stav ke dni: 12.12.2024

Legenda:

-  Tepelné podzemní rozvody
-  Tepelné nadzemní rozvody
-  Ostatní podzemní rozvody
-  Ostatní nadzemní rozvody
-  Stavební objekt
-  Vymezené zájmové území