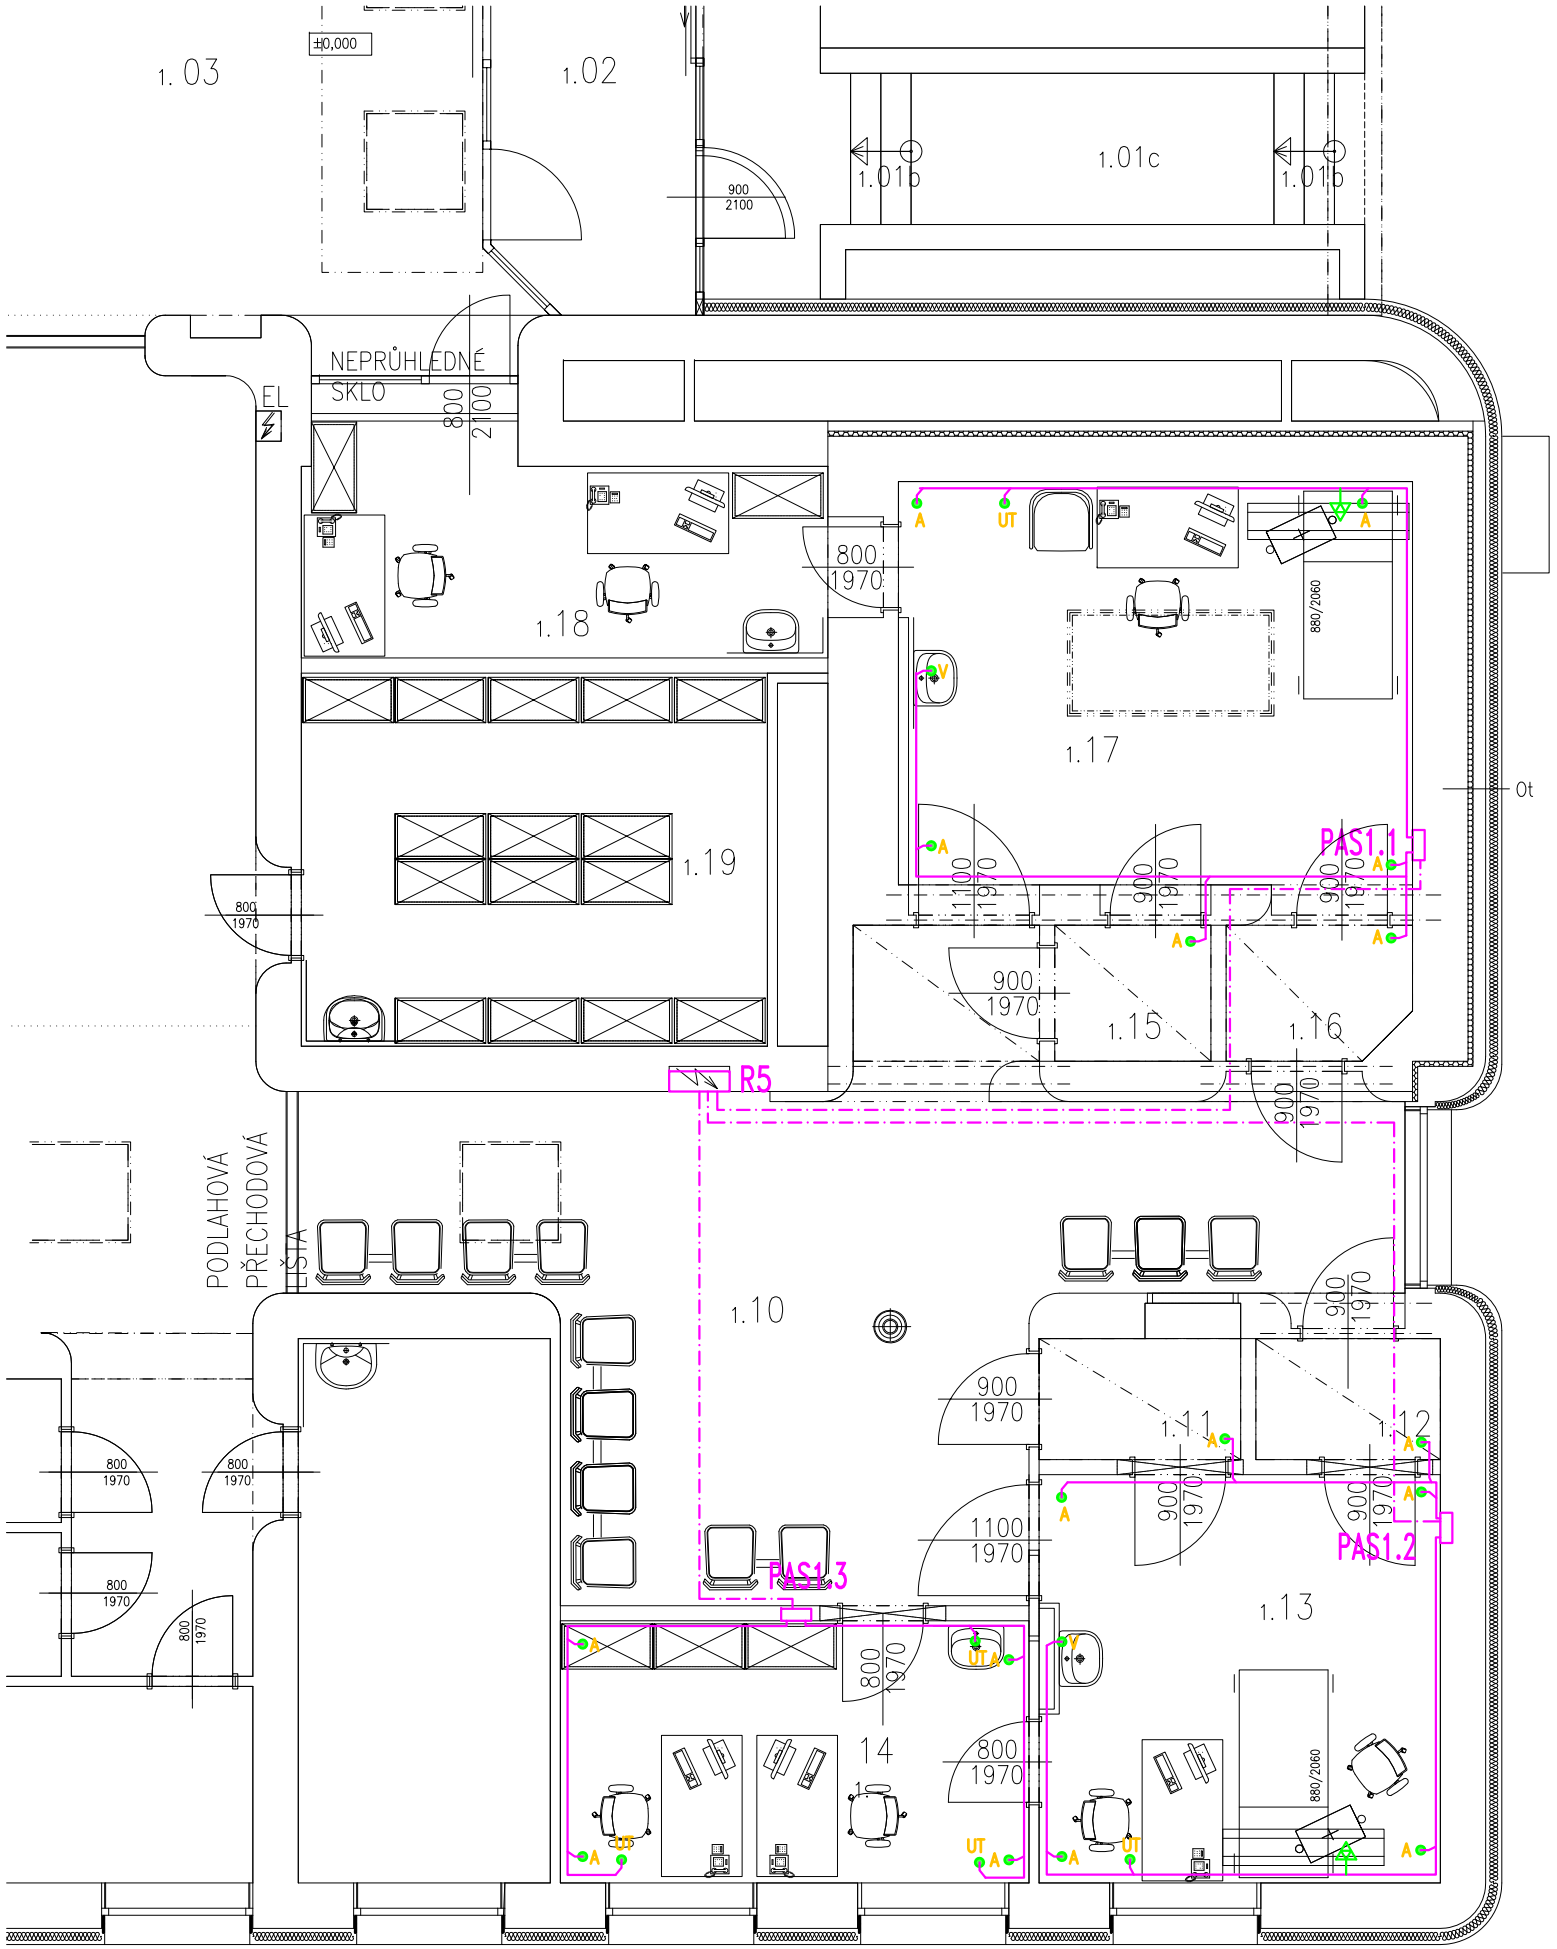

LEGENDA :

DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ ZELENOŽLUTÝM VODIČEM CAY25

DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ ZELENOŽLUTÝM VODIČEM CYA4

ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE S UZEMŇOVACÍ PŘÍPOJNICÍ

PAS

ZÁSUVKA PRO PŘIPOJENÍ FUNKČNÍCH UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NEBO PŘÍDAVNÝCH OCHRANNÝCH VODIČŮ

OZNAČENÍ POSPOJOVANÝCH MÍST :
A – ANTISTATICKÁ PODLAHA
D – DVEŘE
O – OKNA
V – VODA, ODPADY, DŘEZY
Z – ZÁSUVKA NN
UT – TOPENÍ

POZNÁMKA :
PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ ZÁSUVEK A PŘIPOJOVACÍCH MÍST POSPOJOVÁNÍ PROVEDE MONTÁŽNÍ FIRMA PODLE PROJEKTU ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE
VODIČE OCHRANNÉHO POSPOJOVÁNÍ BUDOU VEDENY MIMO TRASY SILOVÝCH ROZVODŮ Z DŮVODU ZAMEZENÍ RUŠENÍ BIOPOTENCIÁLŮ
V RÁMCI SILNOPROUDU BUDE PROVEDENO POSPOJOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ OSTATNÍCH PROFESÍ

INVESTOR:	SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, p.o., OLOMOUCKÁ 470/86, 746 01 OPAVA IČO: 47813750	GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	ATELIÉR EMMET, s.r.o. Otická 317/32, 746 01 Opava, CZ IČ: 277 89 594 DIČ: CZ 277 89 594
MÍSTO STAVBY:	k.ú.: OPAVA Předměstí parc.č.: st.2287		
PROJEKTANT PROFESE:	ING. JOSEF NEZVAL KONTAKT: +420 605310610		
VYPRACOVAL	ING. JOSEF NEZVAL		
			VÝTISK ČÍSLO: 1 2 3 4 / 5 6 7 8 / 9 10 11 12
STAVBA	**SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, příspěvková organizace** **stavební úpravy pavilonu G**	STUPEŇ PROJEKTU:	**DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)**
		ZAK. ČÍSLO :	EM. 2024 - 233
		DATUM:	září 2024
D1.1.4/4 SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE			
OBJEKT	**SO 01 • pavilon G** RADIOLOGICKÉ ODDĚLENÍ	Č.VÝKRESU:	D 1/1/4/4
NÁZEV VÝKRESU	**PŮDORYS POSPOJOVÁNÍ**	MĚŘÍTKO :	1:75
			04