
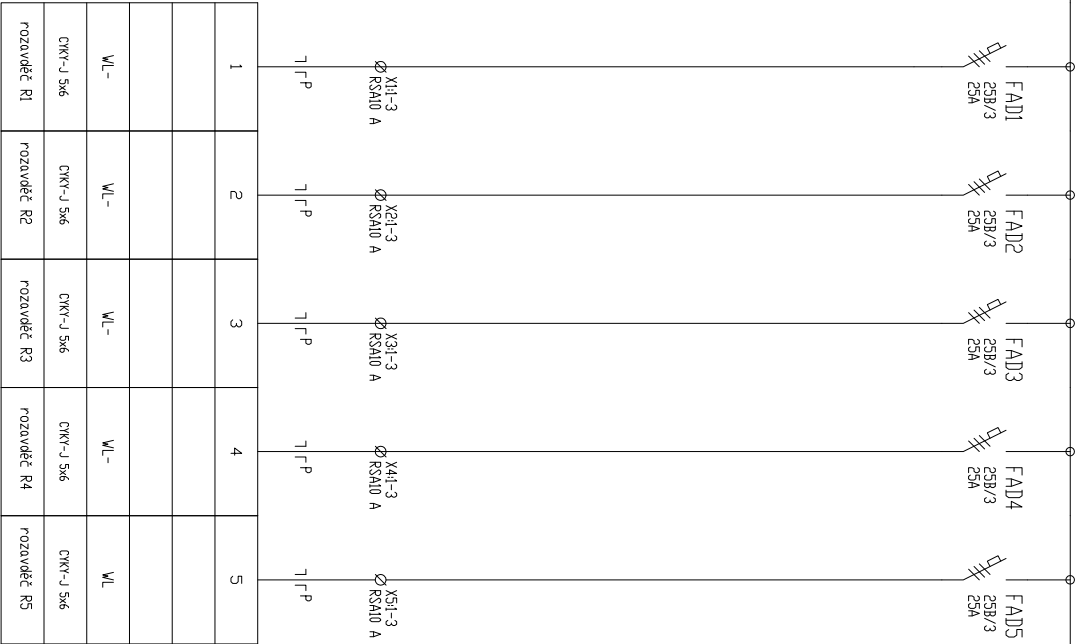
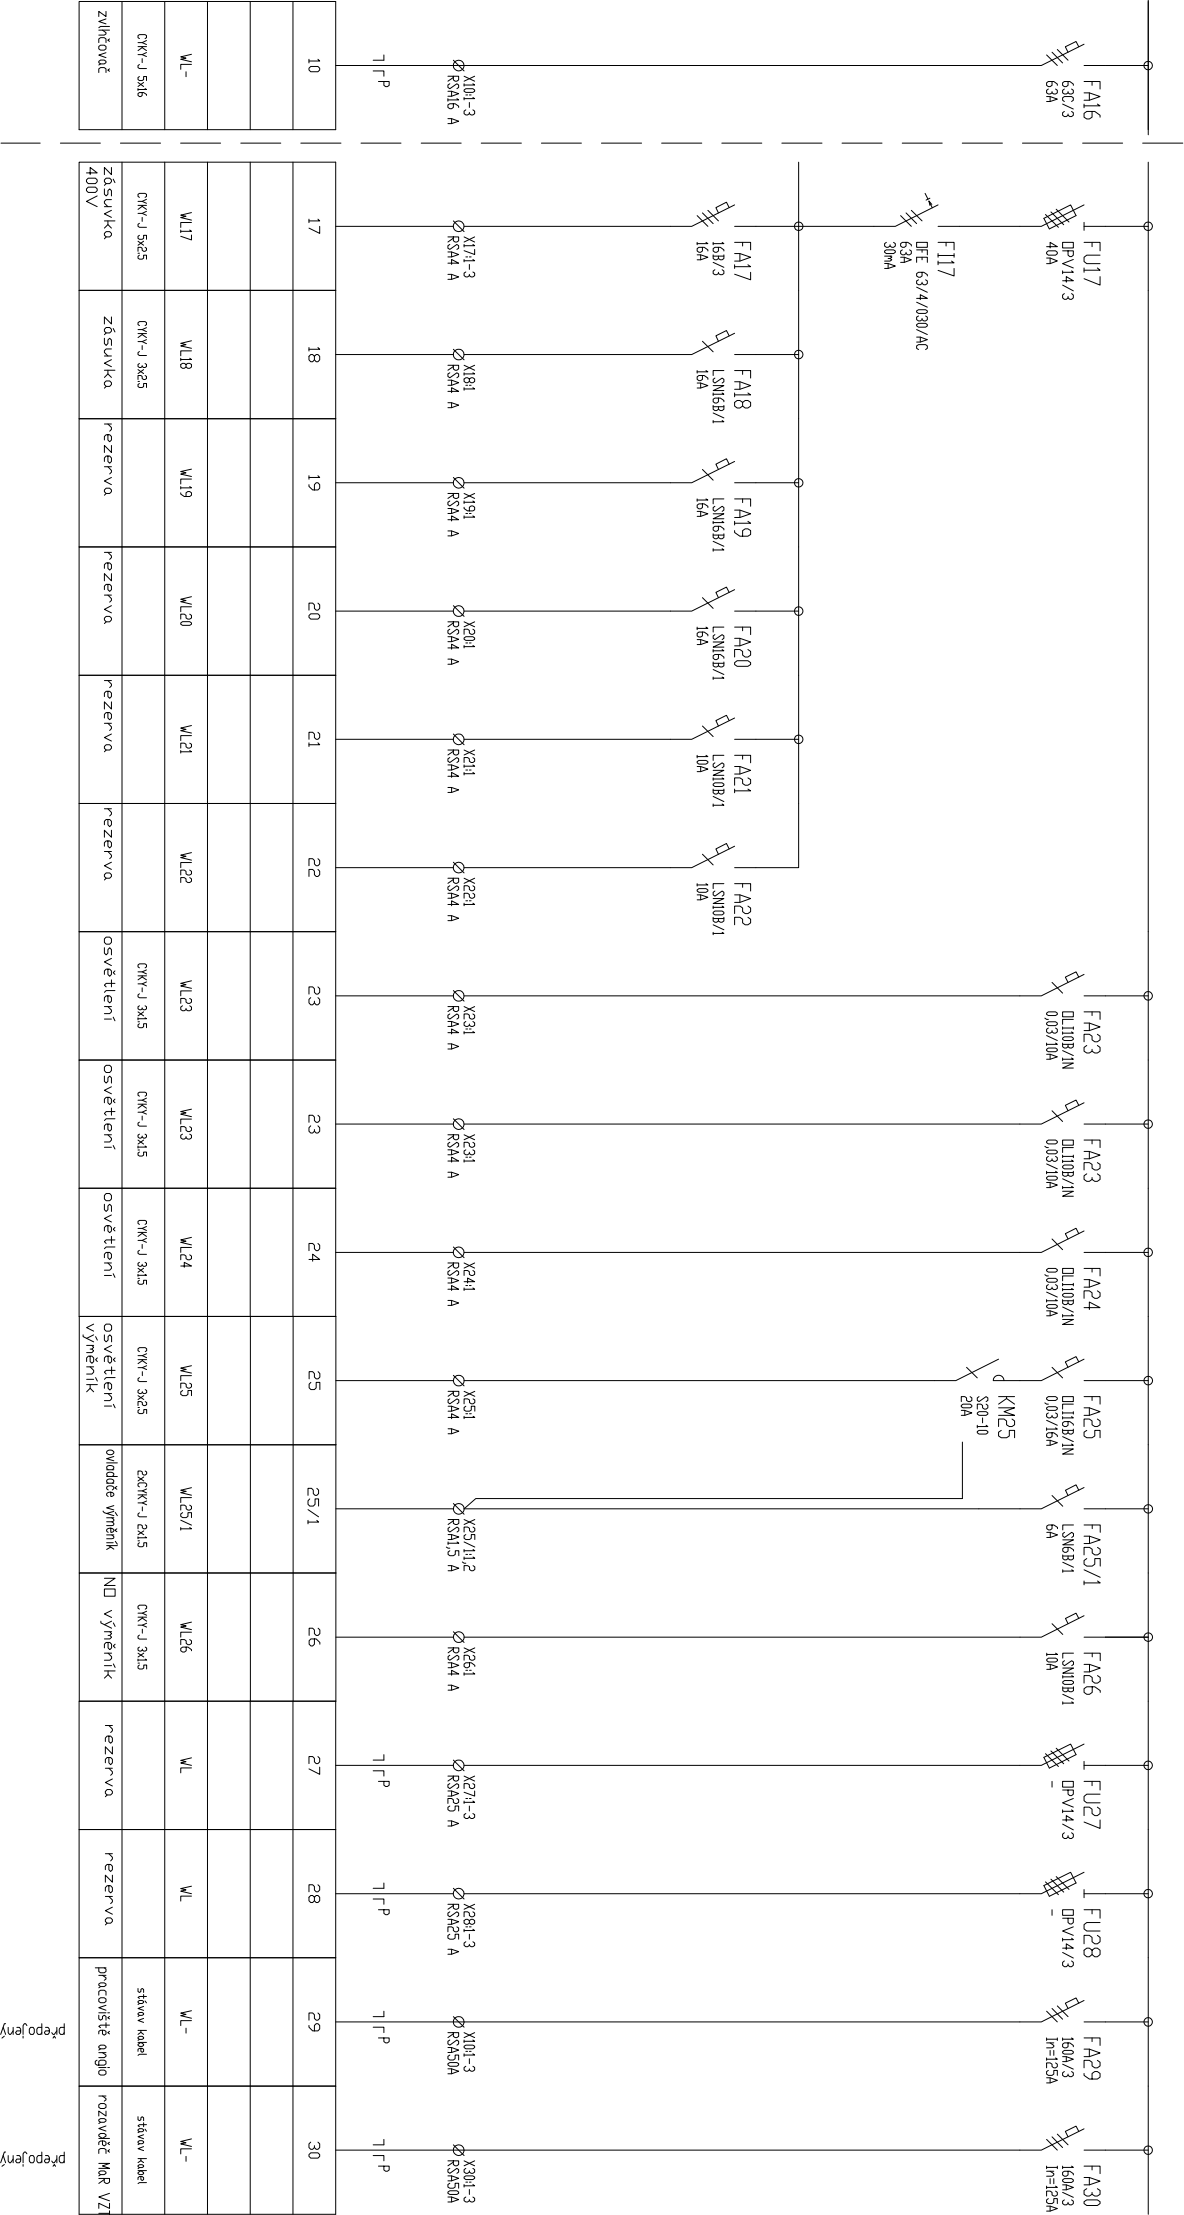


INVESTOR:		SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, P.O., DLMOUCKÁ 470/86, 746 01 OPAVA IČO: 47813750		GENERALNÍ PROJEKTANT:	
MÍSTO STAVBY:	kód: OPAVA parcely st.2287			<div><div>ATELIER EMMET, s.r.o. Okružní 317/32, 746 01 Opava, CZ IČ: 277 89 394 DIČ: CZ 277 89 394</div></div>	
PROJEKTANT PROFESÍ:	ING. JOSEF NEZVAL KONTAKT: +420 605310610				
VYPRACOVAL	ING. JOSEF NEZVAL				
STAVBA	SLÉZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, příspěvková organizace stavební úpravy pavilonu G		STUPĚŇ PROJEKTU: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)		
		ZÁK. ČÍSLO :		ZÁŘÍ 2024	
		DATUM			
D1.1.4/4 SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE					
OBJEKT		SO 01 pavilon G		Č. VYKRESU D 1/1/4/4	
NÁZEV VYKRESU		ROZVADĚČ RH		MĚŘÍTKO :	
				12	


STAVAJUCI VYZBRUJ RH - DD - pole c1






přepojený kabel

přepojený kabel

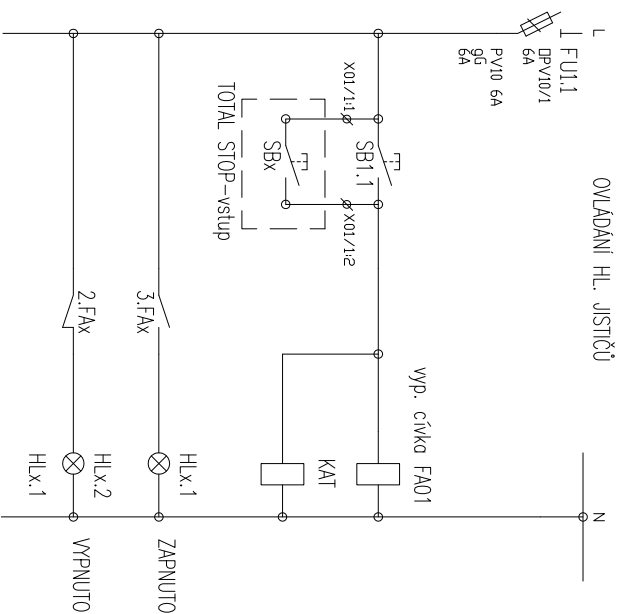

TYP PROVEDENÍ: DCELDPLECHOVÝ SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ
 KRYTÍ V UZAVR. STAVU: IP 44
 KRYTÍ V OTEVR. STAVU: IP 20
 ROZMĚRY: 3x2100x800x400mm
 DELENÍ: 4 PÓLE
 NÁTER: RAL 7035 – ŠEDÁ
 OBSLUHA: PRAC. POUČENÝMI
 PRIVOD(Y): SHORA
 VÝVODY: NAHORU

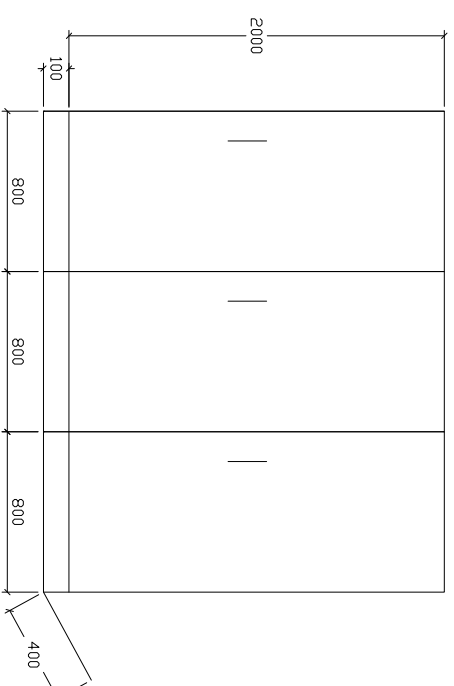

ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ DLE ZVYKLOSTI VÝROBCE ROZVADĚČŮ.
 PŘÍSTROJE ROZMÍSTIT TAK, ABY V ROZVADĚČI ZŮSTALA ZACHOVÁNA PROSTOROVÁ REZERVA
 20% PRO DALŠÍ PŘÍSTROJE.
 NÁPLŇ ROZVADĚČE: STANDARD ABB
 ČÍSLOVÁNÍ SVOREK UPRAVŮ VÝROBCE ROZVADĚČŮ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ.
 PŘÍPADNĚ REZERVNÍ VÝVODY BUDOU UCPÁNY POMOCÍ UCPÁTEK.