
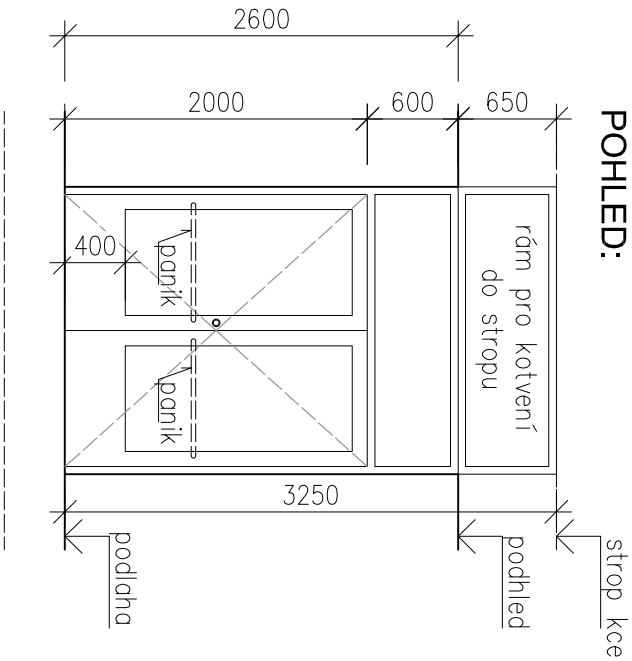


| | | | | |
|---|--|----------------|---|----------------------------------|
| Zodp. projektant | Kontroloval | Vypracoval | Amun Pro s.r.o. 739 53 Třanovice 1 IČ: 06369201, DIČ: CZ06369201 E: info@amunpro.cz, M: +420 728 463 908 | |
| Ing. Michal Klimša | Ing. Michal Klimša  | Jana Kozelková | | |
| Investor: Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., El. Krásnohorské 321, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00534188 | | | | |
| Místo stavby: El. Krásnohorské 321, 738 01 Frýdek-Místek - Frýdek, parc. č. 654, k. ú. Frýdek | | | Formát | A4 |
| Akce: Rekonstrukce dětského oddělení část DIP | | | Datum | 11/2024 |
| | | | Účel | DPS |
| | | | Č. zakázky | 11.113/2024 |
| Část: D.1.1. Architektonicko-stavební řešení | | | Měřítko | 1:50 |
| Obsah výkresu: Schéma zámečnických výrobků | | | Číslo paré | Č. výkresu D.1.1.b - 111c |

Z1

1KS


INTERIÉROVÉ OCELOVÉ DVEŘE PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ
ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 1900x2700mm
VEL. 1800/2100 MM DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ SYMETRICKÉ, S NADSVĚTLÍKEM
Š. KŘÍDLA 900, OTOČNÉ S POLODRAŽKOU
KOVÁNÍ DĚLENÉ OBJEKTOVÉ, KOULE-KOULE, BROUŠENÁ NEREZ
PŘÍPRAVA PRO ZÁMEK EL. ZÁMEK INVERZNÍ S EI DLE PBR
GENERÁLNÍ ZÁMEK+KLÍČ DODÁ INVESTOR
VČETNĚ ZÁRUBNĚ DO PŘÍČKY TL.150 MM
(TL. PŘÍČKY OVĚŘIT NA STAVBĚ)
EI30-S200-C/DP3, PANIKOVÁ HRAZDA VE SMĚRU ÚNIKU



Z2

1KS


INTERIÉROVÉ OCELOVÉ DVEŘE PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ
ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 1550x2700mm
VEL. 1450/2100 MM DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ SYMETRICKÉ, S NADSVĚTLÍKEM
Š. LEVÉHO KŘÍDLA 1100mm, OTOČNÉ S POLODRAŽKOU
KOVÁNÍ DĚLENÉ OBJEKTOVÉ, KOULE-KOULE, BROUŠENÁ NEREZ
PŘÍPRAVA PRO ZÁMEK EL. ZÁMEK INVERZNÍ S EI DLE PBR
GENERÁLNÍ ZÁMEK+KLÍČ DODÁ INVESTOR
VČETNĚ ZÁRUBNĚ DO PŘÍČKY TL.150 MM
(TL. PŘÍČKY OVĚŘIT NA STAVBĚ)
EI30-S200-C/DP3, PANIKOVÁ HRAZDA VE SMĚRU ÚNIKU

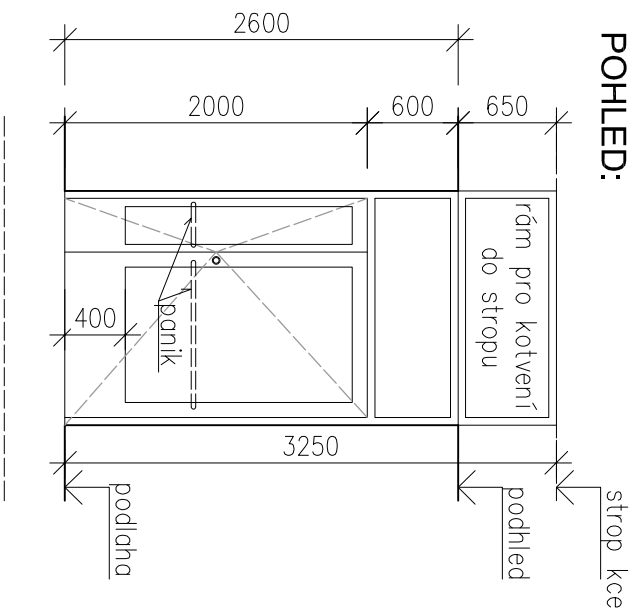


Z3

1KS


INTERIÉROVÉ OCELOVÉ DVEŘE PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ
ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 1400x2020mm
DVEŘE OTEVÍRAVÉ, ČISTÝ PRŮCHOD 1300x1970mm
KOVÁNÍ DĚLENÉ OBJEKTOVÉ, KLIKA-KLIKA, BROUŠENÁ NEREZ
DVEŘNÍ KŘÍDLO OTOČNÉ PROSKLENÉ S POLODRAŽKOU
OCELOVÁ ZÁRUBĚN DO PŘÍČKY TL.150 MM
(TL. PŘÍČKY OVĚŘIT NA STAVBĚ)

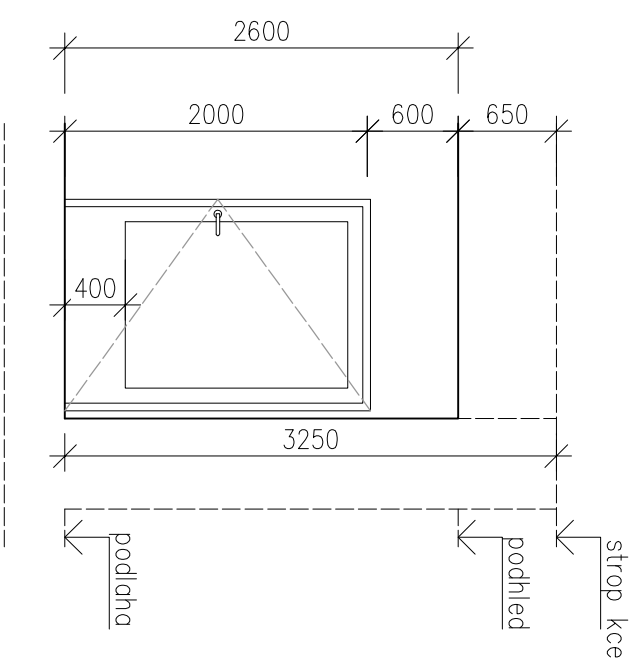


PŮDORYS:

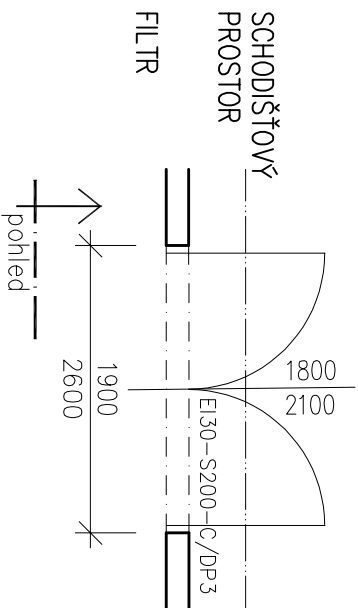

PŮDORYS:

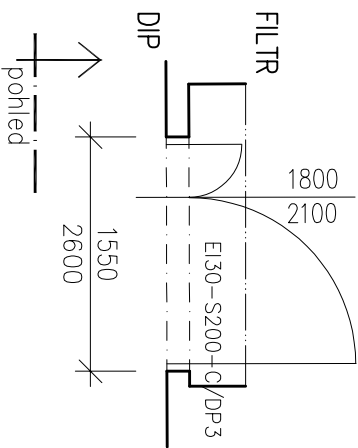


PŮDORYS:

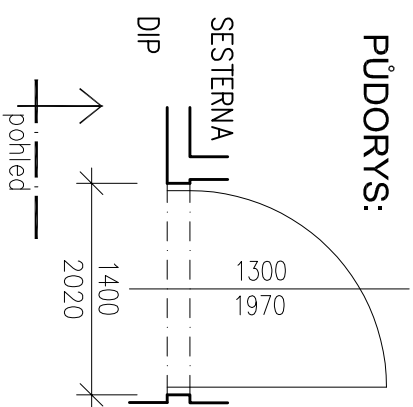


Z4

INTERIÉROVÉ OCELOVÉ DVEŘE PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ
ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 1300x1970mm
ČISTÝ PRŮCHOD 1300x1970
DVEŘE POSUVNÉ NA STĚNĚ
KOVÁNÍ SVISLÉ MADLO OBOUSTRANNĚ, BROUŠENÁ NEREZ
DVEŘNÍ KŘÍDLO PROSKLENÉ

4KS

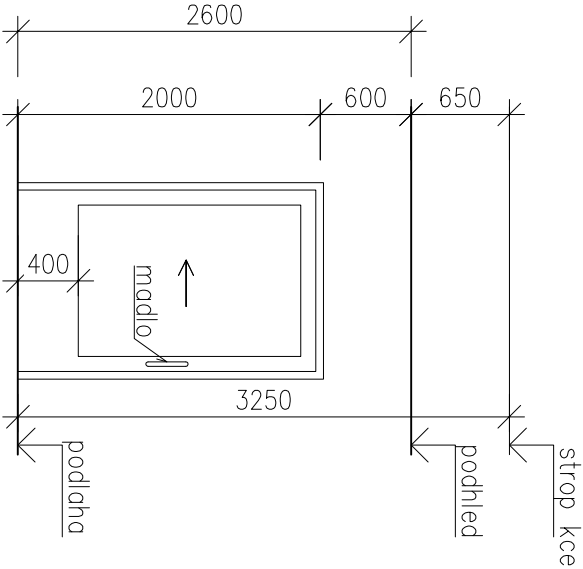


PŮDORYS:

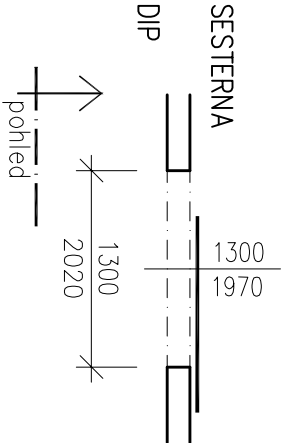

Z5

INTERIÉROVÁ OCELOVÁ SESTAVA TVARU "L" PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ
ROZMĚR SESTAVY 2525+670x2600mm
SESTAVA S JEDNOKŘÍDLOVÝMI OTEVÍRÁVÝMI DVEŘMI S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM
A PEVNÝMI BOČNÍMI SVĚTLÍKY
PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA DVEŘÍ 1200x1970mm, OTEVÍRÁVÉ PRAVÉ
KOVÁNÍ VODOROVNÉ MADLO+KOULE OBOUSTRANNĚ, BROUŠENÁ NEREZ
MOTORICKÝ MECHANICKÝ SAMOZAVÍRAČ, PŘI POŽÁRU SE VYPNE MOTOR
SE ZALOŽNÍM ZDROJEM UMOŽŇUJÍCÍM MIN. 600 CYKLŮ OTEVŘENÍ A ZAVŘENÍ
PŘÍPRAVA PRO ZÁMEK EL. ZÁMEK INVERZNÍ S EI DLE PBR
GENERÁLNÍ ZÁMEK+KLÍČ DODÁ INVESTOR
NA SESTAVĚ TLAČÍTKO PRO AUTOMATICKÉ OTEVŘENÍ DVEŘÍ
OCELOVÁ SESTAVA JAKO CELEK VÝROBEK (ZASKLENÍ+RÁM)
ČLENĚNÍ SESTAVY PŘIZPŮSOBIT DLE INVESTORA
EI30–S200–C/DP3, PANIKOVÁ HRAZDA VE SMĚRU ÚNIKU

1KS

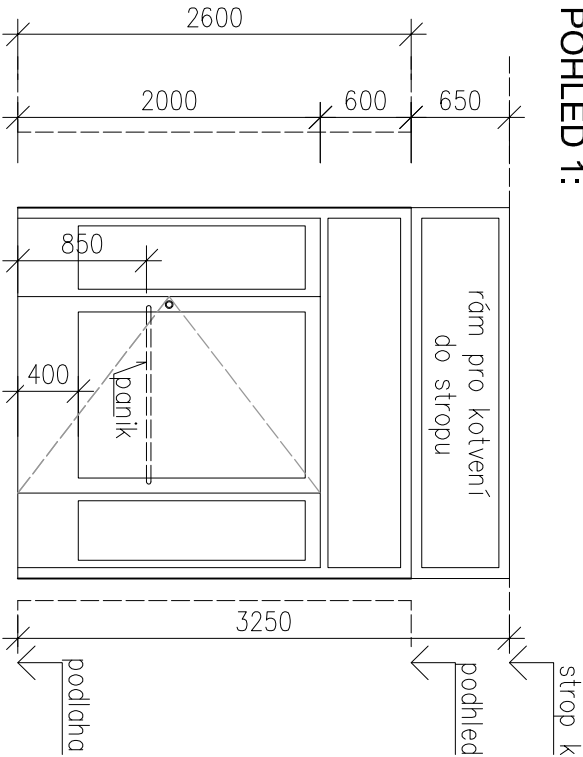


POHLED 1:

POHLED 2:

Z6


INTERIÉROVÁ OCELOVÁ SESTAVA PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ
ROZMĚR SESTAVY 2450x2600mm
SESTAVA S JEDNOKŘÍDLOVÝMI OTEVÍRÁVÝMI DVEŘMI S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM
A Š PEVNÝMI BOČNÍMI SVĚTLÍKY
PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA DVEŘÍ 1200x1970mm, OTEVÍRÁVÉ PRAVÉ
KOVÁNÍ VODOROVNÉ MADLO+KOULE OBOUSTRANNĚ, BROUŠENÁ NEREZ
MOTORICKÝ MECHANICKÝ SAMOZAVÍRAČ, PŘI POŽÁRU SE VYPNE MOTOR
SE ZALOŽNÍM ZDROJEM UMOŽŇUJÍCÍM MIN. 600 CYKLŮ OTEVŘENÍ A ZAVŘENÍ
PŘÍPRAVA PRO ZÁMEK, GENERÁLNÍ ZÁMEK+KLÍČ DODÁ INVESTOR
NA SESTAVĚ TLAČÍTKO PRO AUTOMATICKÉ OTEVŘENÍ DVEŘÍ
OCELOVÁ SESTAVA JAKO CELEK VÝROBEK (ZASKLENÍ+RÁM)
ČLENĚNÍ SESTAVY PŘIZPŮSOBIT DLE INVESTORA
EI30–S200–C/DP3

1KS

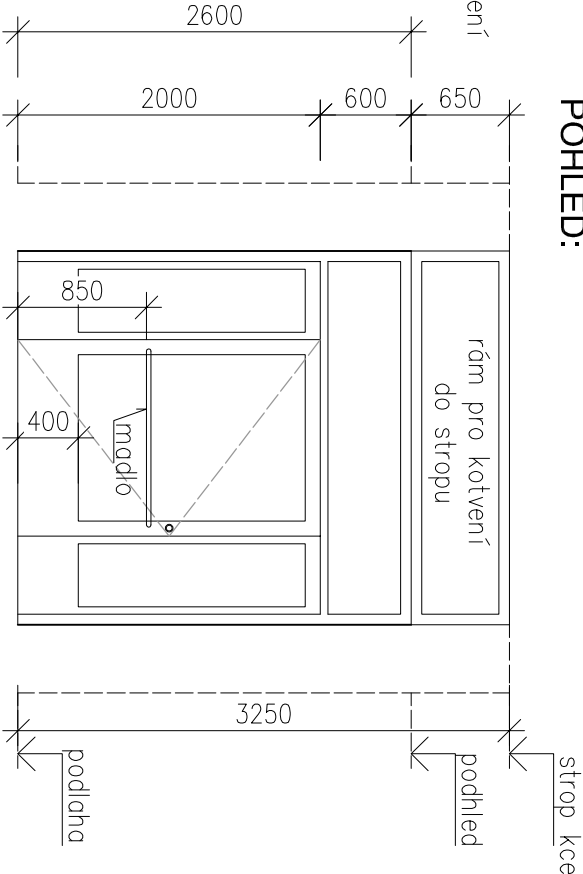

POHLED:

PŮDORYS:

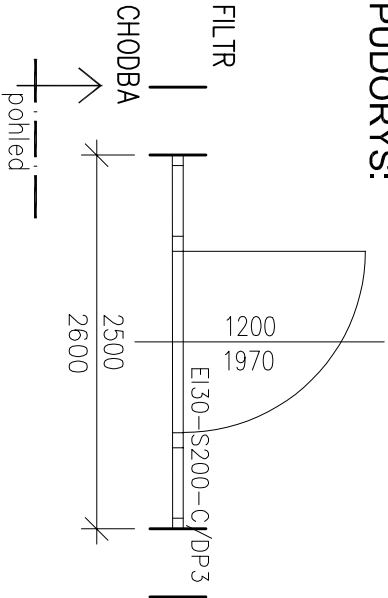

Motorický mechanický samozavírač
Elektricky ovládané dveře, které slouží k úniku osob jsou vybaveny záložním
zdrojem elektrické energie umožňující minimálně 600 cyklů otevření a
zavření.
Záložním zdrojem pro tyto dveře jsou vlastní baterie, které jsou součástí
těchto dveří.

Z7

1KS


INTERIÉROVÁ OCELOVÁ SESTAVA PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ
ROZMĚR SESTAVY 2450x2600mm
SESTAVA S JEDNOKŘÍDLOVÝMI OTEVÍRAVÝMI DVEŘMI S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM
A S PEVNÝMI BOČNÍMI SVĚTLÍKY
PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA DVEŘÍ 1200x1970mm, OTEVÍRAVÉ PRAVÉ
MOTORICKÝ MECHANICKÝ SAMOZAVÍRAČ, PŘI POŽÁRU SE VYPNE MOTOR
SE ZALOŽNÍM ZDROJEM UMOŽŇUJÍCÍM MIN. 600 CYKLŮ OTEVŘENÍ A ZAVŘENÍ
KOVÁNÍ VODOROVNÉ MADLO+KOULE OBOUSTRANNĚ, BROUŠENÁ NEREZ
PŘÍPRAVA PRO ZÁMEK, GENERÁLNÍ ZÁMEK+KLÍČ DODÁ INVEŠTOR
NA SESTAVĚ TLAČÍTKO PRO AUTOMATICKÉ OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ
OCELOVÁ SESTAVA JAKO CELEK VYROBEK (ZASKLENÍ+RÁM)
ČLENĚNÍ SESTAVY PŘIZPŮSOBIT DLE INVEŠTORA

Z8


2KS

INTERIÉROVÁ OCELOVÁ SESTAVA PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ
ROZMĚRY SESTAVY 1100x2000mm + 1050x1000mm, PARAPET 1000mm
SESTAVA S POSUVNÝMI DVEŘMI S PEVNÝMI BOČNÍMI OKENEM
PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA DVEŘÍ 1100x2000mm, POSUVNÉ
MOTORICKÝ MECHANICKÝ SAMOZAVÍRAČ, PŘI POŽÁRU SE VYPNE MOTOR
SE ZALOŽNÍM ZDROJEM UMOŽŇUJÍCÍM MIN. 600 CYKLŮ OTEVŘENÍ A ZAVŘENÍ
KOVÁNÍ SVISLÉ MADLO OBOUSTRANNĚ, BROUŠENÁ NEREZ
PŘÍPRAVA PRO ZÁMEK, GENERÁLNÍ ZÁMEK+KLÍČ DODÁ INVEŠTOR
NA SESTAVĚ TLAČÍTKO PRO AUTOMATICKÉ OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ
OCELOVÁ SESTAVA JAKO CELEK VYROBEK (ZASKLENÍ+RÁM)
DVEŘNÍ KŘÍDLO PROSKLENĚ

POHLED:

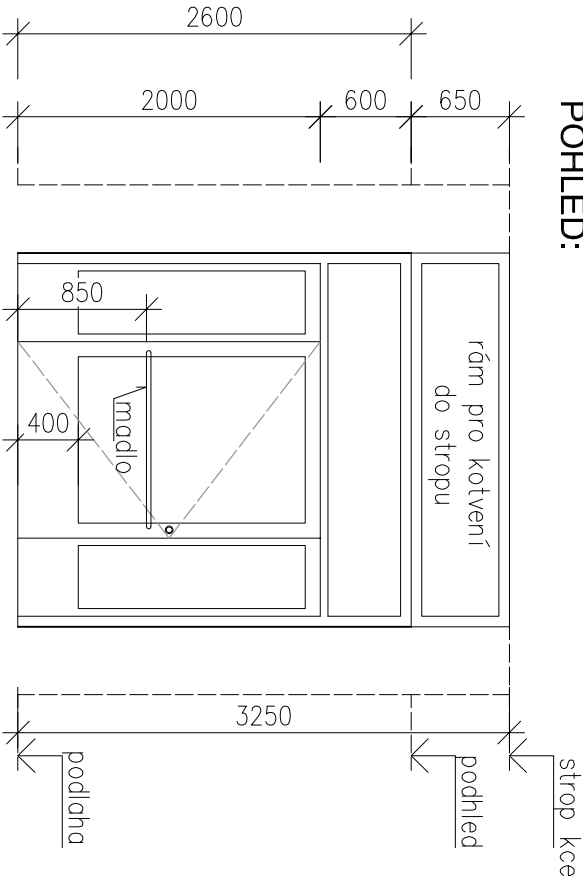

PŮDORYS:

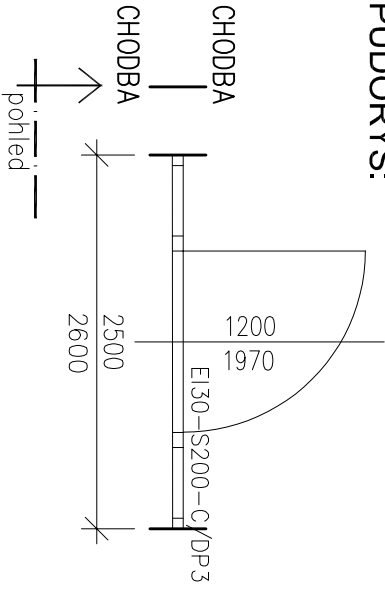

strop kce

podhled

2600

2000

600


1000

400

3250

podlaha

PŮDORYS:

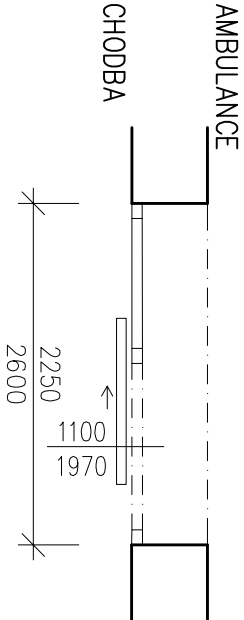

SPECIFIKACE:

Požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Otevíravá dveřní křídla musí být ve výši 800 až 900 mm opatřena vodorovnými madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy, s výjimkou dveří automaticky ovládaných.

Dveře smí být zaskleny od výšky 400 mm nebo musí být chráněny proti mechanickému poškození vozíkem.

Prosklené dveře, jejichž zasklení zasahuje níže než 800 mm nad podlahou, musí být ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí.

Okna s parapetem nižším než 500 mm a prosklené stěny musí mít spodní části do výšky 400 mm nad podlahou opatřeny proti mechanickému poškození.

Okna s parapetem nižším než 500 mm v komunikačních prostorech a prosklené stěny musí mít spodní části do výšky 400 mm nad podlahou opatřeny proti mechanickému poškození. Ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm musí být kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí. U požadovaného výhledu může uvedenou funkci plnit vizuálně kontrastní madlo ve výši 1100 mm.