

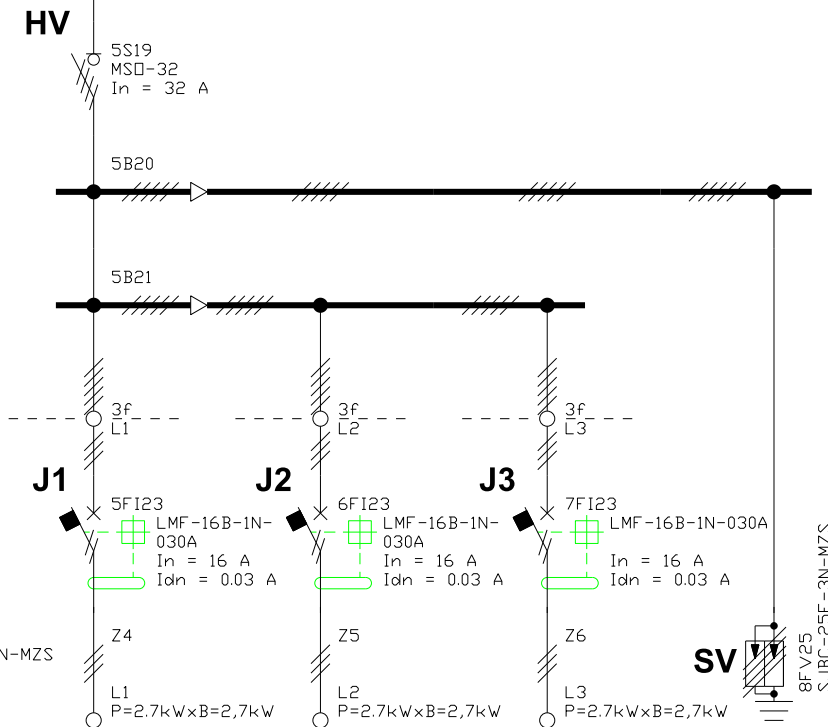
**R1.2**

Rozváděč v ZRS v chodbě  
v pravo v INP





Jistič 1Q16 v R1.2 bude umístěn v řadě 1 (3x rezerva bude zrušená)

**NAPÁJENÍ :** 3x240/400V + PE + N, 50Hz AC

**OCHRANA :** automatické odpojení od zdroje TN - S



**výbava ZR2**

Zdeněk Frýdl, 793 93 Brantice 339		IČO : 18101411		
Zodp.projektant:	Vypracoval:	Kreslil:		
Ing. M.Geryk + Ing. J.Géryk 				
Stavba : <b>ZZS OPAVA - PŘÍSTAVBA + STAVEBNÍ ÚPRAVY</b>				
Stavebník : Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace Vyškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava				Č.zakázky: Datum: 01/2025
Výkres: <b>ELEKTROINSTALACE - ZR1, ZR2 obvodové schéma</b>				Měřitko: Formát: A4
				Č.výkr.: <b>D.1.4.7- 02.01</b>

