


PŮDORYS 1.PP – NOVÝ STAV

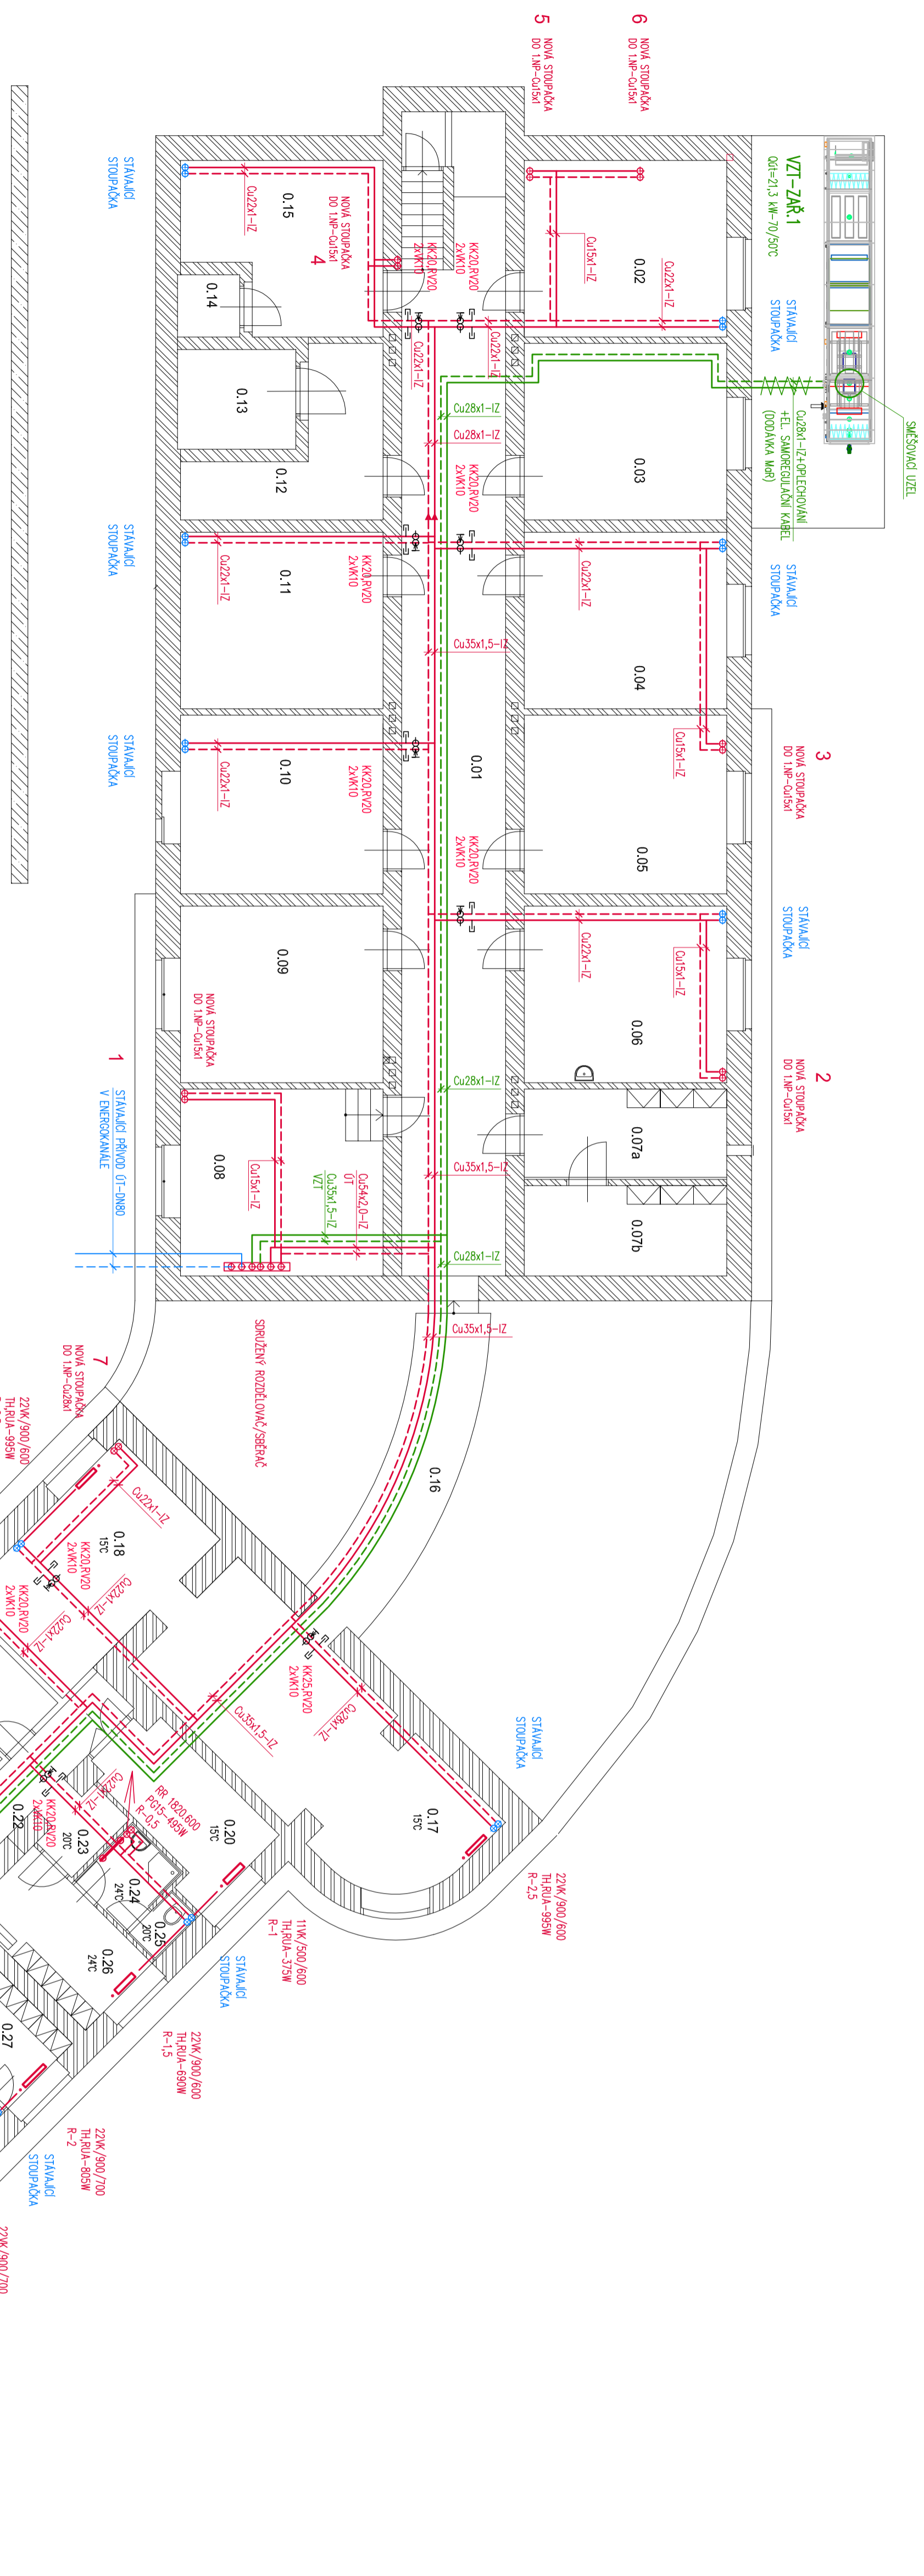

LEGENDA ÚČELU MÍSTNOSTÍ

[illegible]

PŘÍPOJKY K TĚLESŮM A ČU ROZVODY NAD PODLAHOU JSOU NAVRŽENY V JEDNOTNÉ DIMENZÍ ČU 15x1

VZT-ZAŘ.3
Q_{g1}=5,5 kW-70/50°C
SMEŠOVACÍ UZEL-DODÁVKA VZT


Tlakové ztráta ventilu musí být min. 25% z celkové tlakové ztráty průměrného okruhu

UPOZORNĚNÍ

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/2020.05.14.244444>; this version posted May 14, 2020. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.


EGGENDA

KULOVÝ KOHOUT
FILTR
VYPUSŤEČ KOHOUT
OBEHOVÉ ČERPADLO
VZDUCHOVÁ JEDNOTKA
DVOUCESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL
AUTOMATICKÝ OVDYŠKOVACÍ
TLAKOMĚR

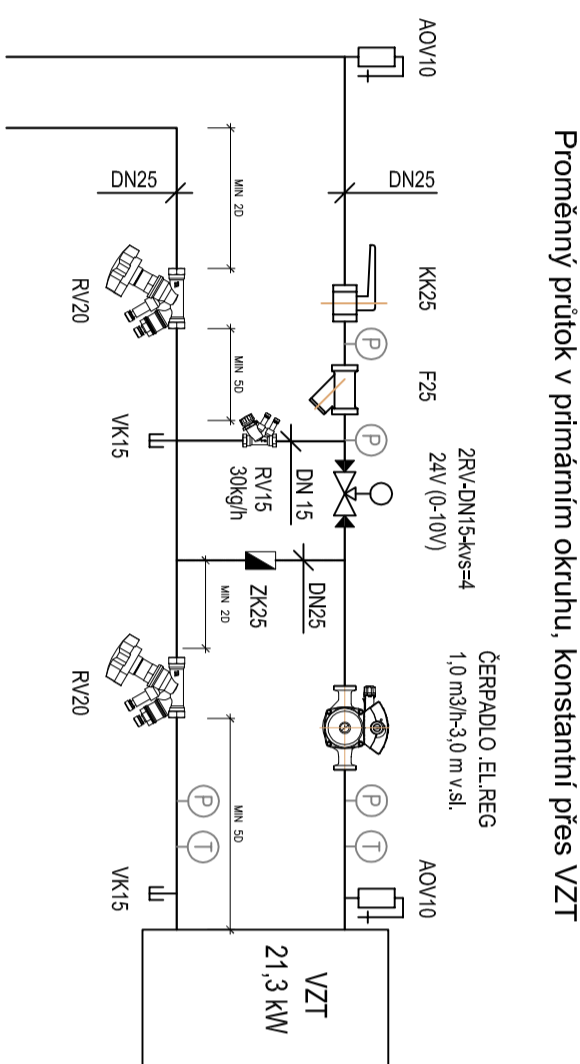

Průměrný průtok v primárním okruhu, konstantní přes VZT
ZAPLOJENÍ VZT – ohřev venkovního vzduchu – zař.č.1
VSTŘIKOVACÍ ZAPLOJENÍ S 2RV SE ZPĚTNOU KLAPEKOU

Proměnný průtok v primárním okruhu, konstantní přes VZT

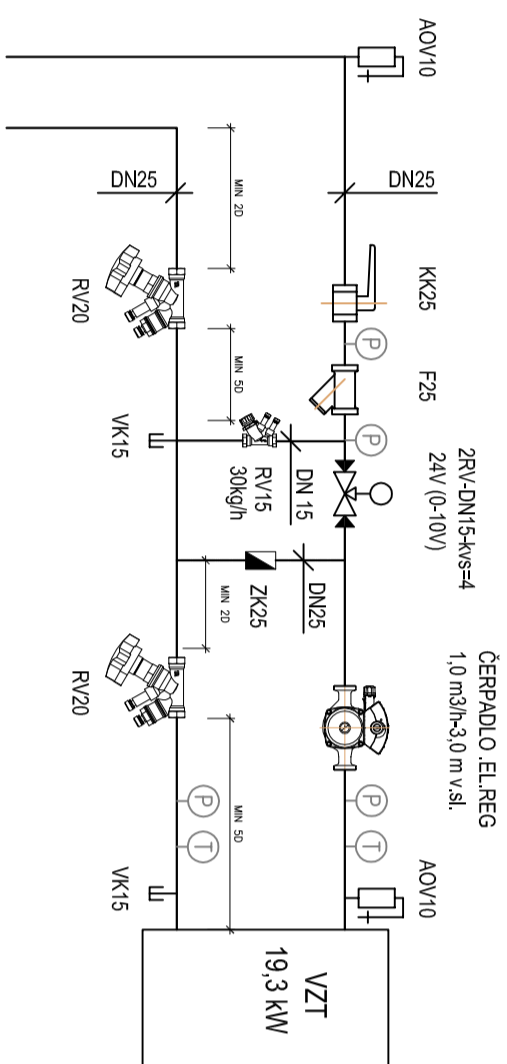

Průměrný průtok v přímármím okruhu, konstantní přes VZT
ZAPOJENÍ VZT – ohřev venkovního vzduchu – zat.č.2
VSTRIKOVACÍ ZAPOJENÍ S 2RY SE ZPĚTNOU KLAPKOU

Proměnný průtok v primárním okruhu, konstantní přes VZT

POZNÁMKA

- PŘÍPOJKY K TELESŮM JSOU NÁVRŽENY V JEDNOTNÉ DIMENZÍ CÍ 15X1
- STAVAJÍCÍ OTEPNÁ PLOCHA BUDE DEMONTOVÁNA V CÍLEH ROZSAHU, STUPŇAČKY BUDOU ZACHOVÁNY

LEGENDA

- NOVE MARČEJE OČELO KESORJE TĚLO SE SPONNA PŘEPÍČENIA A ZABUDOVANU KENTROU VZDOLU
- STVAJAD STUPACKY – OCEL
- 600
- TH
- R
- RIJA
- POIS
- REGIČNA A IZVADEJ JAMITNA REGIJA PRO TĚLS SE SPONNA PŘEPÍČENIA
- PŘEPÍČENIA GARANTIA PRO KOPETIVNU TĚLS SE STREDOVNU PŘEPÍČENIA
- STREJKA STREDOVNU REGIJA, KENTRO VOKRY, MEJA 1,34 mm-0,13,
- MEJA 0,84 mm-0,13 (2-0,12, 3-0,11, 4-0,10, 5-0,09, 6-0,07, 7-0,06)
- 0,1 (0,01) ROKOVY VÍZ PRO STREPU
- 0,1 (0,01) ROKOVY VÍZ PRO STREPU
- 0,1 (0,01) ROKOVY A PODJAMU ME SEBIDU

VYTÁPĚN

ZOB. PROJEKTANT		VYPRACOVAV.		KONTROLOVAV.	
Ing. Hrabal		Ing. Hrabal		Ing. Fialová David	
<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	
KASÁRNA (OZEMÍ) PAV. Č.: 1994 (3386), j.m.: 637					
MÍSTO STAVBY: hromadná v. - Místní, příslušná organizace					
B. Komárov 302, 1994, 78 01 1994 - Březno "Y"					
Stavebník / OBDOBTEL: hromadná v. - Místní, příslušná organizace					
B. Komárov 302, 1994, 78 01 1994 - Březno "Y"					
Stavebník / OBDOBTEL: hromadná v. - Místní, příslušná organizace					
B. Komárov 302, 1994, 78 01 1994 - Březno "Y"					
NÁZEV AKCE :		DATUM		PRŮBEH	
NIP a DIOP		2.8.2017		DPS	
OBJEKT :		C. ZAKÁZKY		DPS	
OZNAČ. : D1.4.3 ZAMĚZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVBY		Přes. 32/17		DPS	
OBSAH :		MĚŘENÍ		DPS	
PŮBORYS 1.PP		1 : 100		DPS	
ARCHIVNÍ ČÍSLO :		Přes. 32/17-D.1.4.3.b		DPS	
Č. V.		01		DPS	

-15°C

