


DOPLNĚNÍ RM2320d.



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m²	SKUP. M.	POVRCH STROPU
301	SCHODIŠTĚ	30,7		
302	CHODBA	60,8		
303	VÝŠETŘOVNA	19,4	1	KAZETY 600/600, SH+ 2600, 3000
304	DATOVÝ ROZVADĚČ	1,2		
305	DEŇNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTNANCŮ	11,3		KAZETY 600/600, SH+ 2700, 3000
306	STANOVISŤE SESTER	56,9		KAZETY 600/600, SH+ 2600
307	SKLAD	5,3		KAZETY 600/600, SH+ 3000, 2700
308	UMÝVARNA	2,8		
309	HYGIENA PACIENTŮ	2,4		
310	SLÉVAČ BOX 1	31,8	2	
311	SLÉVAČ BOX 2	27,4	2	
312	HYGIENA PACIENTŮ	4,4		SDK PODHLED, SH+2700
313	SLÉVAČ BOX 3	34,8	2	
314	HYGIENA PACIENTŮ	4,3		SDK PODHLED, SH+2700
315	1. DOBA PORODNÍ – 2L	20,6	1	
316	HYGIENA PACIENTŮ	6,4		SDK PODHLED, SH+2700
317	OSTROJ MÍSTNOST	6,5		SDK PODHLED, SH+2700
318	STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY	20,7		
319	PŘEVLEKÁRNA PRO OTCE	6,0		
320	ČEKÁRNA	11,6		
321	WC MOBILNÍ	4,6		SDK PODHLED, SH+2700

POZNÁMKA:

- OVLÁDACÍ SKŘÍŇKA OPERAČNÍ LAMPY V m.č. 313 BUDE PŘESUNUTA DO m.č. 311 S NÁPOJENÍM NA PŮVODNÍ PŘÍVOD PŘES INSTALAČNÍ KRABICI NAD PODHLED. Z NOVÉHO MÍSTA SE NÁPOJÍ STÁVAJÍCÍ OPERAČNÍ SVÍTIDLO
- SDRUŽENÍ SIGNALIZAČNÍ PANEL MS V m.č.313 BUDE ODPOJEN, ZACHOVAT PROPOJENÍ NA DALŠÍ SKŘÍŇKU MS V m.č. 313(U OKNA), PROPOJENÍ SE PŘEVEDE V K0125 POMOCÍ WAGO SVOREK
- LŮŽKOVÉ RAMPY JSOU STÁVAJÍCÍ, POUZE PŘESUNUTY NA JINÉ POZICE
- STROPNÍ STATIVY A OPERAČNÍ LAMPY BUDOU DEMONTOVÁNY, PO INSTALACI NOVÉHO PODHLEDU BUDOU OPĚT NAINSTALOVÁNY
- ZÁSUVKY V m.č. 303 A 306 BUDOU INSTALOVÁNY DO PARAPETNÍHO ŽLABU, UMÍSTĚNÉHO POD PRACOVNÍ DESKU SPOLEČNĚ SE ZÁSUVKAMI SLP, DODÁVKA ŽLABU JE V ČÁSTI SLP
- ZÁSUVKY NA PŘÍČCE MEZI m.č. 310 a 311 BUDOU DEMONTOVÁNY, PO PROVEDENÍ NOVÉ PŘÍČKY OPĚTNĚ NAINSTALOVÁNY NA STEJNÉ POZICE
- VÝVOD 131 V m.č. 313 SLOUŽÍ PRO TECHNOLOGII VANY, UPŘESNÍ DODAVATEL VANY PŘÍP. SPECIALISTA ZTI
- ZÁSUVKOVÉ OBVODY V m.č. 303, 305 BUDOU NÁPOJENY Z ROZVADĚČE RMS2310d VÝJMA OBVODU 139, KTERÝ BUDE NÁPOJEN Z PC VÝVODU V RMS2310d(JAKO BYL I PŮVODNĚ)
- PRO NOVE OBVODY 33,34,35 BUDE ROZVADĚČ DOPLNĚN PROUDOVÝMI CHRÁŇICÍ 16/1N/B/003-A (3ks)
- VÝVOD 104 PRO NÁPAJEJ INTRACOMU SE NÁPOJÍ Z REZERVY V ČÁSTI DO KABELU CYKY-J 3x1,5
- VÝVOD PRO NÁPAJEJ VÝHODNOVACÍ SKŘÍŇE MEDIPLYNŮ BUDE NÁPOJEN Z REZERVY 104, KABLEM CYKY-J 3x1,5
- V m.č. 318 BUDOU DEMONTOVÁNY ZÁSUVKY, ZAPOJENÉ NA OBVODY 7,8,10 A BUDE PŘEMÍSTĚNA UPS NA NOVOU POZICI VČETNĚ ÚPRAVY DÉLEK KABELŮ
- DO ROZVADĚČE RM2320d BUDE DOPLNĚN JISTIČ 6/1/C A STYKAČ cca6A S POMOČNÝMI KONTAKTY 1/1 PRO NÁPOJENÍ VENTILÁTORU 7.01A(OVLÁDÁNÍ ŘEŠÍ PROFESE MoR)


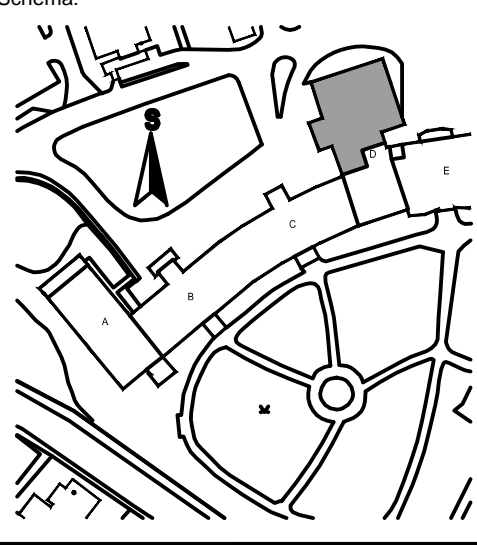



PŘI ÚPRAVÁCH ČÁSTI ELEKTRO VYUŽIT V MAXIMÁLNÍ MÍŘE STÁVAJÍCÍCH OBVODŮ S PŘÍPADNÝM PRODLOUŽENÍM NA NOVÉ POZICE POMOCÍ SVOREK A INSTALAČNÍCH KRABIC

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 NPE AC 400V/TN-S
2 PE AC 230V/ZIS

OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33-2000-4-41ed2 :

- OCHRANA ZÁKLADNÍ : IZOLACI, KRYTÍ
- OCHRANA PŘI PORUŠĚ : NORMÁLNÍ – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- DOPLNĚNÁ – PROUDOVÝM CHRÁŇIČEM
- DOPLŇJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

VNĚJŠÍ VLIVY : DLE PROTOKOLU

Nemocnice ve Frýdku-Místku		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		
Stavebník: Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace Elšky Krásohorské 321 738 01 Frýdek-Místek	Autorizační razítko: 	Schema: 		
		Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: +541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz Hlavní inženýr projektu: Ing. VLADIMÍR KUNDERA Ing. LUDĚK VACULA		
Akce: Nemocnice ve Frýdku-Místku - rekonstrukce porodních sálů				
Zpracovatel částí: ING. JAROMÍR GLOVINA Prušanecká 4, 628 00 Brno Tel: +420 604 328 790 E-mail: j.glovina@nbox.cz	Zodpovědný projektant: ING. JAROMÍR GLOVINA 	Vypracoval: ING. JAROMÍR GLOVINA 	Pare: 	
Objekt (SO):	SO 01 - Rekonstrukce porodních sálů		Datum:	SRPEN 2016
Část PD:	Zařízení silnoproudé elektrotechniky		Základové číslo:	DPS-04-2016
Příloha:	TECHNOLOGICKÁ ELEKTROINSTALACE - 3.NP		Formát:	10A4
			Stupeň:	DPS
			Měřítko:	Číslo přílohy:
			1:50	D.1.6-3

PARAPETNÍ ŽLAB PRO UMÍSTĚNÍ ZÁSUVKY VČ. SLP
VÝŠKA BUDE UPŘESNĚNA V PRŮBĚHU STAVBY
(dodávka slaboproudu)

NOVÉ ZÁSUVKY ZIS A VDO BUDOU SE SIGNALIZACÍ PROVOZNIHO STAVU