
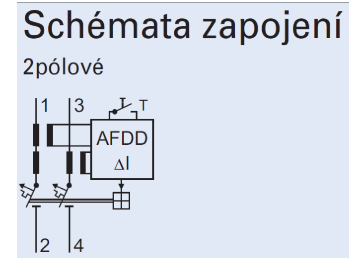


Vypracoval: Paščák R.					Investor:	Zak.číslo: RP-040-01-DPS	A.K.: RP-040-01-DPS	Listů: 4	
Kontroloval: Paščák R.						Moravskoslezský kraj	Změna/Datum:	V.č.:	List:
Datum : 09.10.2017							Měřítko: N	D.1.4.7.b.15.	1

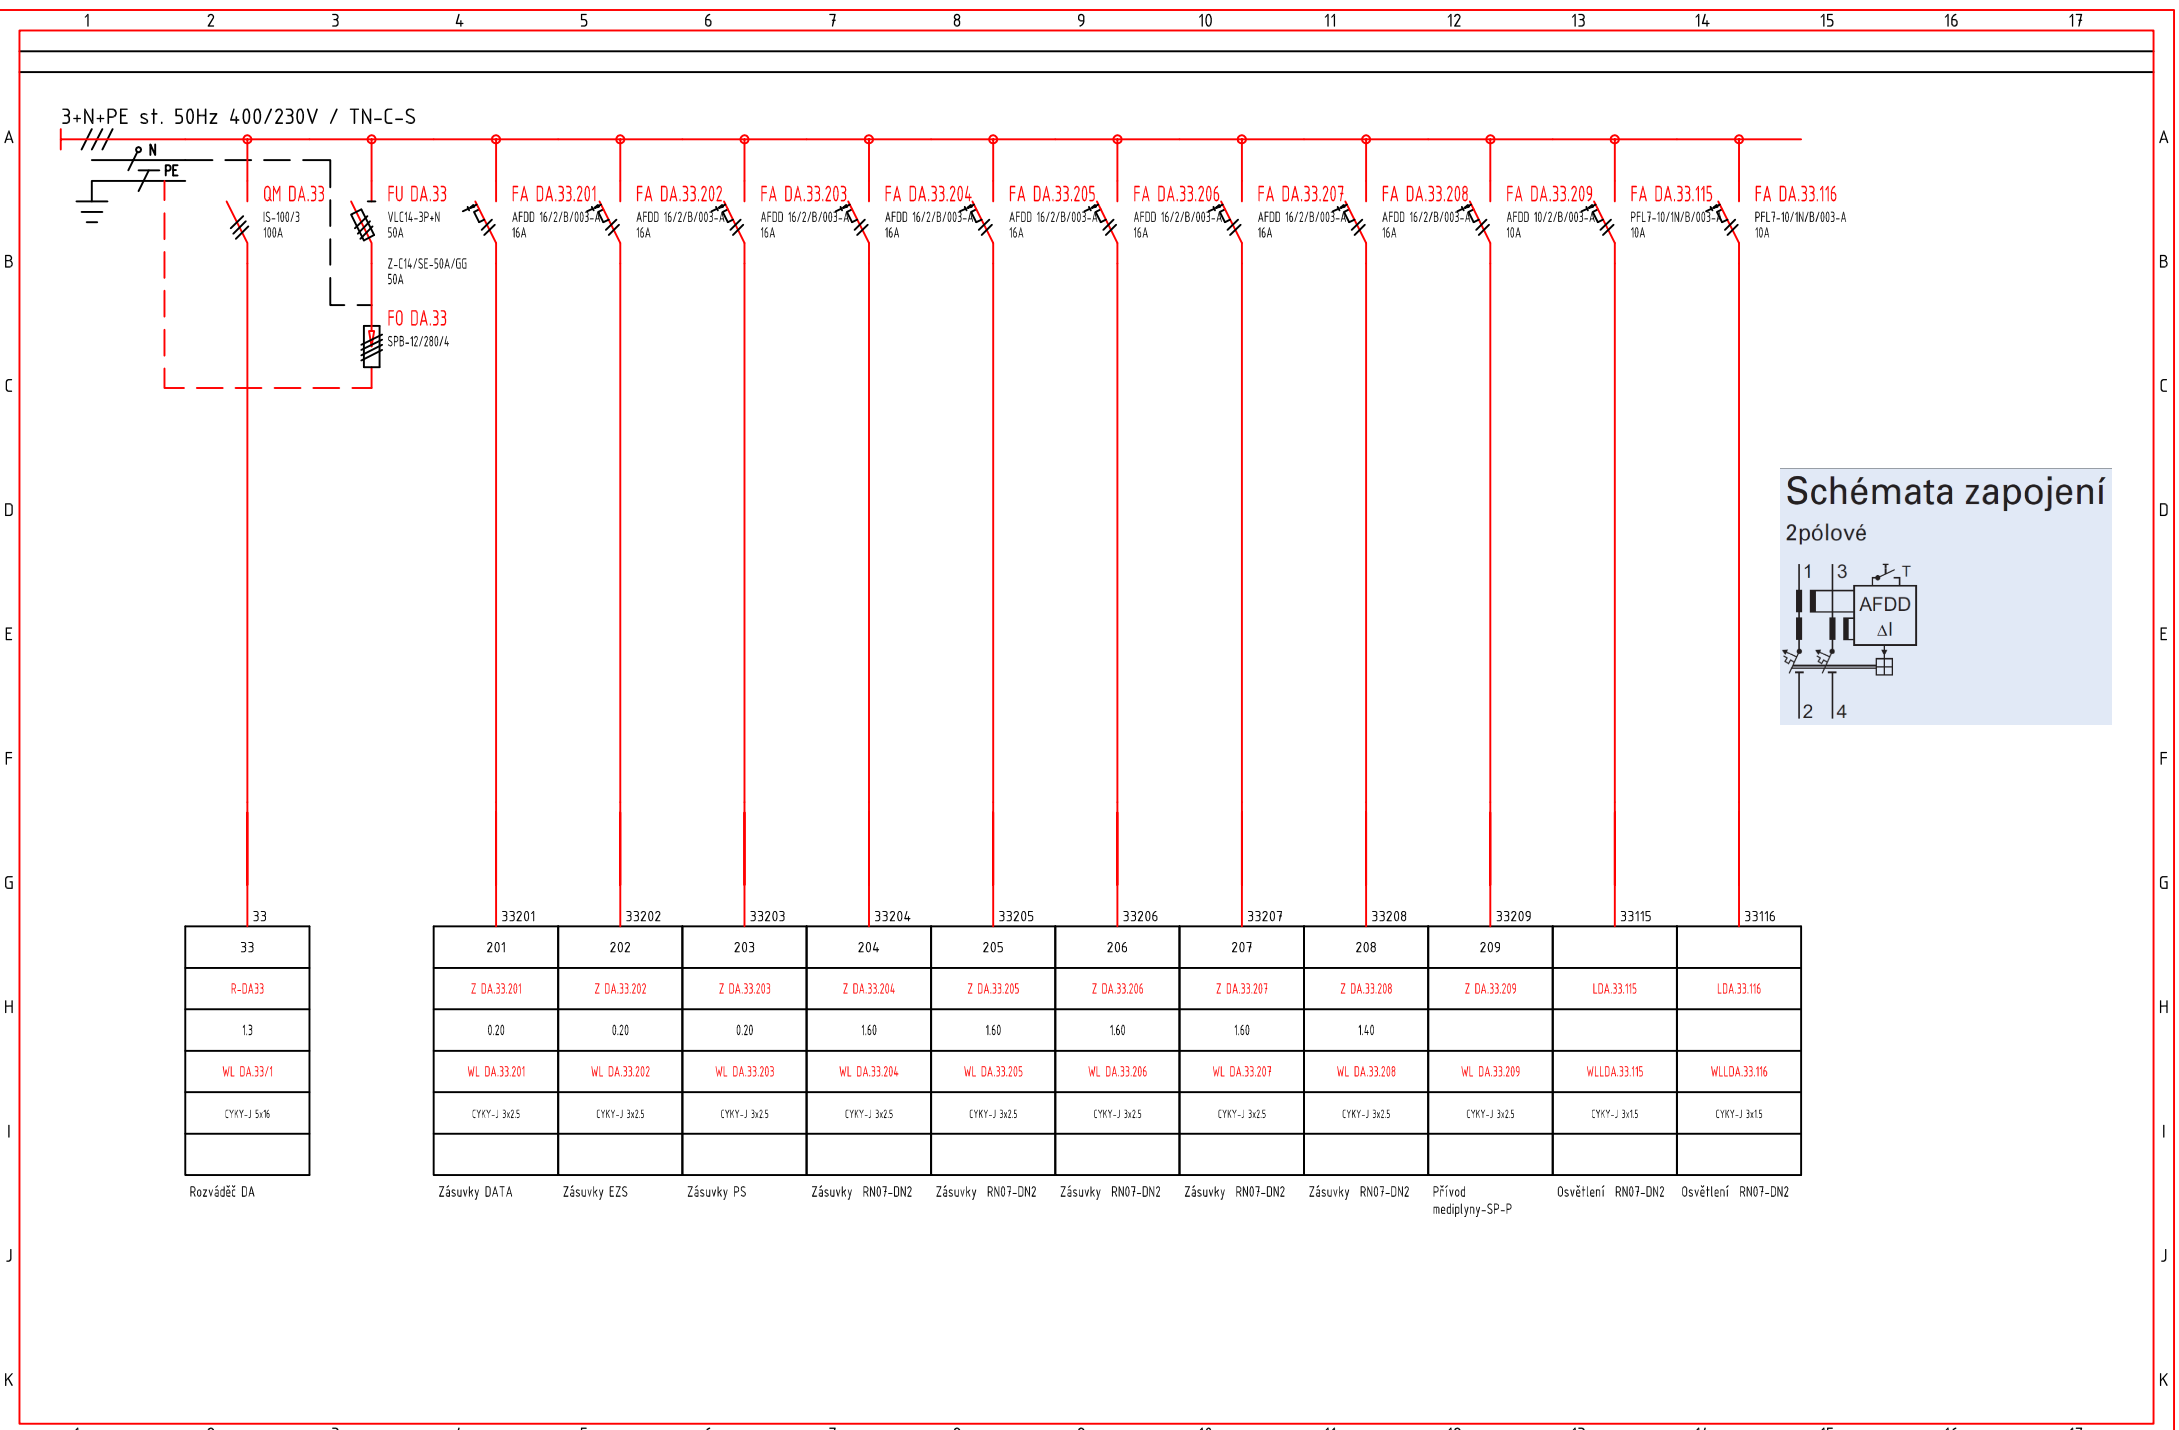

33
R-DA33
13
WL DA.33/1
CYKY-J 3x25

Rozváděč DA

201	202	203	204	205	206	207	208	209		
Z DA.33.201	Z DA.33.202	Z DA.33.203	Z DA.33.204	Z DA.33.205	Z DA.33.206	Z DA.33.207	Z DA.33.208	Z DA.33.209	LDA.33.115	LDA.33.116
0,20	0,20	0,20	1,60	1,60	1,60	1,60	1,40			
WL DA.33.201	WL DA.33.202	WL DA.33.203	WL DA.33.204	WL DA.33.205	WL DA.33.206	WL DA.33.207	WL DA.33.208	WL DA.33.209	WLLDA.33.115	WLLDA.33.116
CYKY-J 3x25	CYKY-J 3x25	CYKY-J 3x25	CYKY-J 3x25	CYKY-J 3x25	CYKY-J 3x25	CYKY-J 3x25	CYKY-J 3x25	CYKY-J 3x25	CYKY-J 3x15	CYKY-J 3x15

Zásuvky DATA Zásuvky EZS Zásuvky PS Zásuvky RN07-DN2 Zásuvky RN07-DN2 Zásuvky RN07-DN2 Zásuvky RN07-DN2 Zásuvky RN07-DN2 Přívod medipliny-SP-P Osvětlení RN07-DN2 Osvětlení RN07-DN2

