


LEGENDA ĚAR:
Rozvodné potrubí kyslíku
Rozvodné potrubí odvětu od pojistných ventilů

Základní a nouzové napájení zásuvkových obvodů (ČSN 33 2000-7-710:2013)

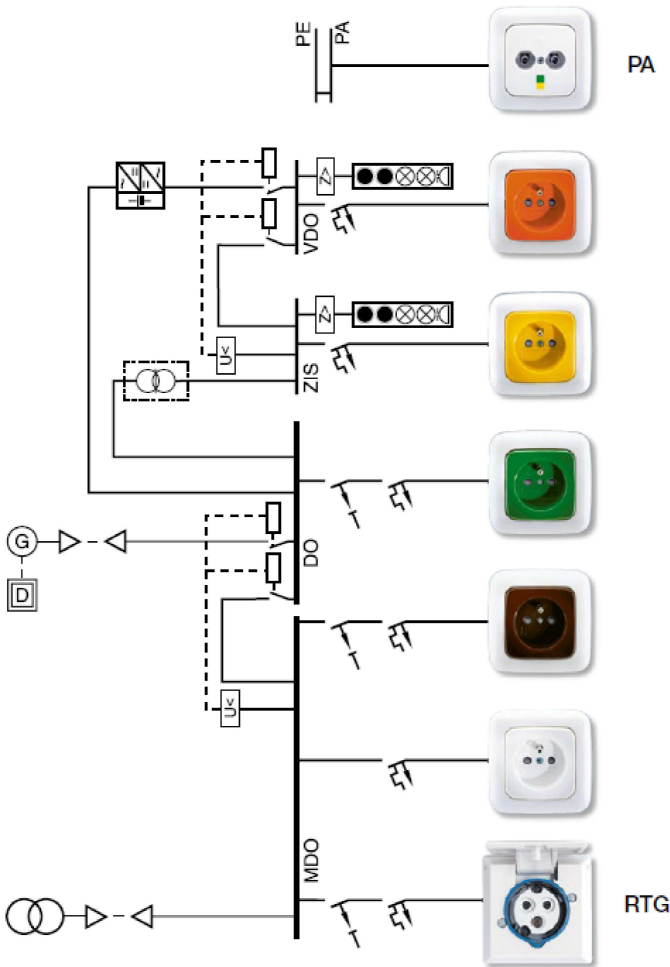

LEGENDA

- Rozváděč stěnový 800x300x2200+ nábavba k pohledu pro vstup kabelů
- Zásuvka 5518D-A2349 B alpská bílá + rámeček 1754-0-2155 součástí rampy
- Zásuvka 5518D-A2349 Z zelená + rámeček 1754-0-2155součástí rampy
- Zásuvka 5518A-A2349 B bílá + rámeček 3901A-B10 B ostatní
- Zásuvka 5518N-C02510 B, 5518A-2999 B ostatní
- Zásuvka CUED 416-6+RD 3P+N+PE, 400V AC
- Uložení kabelu ve žlabuu MARS dle typu


- Uložení kabelu pod omítkou
- Kab. trasa vedení pod omítkou
- Nástěnné rampy RN07-DN2

- A Zdravotnický prostor dle ČSN 33 2000-7-710 čl.7.10.4.13.1.6.1 doplňující pospojování "antistatická podlaha"
- 1 Zdravotnický prostor dle ČSN 33 2000-7-710 čl.7.10.3.5, čl.7.10.3.6, čl.7.10.3.7 a tab. B1
- 2 Zdravotnický prostor dle ČSN 33 2000-7-710 čl.7.10.3.5, čl.7.10.3.6, čl.7.10.3.7 a tab. B1
- 111a Klasifikace D0 pro zdravotnictví dle ČSN 33 2000-7-710 tab. A1 a tab. B1
- ZIS Zdravotnický prostor dle ČSN 33 2000-7-710 čl.7.10.4.13.1.5, čl. 7.10.512.1.6

Pokud není uvedeno jinak je montážní výška vypínačů a zásuvek 1200mm od podlahy.

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE str. 50Hz, 400V / TN-C-S

ZMĚNA	c		DATUM		PODPIS
	b				
	a				

VYPRACOVAL Paščák R.	ODP.PROJ.PROFESE Paščák R.	KONTROLOVAL Paščák R.	ODP.PROJ.STAVBY ing.Šňupárek S.	<div><div><div>PAŠČÁK RUDOLF</div><div>PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ</div><div></div></div><div>Žižkova 600 400 01 Ostrava TEL: 59 601 1111 FAX: 59 601 1112 E-MAIL: projekty@pa-scak.cz WWW: www.pa-scak.cz</div><div>TEXTY PROJEKTU A JEJICH VYKLADY VŠECHY PRÁVY A PŮJČKY NEMOŽNÉ ZADAT KOPÍJÍ A NEJEDNÁ O VYKRESY, JEJICH VYKRESY A NEJEDNÁ O VYKRESY</div></div>	
OKRES: Moravskoslezský		OBEC: Ostrava			
INVESTOR: Moravskoslezský kraj					
PVILON "H" -STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VE SLEZSKÉ NEMOCNICI V OPAVĚ, p.o. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA				FORMAT	3 A4
				DATUM	18.10.2017
				STUPEN	DPS
				MERITKO	1:100
				ZAK.CISLO:	RP-040-01-DPS
PŮDORYS 1PP-TECHNOLOGIE				ARCHIVNÍ CÍSL0 RP-040-01-DPS	C.VYKRESU D.14.7.b.05.