

Vypracoval: Paščák R.
Kontroloval: Paščák R.
Datum : 18.10.2017

AKCE: PVILON "H" -STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VE SLEZSKÉ NEMOCNICI V OPAVĚ, p.o. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA




Investor: Moravskoslezský kraj
Obsah: SCHÉMA ROZVÁDĚČE "R-DA400"

Zak.číslo: RP-040-01-DPS
Změna/Datum:
Měřítka: N

A.K.: RP-040-01-DPS
V.č.: D.1.4.7.b.17.
Listů: 4
List: 2

SCHÉMA ZAPOJENÍ OVL. NAPÁJENÍ RELÉ EASY




Rozváděč: xEnergy Basic (Profi Plus)
Poloha: NA podlaze
Stupeň krytí: IP30
Požární klasifikace: Žádná
Dveře: Plechové plné s 1-bodovým otočným zámek, jednokřídlé
Vnější rozměry: 400 x 2060 x 300 (Šířka x Výška x Hloubka)
Vnitřní rozměry: 320 x 1950 (Šířka x Výška)
Výklenek: -
Podstavec: Výška 100mm
Vnitřní členění: Jeden rám šířky 320mm.
Konstrukce: Uchycení DIN lišt a montážních plechů na bočnice BPZ-MSW.
Konstrukce: Max. počet řad DIN lišt (bez montáže elektroměrových van) 13 (modulů 169).

Poznámka:
Zpracoval: Paščák Rudolf-projekce elektro, Rudolf Paščák, +420608887780, pascak.elektro@c-mail.cz
Datum: 19.9.2017
Soubor: Projekt1.ECFX

Rozváděč: Rozváděč-R-DA
Projekt:
Číslo:

Návrh proveden programem E-CONFIG 3.4.8.

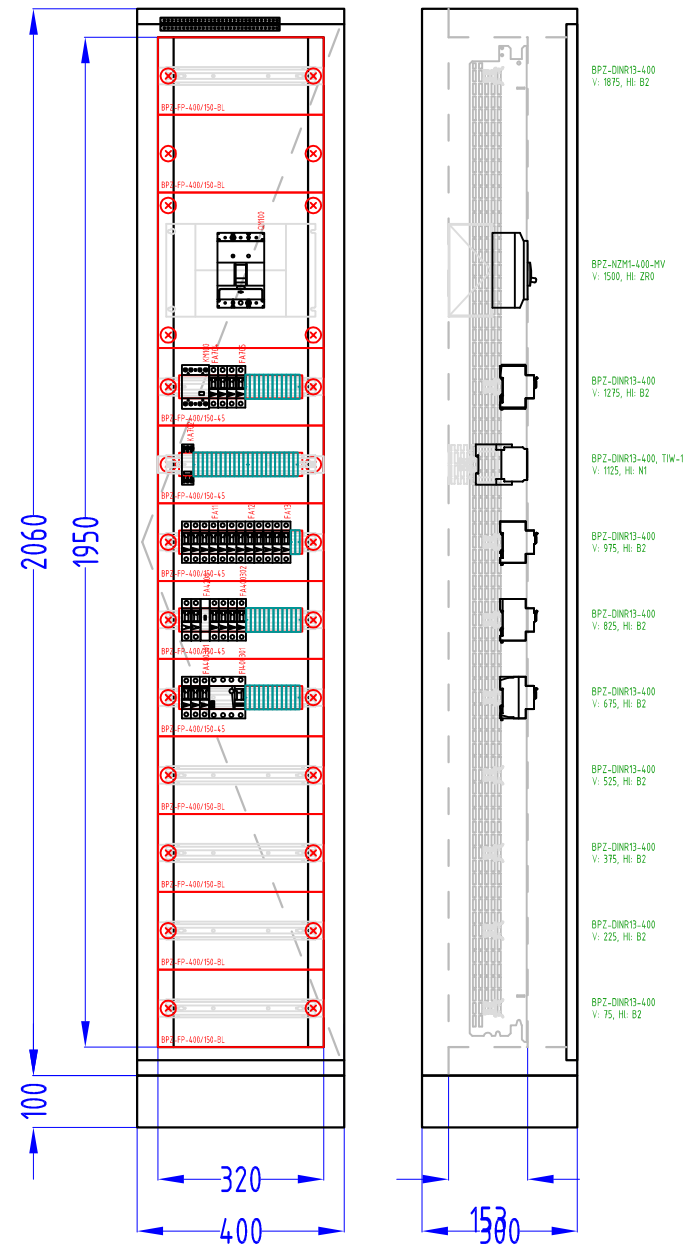

Vypracoval: Paščák R.
Kontroloval: Paščák R.
Datum : 18.10.2017

AKCE: PVILON "H" -STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
VE SLEZSKÉ NEMOCNICI V OPAVĚ, p.o.
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA



Investor: Moravskoslezský kraj
Obsah:

SCHÉMA ROZVÁDĚČE "R-DA400"

Zak.číslo: RP-040-01-DPS
Změna/Datum:
Měřítko: N

A.K.: RP-040-01-DPS
V.č.: D.1.4.7.b.17.

Listů: 4
List: 3