




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Vypracoval: Paščák R.								Investor: Moravskoslezský kraj						Zak.číslo: RP-040-01-DPS		A.K.: RP-040-01-DPS		Listů: 4	
Kontroloval: Paščák R.				Změna/Datum:										V.č.:		List: 1			
Datum : 09.10.2017				Měřítko: N										D.1.4.7.b.13.					

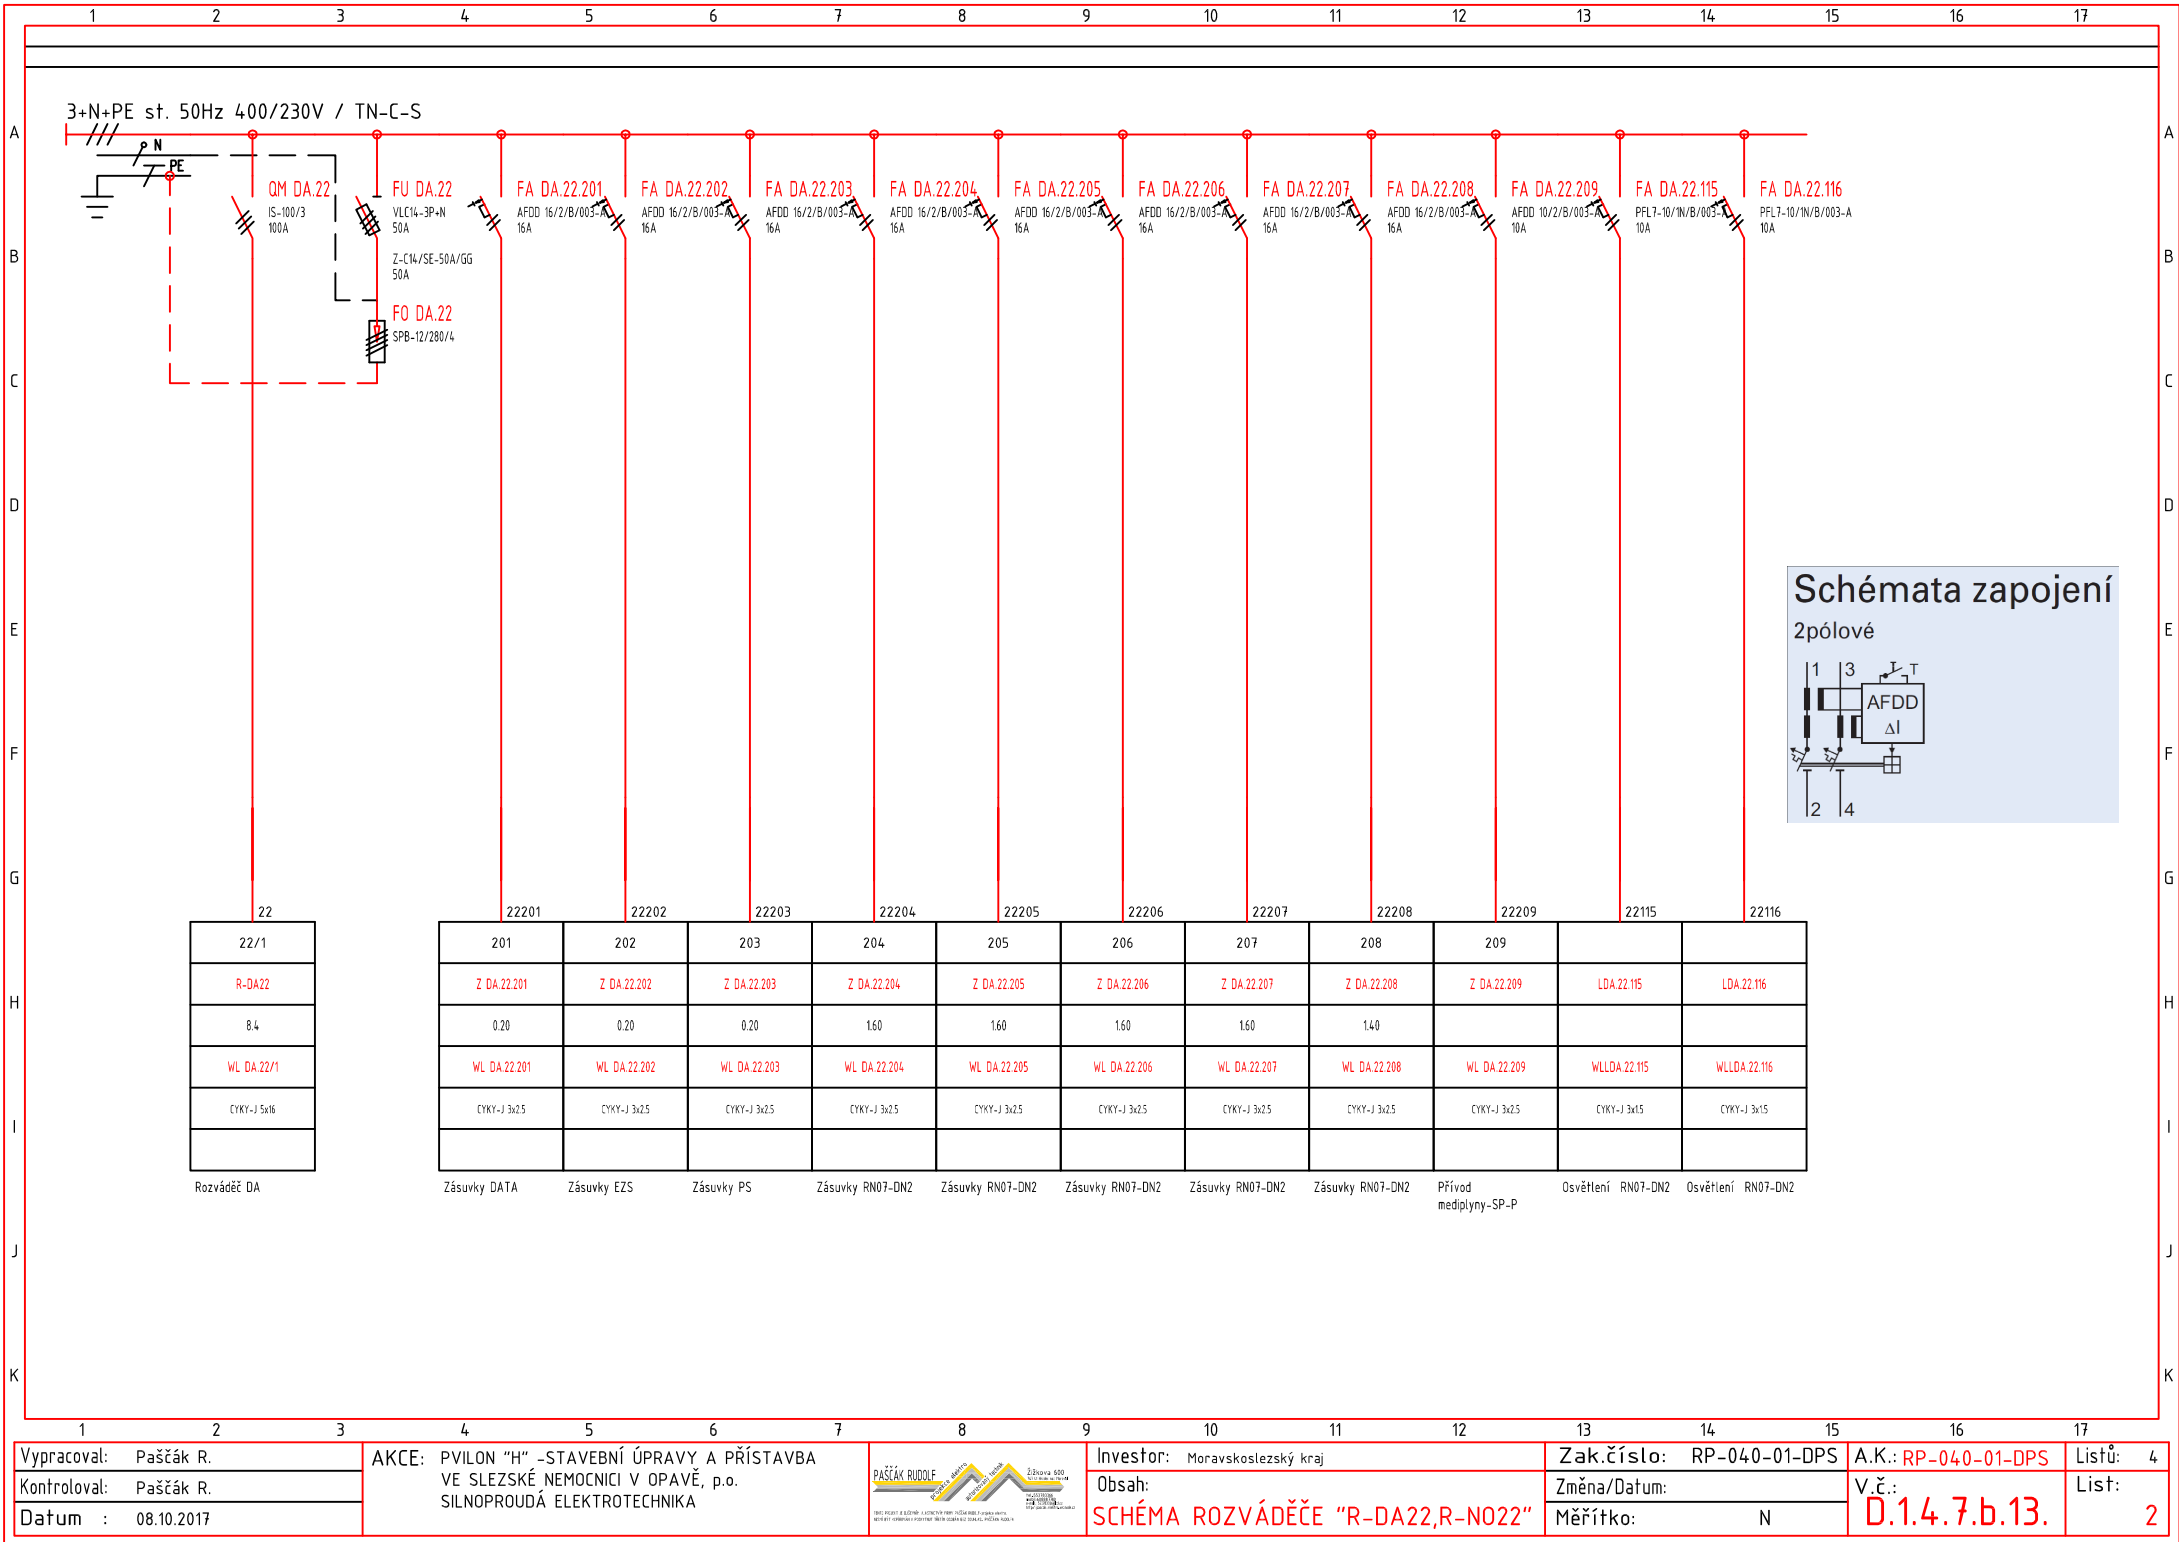



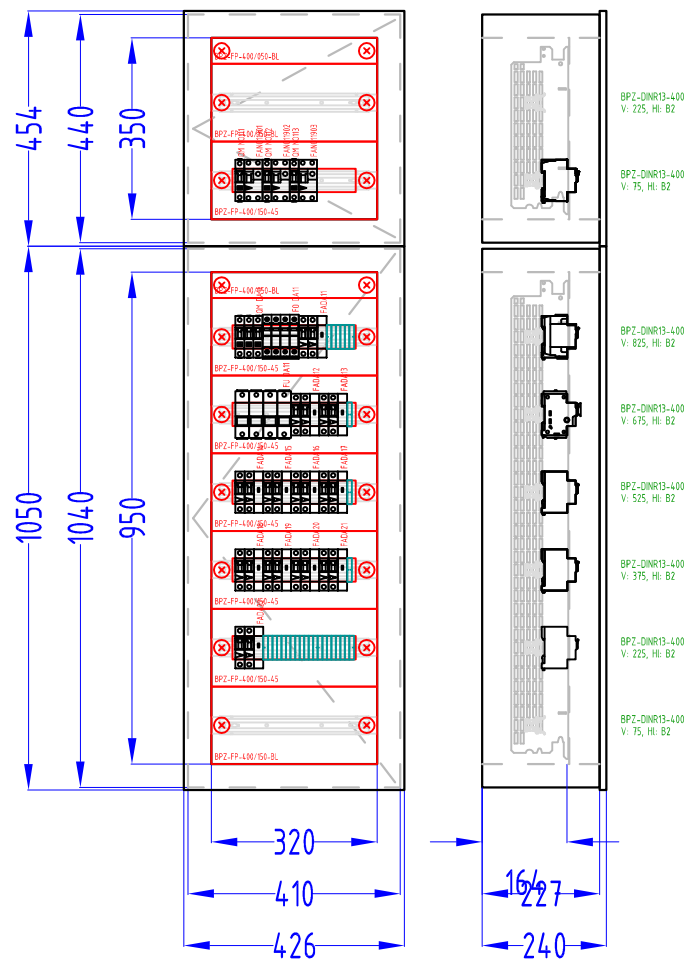

Rozváděč: xEnergy Basic (Profi Plus)
 Poloha: POD omítkou (2-dílný systém)
 Stupeň krytí: IP40
 Požární klasifikace: EI 30 DP1-S
 Dveře: Plechové plně s 1-bodovým otočným zámkem, jednokřídlé
 Vnější rozměry: 426 x 454 x 240 (Šířka x Výška x Hloubka)
 Vnitřní rozměry: 320 x 350 (Šířka x Výška)
 Výklenek: 410 x 440 x 227 (Šířka x Výška x Hloubka)
 Podstavec: Žádný
 Vnitřní členění: Jeden rám šířky 320mm.
 Konstrukce: Uchycení DIN lišt a montážních plechů na bočnice BPZ-MSW.
 Konstrukce: Max. počet řad DIN lišt (bez montáže elektroměrových van) 2 (modulů 26).


Poznámka: Paščák Rudolf-projekce elektro, Rudolf Paščák, +420608887780, pascak.elektro@ic-mail.cz
 Zpracoval: 19.9.2017
 Soubor: Projekt1.ECFFX
 Rozváděč: RozváděčR-N011
 Projekt:
 Číslo:
 Návrh proveden programem E-CONFIG 3.4.8.

Rozváděč: xEnergy Basic (Profi Plus)
 Poloha: POD omítkou (2-dílný systém)
 Stupeň krytí: IP40
 Požární klasifikace: EI 30 DP1-S
 Dveře: Plechové plně s 1-bodovým otočným zámkem, jednokřídlé
 Vnější rozměry: 426 x 1050 x 240 (Šířka x Výška x Hloubka)
 Vnitřní rozměry: 320 x 950 (Šířka x Výška)
 Výklenek: 410 x 1040 x 227 (Šířka x Výška x Hloubka)
 Podstavec: Žádný
 Vnitřní členění: Jeden rám šířky 320mm.
 Konstrukce: Uchycení DIN lišt a montážních plechů na bočnice BPZ-MSW.
 Konstrukce: Max. počet řad DIN lišt (bez montáže elektroměrových van) 6 (modulů 78).

Poznámka: Paščák Rudolf-projekce elektro, Rudolf Paščák, +420608887780, pascak.elektro@ic-mail.cz
 Zpracoval: 19.9.2017
 Soubor: Projekt1.ECFFX
 Rozváděč: RozváděčR-DA11
 Projekt:
 Číslo:
 Návrh proveden programem E-CONFIG 3.4.8.

Vypracoval: Paščák R.
 Kontroloval: Paščák R.
 Datum : 08.10.2017

AKCE: PVILON "H" -STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VE SLEZSKÉ NEMOCNICI V OPAVĚ, p.o. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA



Investor: Moravskoslezský kraj
 Obsah: SCHEMA ROZVÁDĚČE "R-DA22,R-NO22"

Zak.číslo: RP-040-01-DPS
 Změna/Datum:
 Měřítka: N

A.K.: RP-040-01-DPS
 V.č.: D.1.4.7.b.13.

Listů: 4
 List: 4