

SILOVÁ NAPÁJECÍ SÍŤ

3/PEN AC 400/230 V 50 Hz / TN-C

OCHRANA PŘED NEB. DOTYKEM

DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
DOPLNĚNÁ DOPLŇUJÍCÍM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM


VNĚJŠÍ VLIVY

JSOU URČENY DLE ČSN 33 2000-1 ed. 2, ČSN 33 2000-5-51 ed. 3

POZNÁMKA

SCHÉMATICKÉ ZNAČKY PRVKŮ EL.INSTALACE, KVŮLI PŘEHLEDNOSTI, NEODPOVÍDAJÍ MĚŘÍTKU  
STAVEBNÍ PODKLAD SLOUŽÍ POUZE PRO ORIENTACI, NIKOLI K ŘEŠENÍ STAVEBNÍ ČÁSTI

## LEGENDA



NAPÁJECÍ PŘÍVODY / KABELY / VODIČE

STOUPAJÍCÍ VEDENÍ - Z NIŽŠÍHO DO VYŠŠÍHO PATRA

KLESAJÍCÍ VEDENÍ - Z VYŠŠÍHO DO NIŽŠÍHO PATRA

STÁVAJÍCÍ KABEL(Y)


RH-NB-2 - HLAVNÍ ROZVÁDEČ

RM 2620d - SILOVÝ ROZVÁDEČ MaR


BA09 - ŘÍDÍCÍ ROZVÁDEČ MaR

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div>DELANTE</div> <div>Ondřej Mazal, IČ: 86868110</div> <div>Nikolčice 265, 691 71 Nikolčice</div>	
ONDŘEJ MAZAL	ONDŘEJ MAZAL	ONDŘEJ MAZAL		
Objednatel: Nemocnice ve Frýdku - Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek - Místek			FORMÁT	4 x A4
Akce: VÝMĚNA ZDROJE CHLADU PRO BUDOVY A-E NEMOCNICE VE FRÝDKU - MÍSTKU			DATUM	01/2018
			ÚČEL	DPS
			Č. ZAKÁZKY	1780
Profese: SI		Objekt: SO 01	Č. KOPIE	
Obsah: INSTALAČNÍ VÝKRESY			MĚŘÍTKO 1:50	Č. VÝKRESU D1.01.03-102

DRUHÝ VÝVOD ZLEVA VE ČTVRTÉM POLI  
JE VÝVODEM PRO ZDROJ CHLADU

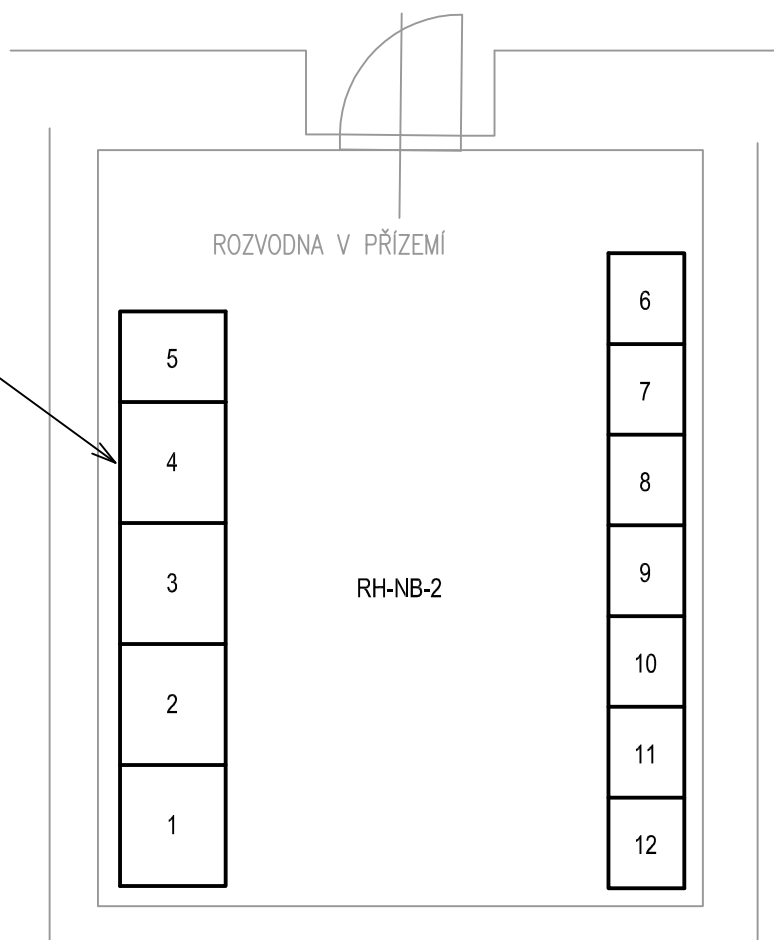

KONTROLOVAL: ONDŘEJ MAZAL	STAVBA: VÝMĚNA ZDROJE CHLADU PRO BUDOVY A-E NEMOCNICE VE FRÝDKU - MÍSTKU	ZAK.Č.DELANTE:1728ELFM
ZODP. PROJ.: ONDŘEJ MAZAL	ČÁST: SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE	STUPEŇ: DPS Č. VÝKRESU: D1.01.03-102
VYPRACOVAL: ONDŘEJ MAZAL	OBSAH: ROZVODNA	DATUM: 01/2018 A4 STRAN: 1 / 4



NOVÝ ZDROJ CHLADU  
MÍSTO STÁVAJÍCÍHO

1.01


VIZ. STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY 6. NP

STÁVAJÍCÍ PŘÍVOD  
2xCYKY 3x95+50mm<sup>2</sup>  
+ 2x CYA 50mm<sup>2</sup>  
PROTÁHNOUT NOVÝMI CHRÁNIČKAMI

QUADRO ELETTRICO / ELECTRIC BOX

ELEKTRICKÁ SKŘÍŇ  
NOVÉHO ZDROJE CHLADU

KONTROLOVAL: ONDŘEJ MAZAL	STAVBA: VÝMĚNA ZDROJE CHLADU PRO BUDOVY A-E NEMOCNICE VE FRÝDKU - MÍSTKU	ZAK.Č.DELANTE:1728ELFM
ZODP. PROJ.: ONDŘEJ MAZAL	ČÁST: SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE	STUPEŇ: DPS Č. VÝKRESU: D1.01.03-102
VYPRACOVAL: ONDŘEJ MAZAL	OBSAH: STŘECHA	DATUM: 01/2018 A4 STRAN: 3 / 4



KONTROLOVAL: ONDŘEJ MAZAL	STAVBA: VÝMĚNA ZDROJE CHLADU PRO BUDOVY A-E NEMOCNICE VE FRÝDKU - MÍSTKU	ZAK.Č.DELANTE:1728ELFM
ZODP. PROJ.: ONDŘEJ MAZAL	ČÁST: SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE	STUPEŇ: DPS Č. VÝKRESU: D1.01.03-102
VYPRACOVAL: ONDŘEJ MAZAL	OBSAH: DETAIL EL. SKŘÍŇE ZDROJE CHLADU	DATUM: 01/2018 A4 STRAN: 4 / 4